


AHU 10 - Dotace vzduchu pro centrální odtah laboratoří 3.NP

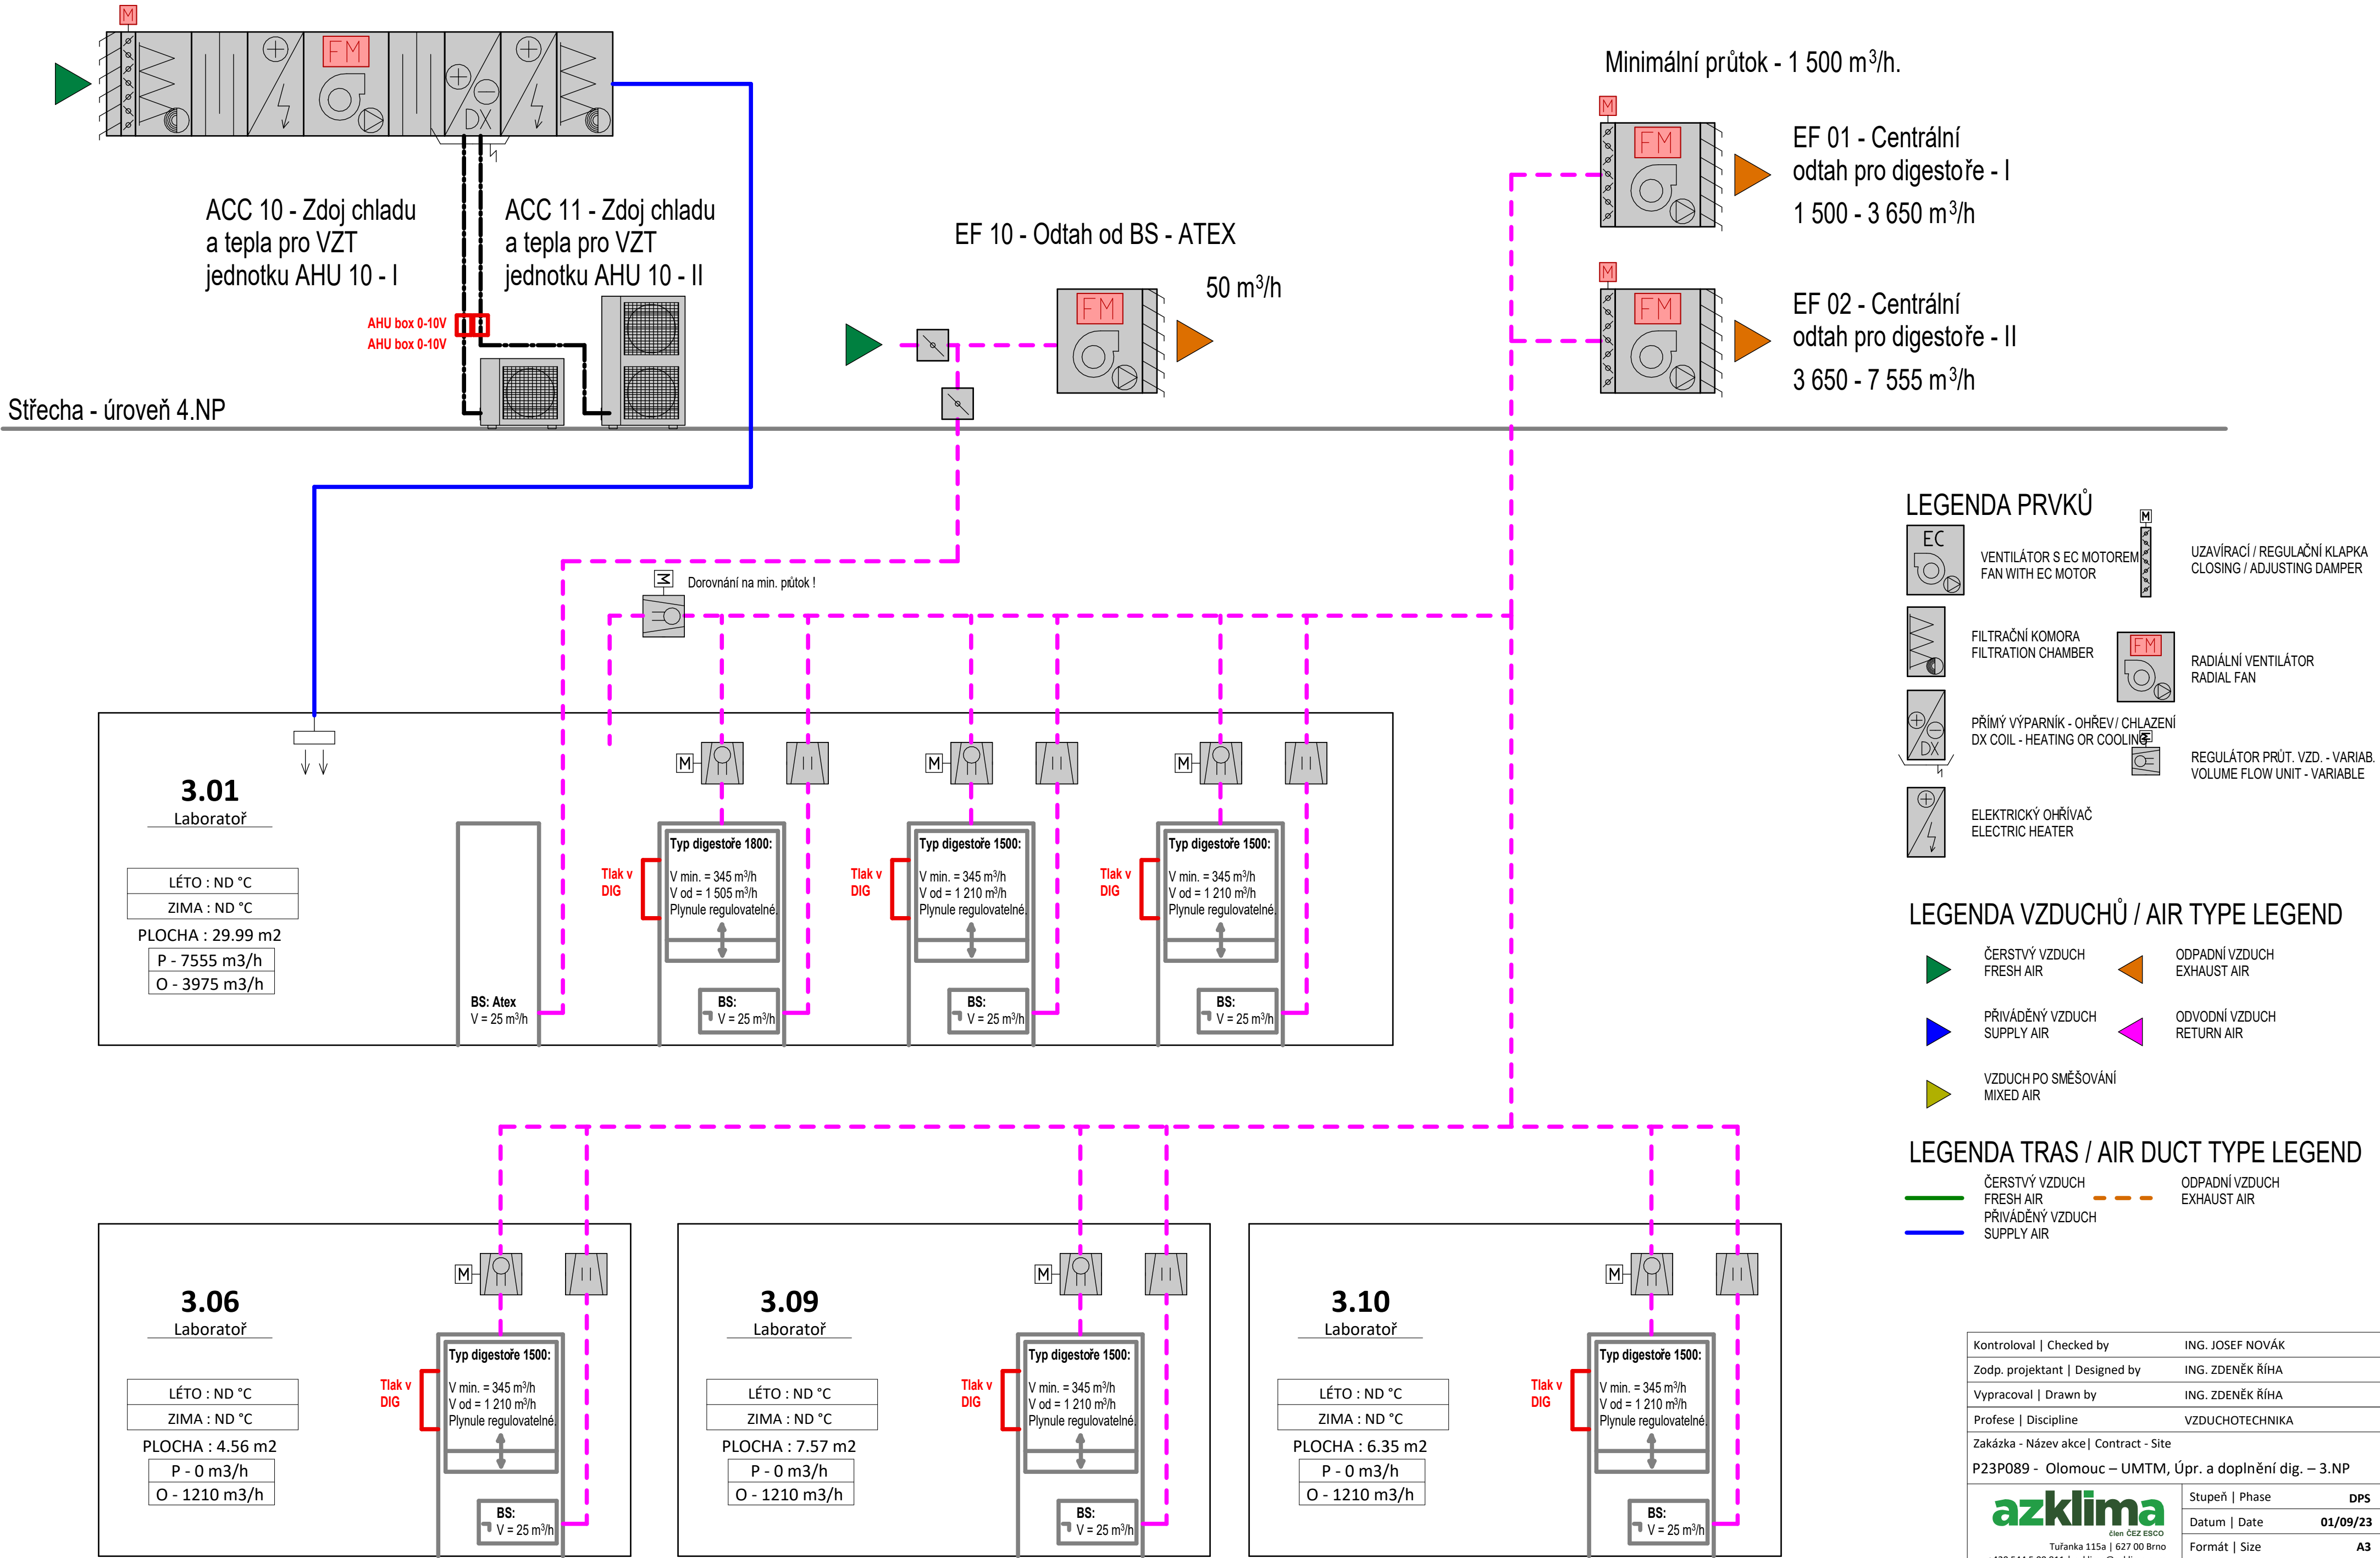

Kontroloval Checked by	ING. JOSEF NOVÁK
Zodp. projektant Designed by	ING. ZDENĚK ŘÍHA
Vypracoval Drawn by	ING. ZDENĚK ŘÍHA
Profese Discipline	VZDUCHOTECHNIKA
Zakázka - Název akce Contract - Site	
P23P089 - Olomouc – UTM, Úpr. a doplnění dig. – 3.NP	
azklima člen CEZ ESCO Tuřanka 115a 627 00 Brno +420 544 5 00 811 azklima@azklima.com IČ: 24772631 DIČ: CZ24772631	
Stupeň Phase	DPS
Datum Date	01/09/23
Formát Size	A3
Měřítko Scale	-
Název Name	Schéma
Dokument číslo_revize Archive n.	010