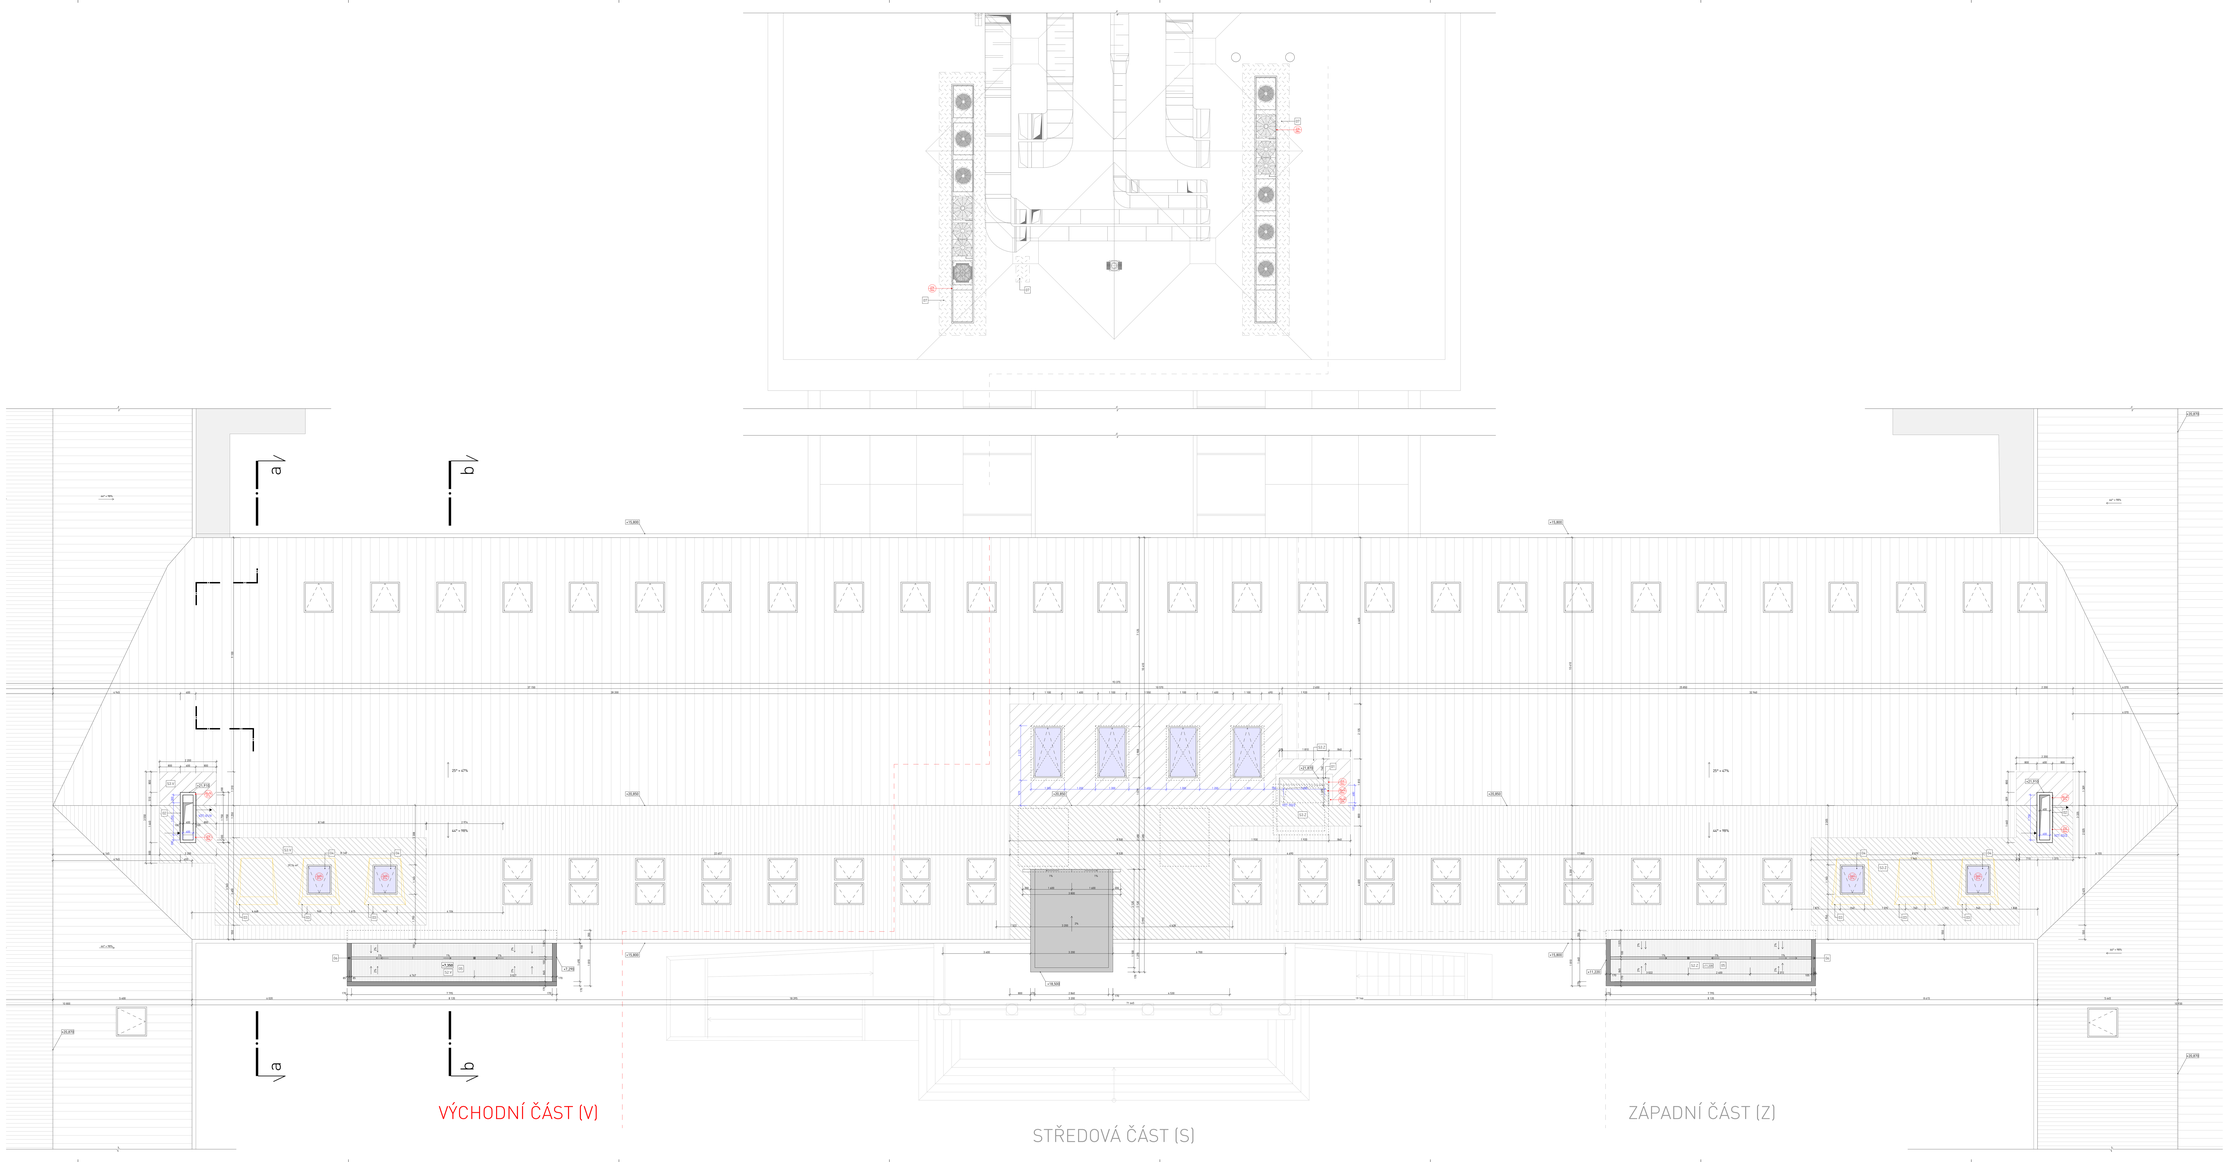

půdorys střechy

m 1:50

legenda grafického značení

- plochy řešené v rámci DPS
- hranice pozemku stavby
- hranice pozemku stavby ČNOZ
- hranice stavebních etap
- osové dveřní křídlo
- podélný / příčný řez (obrázkový)
- stěnový řez nosných / obkladových
- půdorysné poziční parametry

legenda materiálu

- obkladová konstrukce - oddělení + betonové
- obkladová konstrukce - oddělení kamenné
- železné konstrukce
- zeleň z vlastí původní zabírající na mrc
- zeleň z keramických bloků, tl. 175 mm
- svislý nenosný sklený z pravděpodobných hákmc, tl. 125 - 150 mm
- železobetonové konstrukce - specifikace viz konstrukční část
- konstrukce z prostého betonu
- železobetonové konstrukce s PO - ohrazené zpětěžení - specifikace viz poznámky
- železobetonové konstrukce bez PO
- železobetonové konstrukce - specifikace viz poznámky
- železobetonové konstrukce s impregnací - specifikace viz poznámky
- železobetonové konstrukce předsklívka - specifikace viz poznámky
- železobetonové konstrukce předsklívka tl. 50
- železobetonové konstrukce předsklívka
- železobetonové atikové zděné konstrukce bucha omítkuí, tl. 25-50 mm
- mramorový obklad
- tepelná izolace z PU pravidl.

legenda stavebních úprav

úpr.	popis	rozměr	poznámky	PU
SÚT-01	prvotní železobetonová střecha, tl. 350	350x1700mm	prvotní bude tepelně technicky a konstrukčně upravit.	ne
SÚT-02	prvotní železobetonová střecha, tl. 500	500x1700mm	prvotní bude tepelně technicky a konstrukčně upravit.	ne
SÚT-03	prvotní železobetonová střecha, tl. 350	1400x700mm	prvotní bude tepelně technicky a konstrukčně upravit.	ne

poznámky

01 nášlapná plocha VZT pro větrací ČNOZ. B je vzdálena nad střechu a navazuje na hřídelí střechu. je navržena z ocelové konstrukce kotvené do střešní železobetonové desky a zakládací tepelnou akustickodeskami plechem, kabelů je pro protiděšťovou žaluzii 1500x2000mm

02 střecha je navržena jako zelená střecha s vegetačním souvrstvím tl. 1000 mm. Střecha je navržena jako železobetonová konstrukce zakládána akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

03 střecha je navržena jako železobetonová střecha tl. 350 mm. Střecha je navržena jako železobetonová konstrukce zakládána akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

04 střecha je navržena jako železobetonová střecha tl. 350 mm. Střecha je navržena jako železobetonová konstrukce zakládána akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

05 střecha je navržena jako železobetonová střecha tl. 350 mm. Střecha je navržena jako železobetonová konstrukce zakládána akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

06 střecha je navržena jako železobetonová střecha tl. 350 mm. Střecha je navržena jako železobetonová konstrukce zakládána akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

07 střecha je navržena jako železobetonová střecha tl. 350 mm. Střecha je navržena jako železobetonová konstrukce zakládána akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

08 střecha je navržena jako železobetonová střecha tl. 350 mm. Střecha je navržena jako železobetonová konstrukce zakládána akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

09 střecha je navržena jako železobetonová střecha tl. 350 mm. Střecha je navržena jako železobetonová konstrukce zakládána akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

10 nášlapná plocha VZT pro větrací ČNOZ. B je vzdálena nad střechu a navazuje na hřídelí střechu. je navržena z ocelové konstrukce kotvené do střešní železobetonové desky a zakládací tepelnou akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

11 střecha je navržena jako železobetonová střecha tl. 350 mm. Střecha je navržena jako železobetonová konstrukce zakládána akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

12 střecha je navržena jako železobetonová střecha tl. 350 mm. Střecha je navržena jako železobetonová konstrukce zakládána akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

13 střecha je navržena jako železobetonová střecha tl. 350 mm. Střecha je navržena jako železobetonová konstrukce zakládána akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

14 střecha je navržena jako železobetonová střecha tl. 350 mm. Střecha je navržena jako železobetonová konstrukce zakládána akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

15 střecha je navržena jako železobetonová střecha tl. 350 mm. Střecha je navržena jako železobetonová konstrukce zakládána akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

16 střecha je navržena jako železobetonová střecha tl. 350 mm. Střecha je navržena jako železobetonová konstrukce zakládána akustickodeskami plechem, odtok z nádrží potrubí je vedřívám na opačné straně a tvar je protiděšťovou žaluzií velikost 1200x700mm. Přesné provedení viz. detail

východní část

±0.000=215.98 m n.m. B.p.v.

PdF/UPOL – Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5

objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
místo stavby:	Pdf UPOL - Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc
stupeň p.d.:	dokumentace pro provedení stavby
datum:	prosinec 2021
generální projektant:	ateliér r.a.s.o., tř. Spojenců 20, 779 00 Olomouc
architektonické řešení:	Miroslav Pospěch, autorizovaný architekt ČKA 03382
tel.:	+420 603 466 466
web:	www.atelier-r.cz / -

d.1.1 architektonicko stavební řešení

půdorys střechy, m 1:50

d.1.1.07