

Obsah: doplnění rozvaděče R2.2 – (z)

Akce: Pdf/UPOL – Modernizace komunikačních prostor
budovy Žižkovo nám. 5
SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

Specifikace skříně:

rozvaděč stávající

POZNÁMKY:

Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávané zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení a zohlední jej ve výrobní dokumentaci.


U kabelů CXKH–R uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca,s1,d1 splňující podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb.

U kabelů CXKH–V uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně B2ca,s1,d1 a se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy dle popisu v půdorysech/technické zprávě. Kabel splňuje podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb..

Součástí dodávky rozvaděče je výrobní dokumentace, ověření návrhu a kusová zkouška dle souboru IEC 61439.

Číslo vyhotovení:

Vypracoval: Radek Vyrobil:	<i>Karel Vondrák</i>	Změna: --	--	Investor: Univerzita Palackého v Olomouci	Výkres číslo: d.1.4.3.319	Lištů: 2
Datum:	05.12.2023	Změna: --	--			List: 1
Zakázka číslo:	20025	Změna: --	--			

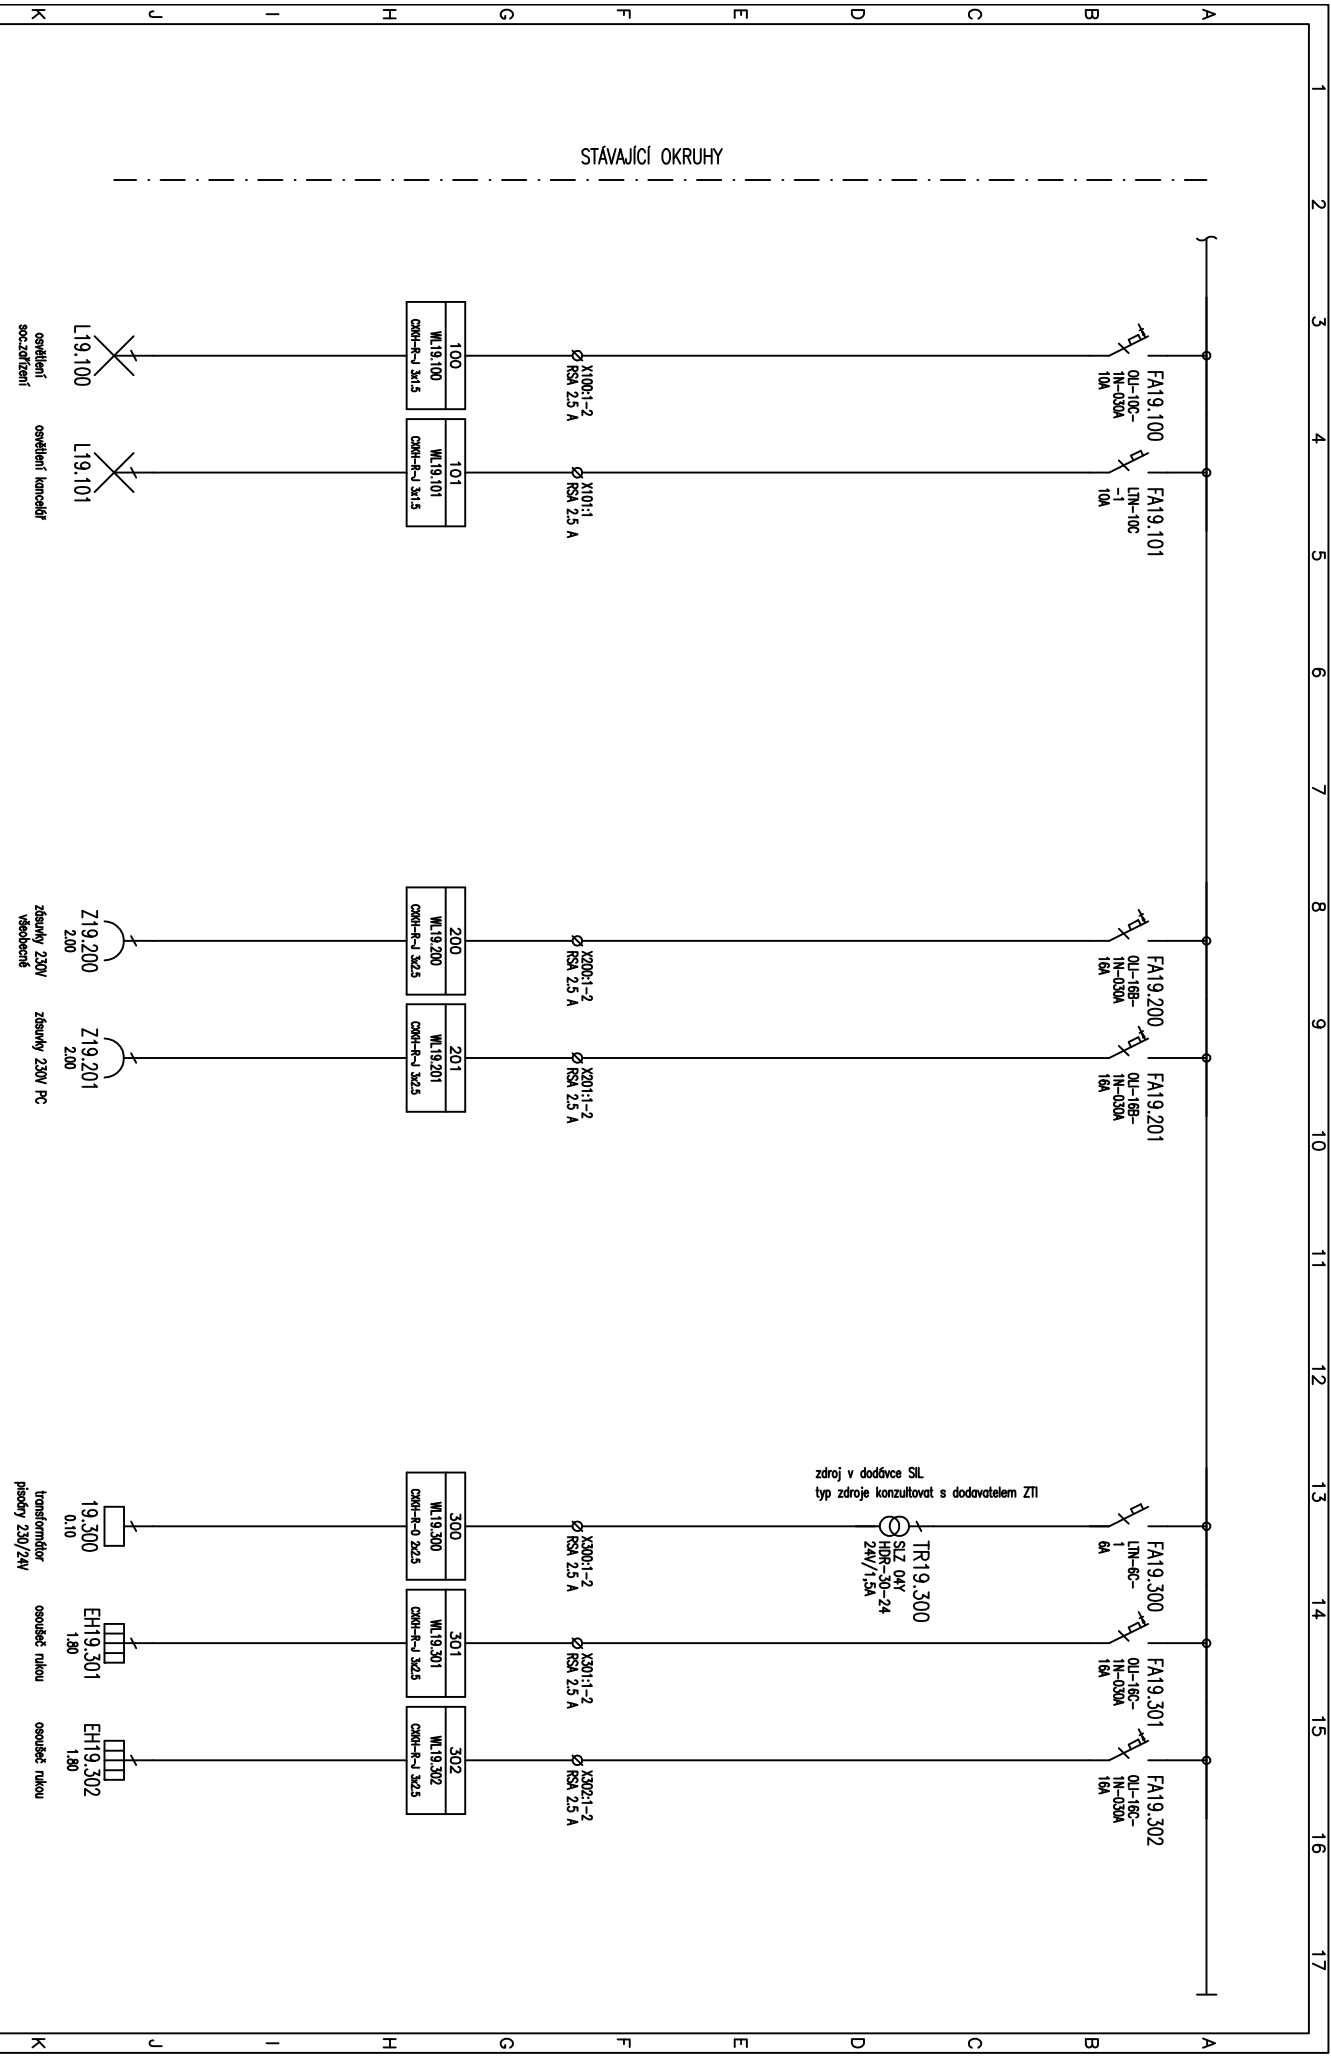

Vypracoval: Radek Vyrubal	Podp. Vyrubal	AKCE: Pdf/JPOL – Modernizace komunikačních prostor budovy Žitkovo nám. 5 SILNOPRODA ELEKTROTECHNIKA	Investor: Univerzita Palackého v Olomouci	Výkres číslo: d.1.4.3.319	Listů: 2
Datum: 05.12.2023			Obsah: doplnění rozvaděče R2.2 – (z)		Listů: 2
Zak.číslo: 20025					