

Obsah: schéma rozvaděče RP5.2P – (Z)

Akce: Pdf/UPOL – Modernizace komunikačních prostor
budovy Žižkovo nám. 5

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Specifikace skříně:

Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídlové dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 750x510, počet řad 5, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 24,
materiál : ocel–plech, požární odolnost EI30S

Provedení rozvaděče:

dle IEC 61439–3 (laická obsluha), ČSN 73 0895, krytí: IP40/20C
jmenovitá výřinocí zkratová schopnost (ČSN EN 60898–1): Icn=10kA
Un=230/400V, In=40A, fn=50Hz, Ue=400V, Ui=440V, Uimp=2,5kV

POZNÁMKY:

Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávané zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení a
zohlední jej ve výrobní dokumentaci.


U kabelů CXKH–R uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně
B2ca.s1.d1 splňující podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb.

U kabelů CXKH–V uvedených v kabelových rámečcích není vzhledem k omezenému místu uvedena celá jejich specifikace. Jedná se o kabely s třídou reakce na oheň minimálně
B2ca.s1.d1 a se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy dle popisu v půdorysech/technické zprávě. Kabel splňuje podmínky vyhlášky č.268/2011 Sb..


Součástí dodávky rozvaděče je výrobní dokumentace, ověření návrhu a kusová zkouška dle souboru IEC 61439.

Číslo vyhotovení :

Vypracoval: Radek Vyrobil: <i>Karel Václav</i>	Změna: --	Investor:	Výkres číslo:	Lištů: 4
Datum: 05.12.2023	Změna: --	Univerzita Palackého v Olomouci	d.1.4.3.336	List: 1
Zakázka číslo: 20025	Změna: --			

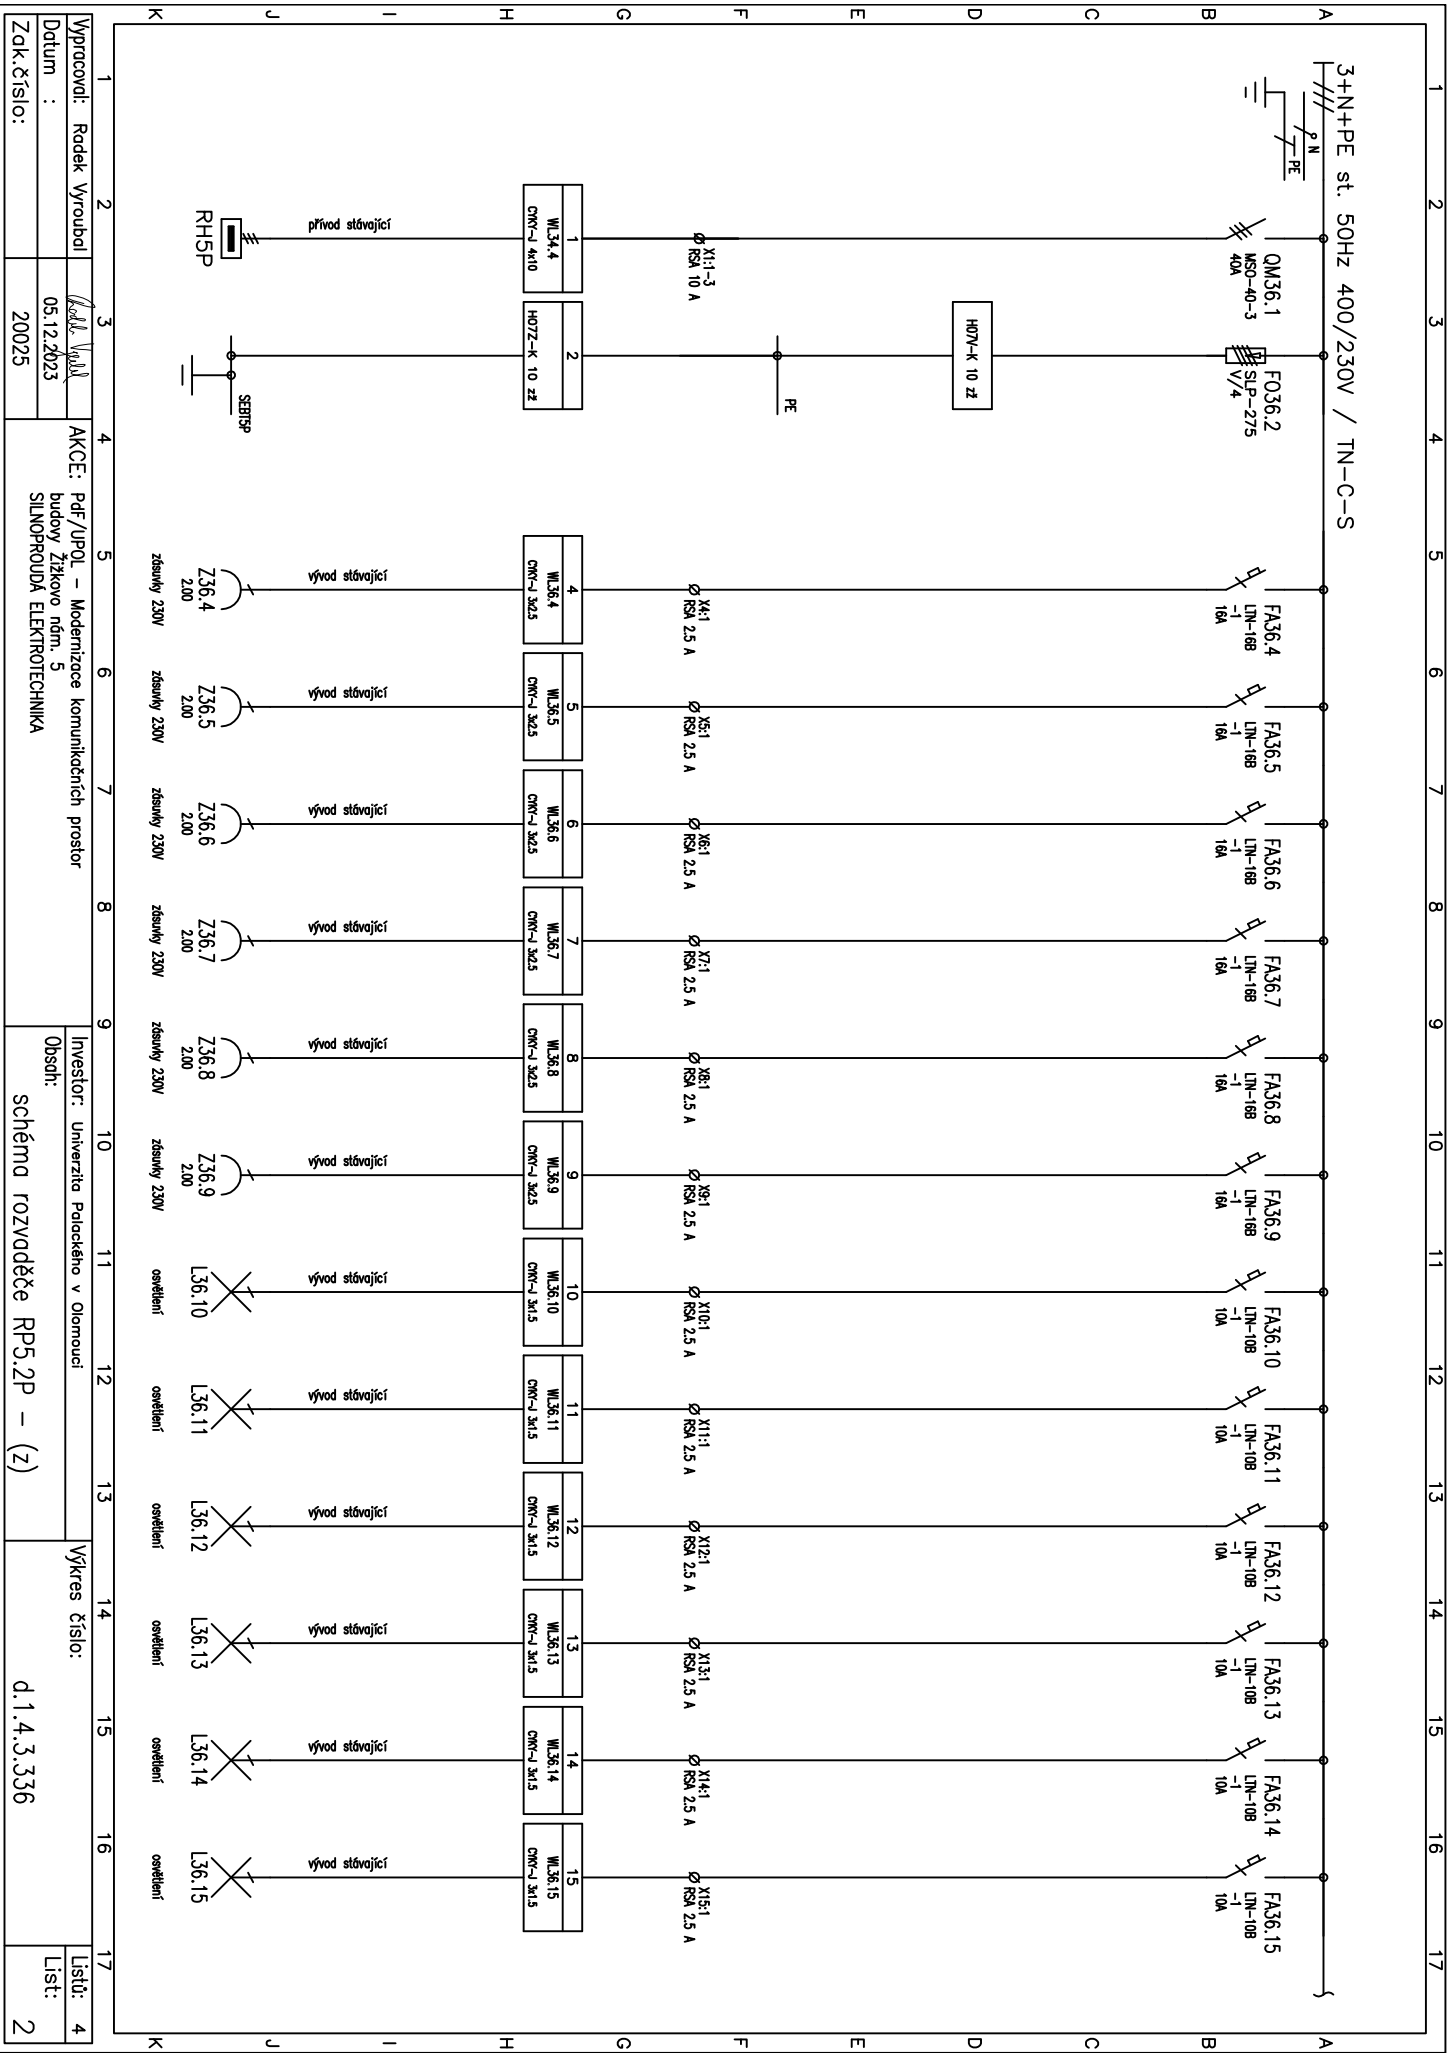

Monitorovací a spínací modul nouzového osvětlení
4x modul dNM (dodávka s CPS)

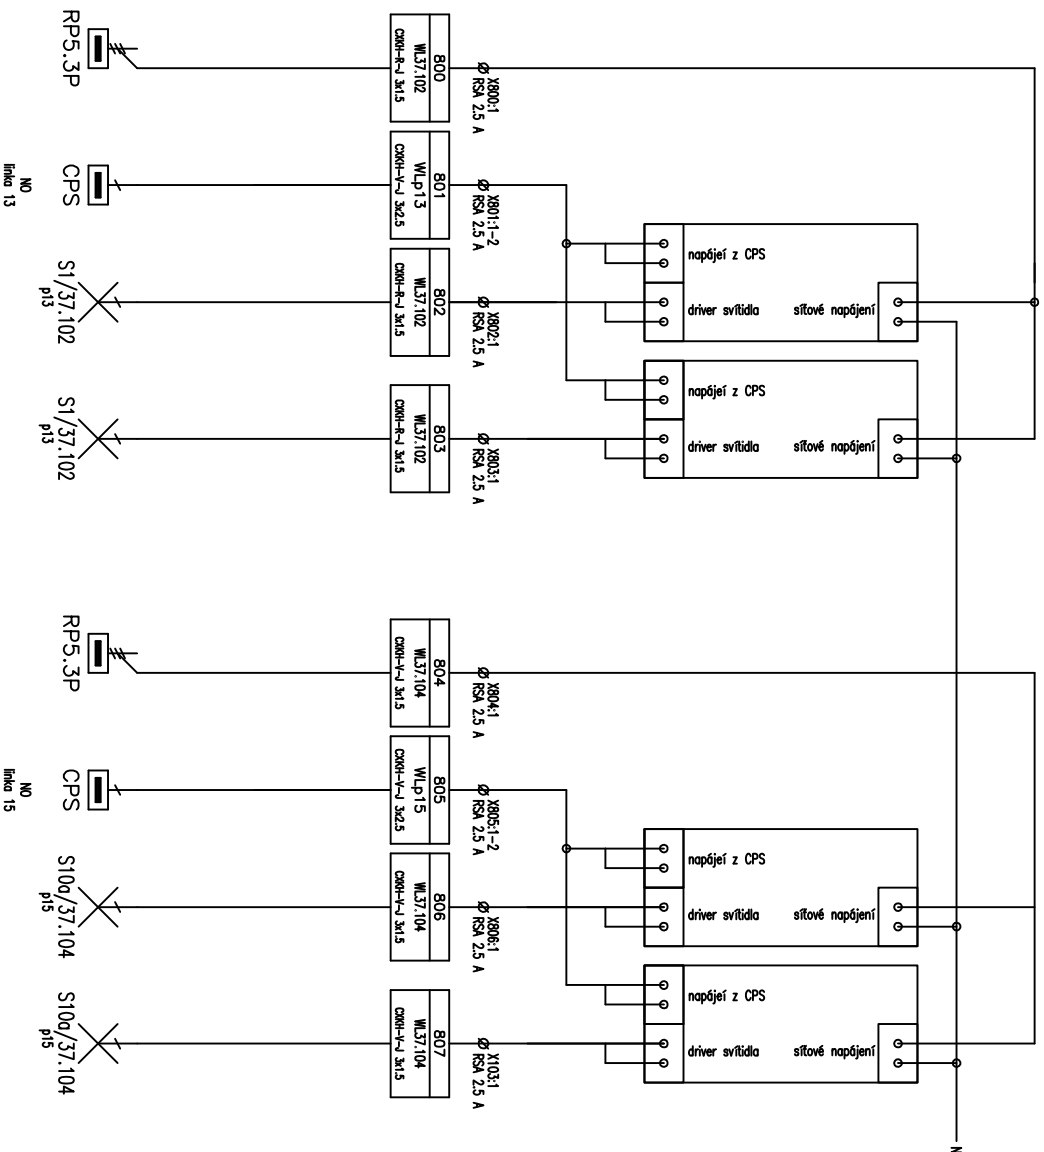

Vypracoval: Radek Vyrubal	Podle: Vrubal	AKCE: Pdf/JPOL – Modernizace komunikačních prostor budovy Žitkovo nám. 5 SLUNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										Investor: Univerzita Palackého v Olomouci	Výkres číslo:			Listů: 4
Datum: 05.12.2023												Obsah: schéma rozvaděče RP5.2P – (z)				Listů: 4
Zak.číslo: 20025																