


SCHÉMA ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

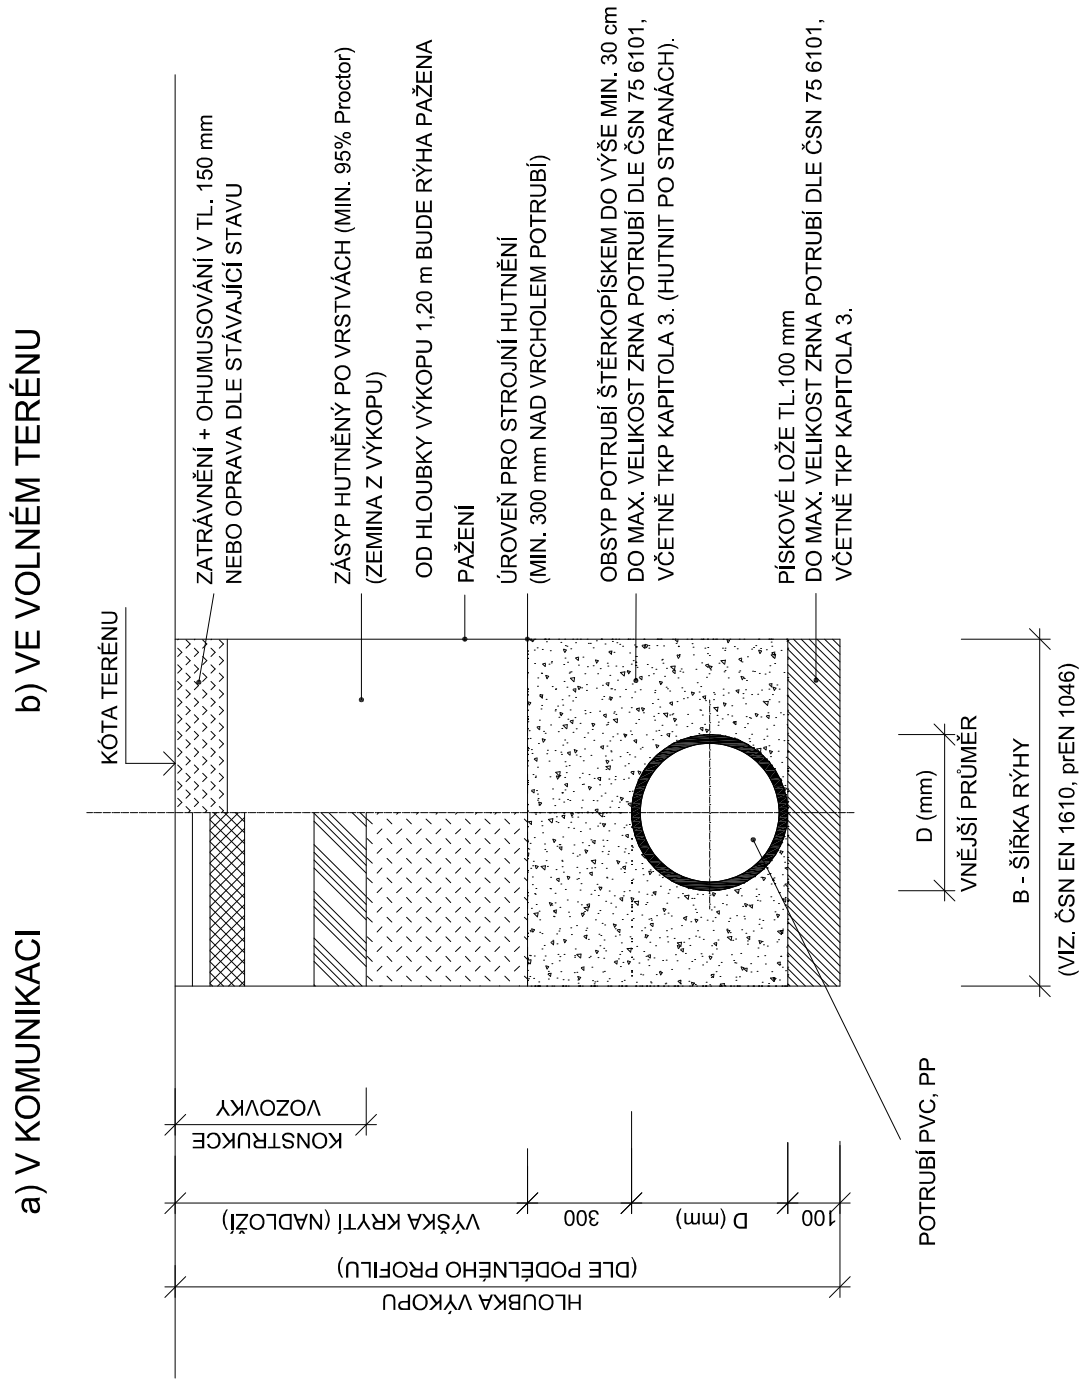

POZNÁMKA:

PŘÍ KŘÍŽENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO PROVÉST RUČNÍ VÝKOP 2 m PŘED A ZA VEDENÍM. ZAKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTITOR ZAJISTIT VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNACENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

 $\pm 0,000=215,98 \text{ m n.m. B.p.v.}$

Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor PdF UPOL - Žižkovo nám. 5

| | |
|-------------------------|--|
| objednavatel: | Univerzita Palackého v Olomouci |
| místo stavby: | Pdř UPOL - Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc |
| stupeň p.d.: | dokumentace pro provedení stavby |
| datum: | únor 2021 |
| generální projektant: | ateller-r, s.r.o., tř. spojení 20, 779 00 Olomouc |
| architektonické řešení: | Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt ČKA Q3582 |
| e-mail : | ateller-r@ateller-r.cz |
| web : | www.ateller-r.cz |
| zpracovatel části: | Kateřina Pechová, Nové Dvory 18, 751 31 Lipník nad Bečvou III. |
| e-mail : | katerinapechova@centrum.cz |
| web : | |