



VÝMĚNA STÁV.VÝVODŮ FA1105 A DOZBROJENÍ FI1186, FA1187-1190

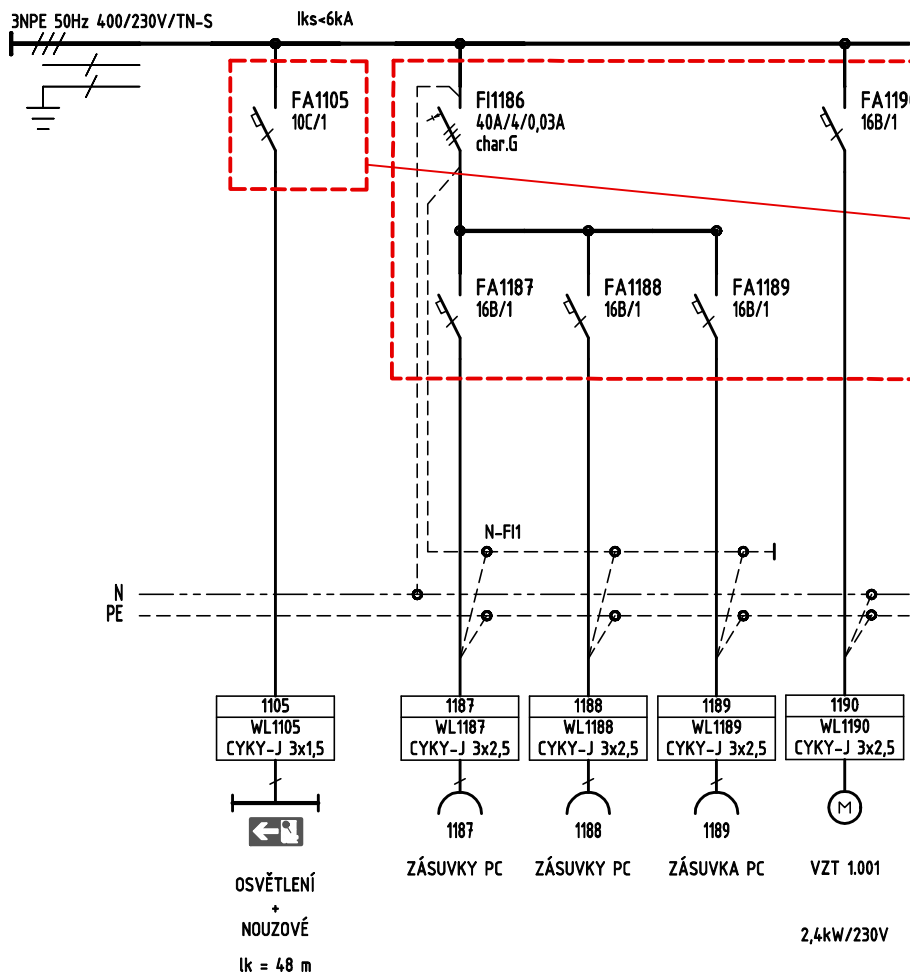

TYP PROVEDENÍ: ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE (stávající)
KRYTÍ: IP40 / IP20
ROZMĚRY: 600 x 1000 x 250 mm
DĚLENÍ: -
NÁTĚR: STANDARD
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): VRCHEM
VÝVODY: NAHORU

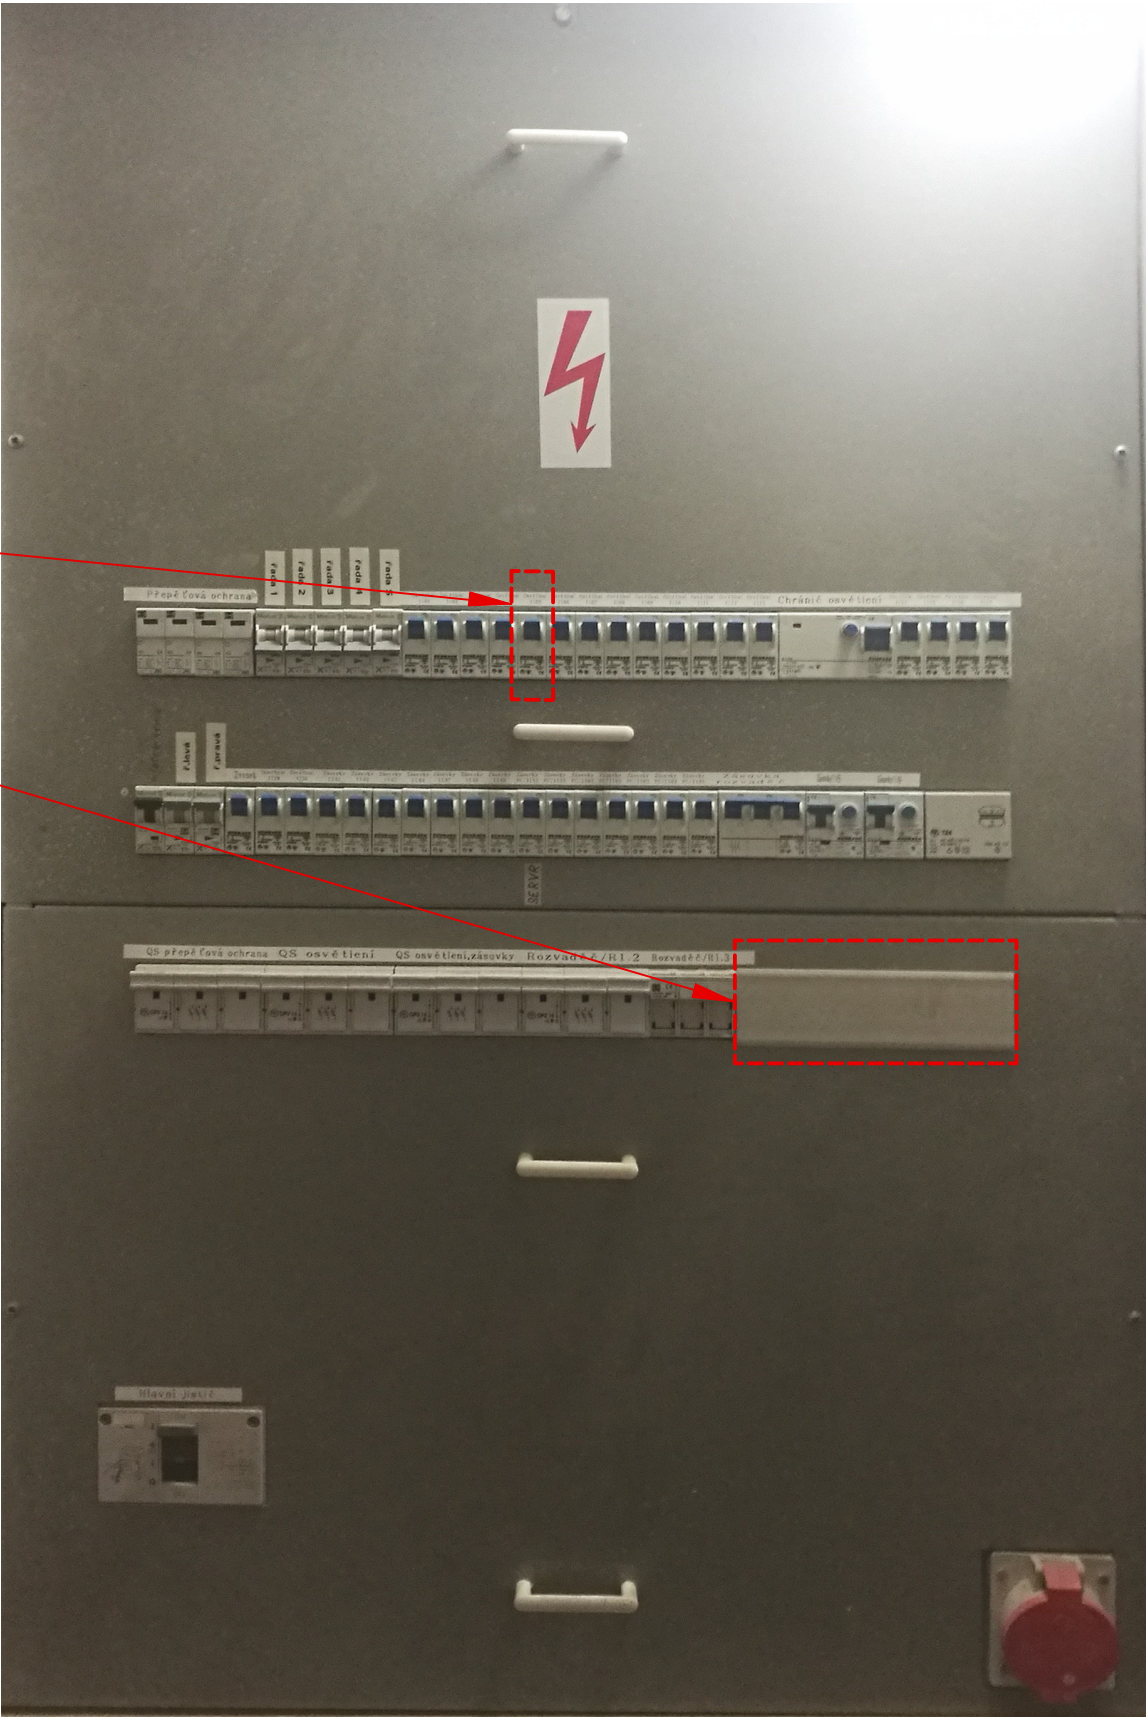

	ROZVÁDĚČ R1.1 - DOZBROJENÍ			MĚŘÍTKO:
	OBJ.: D.14.3 - ELEKTROINSTALACE	STUPĚŇ: DOKUMENTACE	AKCE: ŠTUDOVNA V 1.PP - PdF UPOL ŽIŽKOVO NÁM. 5, OLOMOUC	-
	VYPRACOVAL: R. HORSÁK	ODPOVĚDNÝ PROJ. ING. J. BĚLÁCH	DATUM: PROSINEC 2022	Č.VÝKRESU: D143-03
	INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, PgF			