

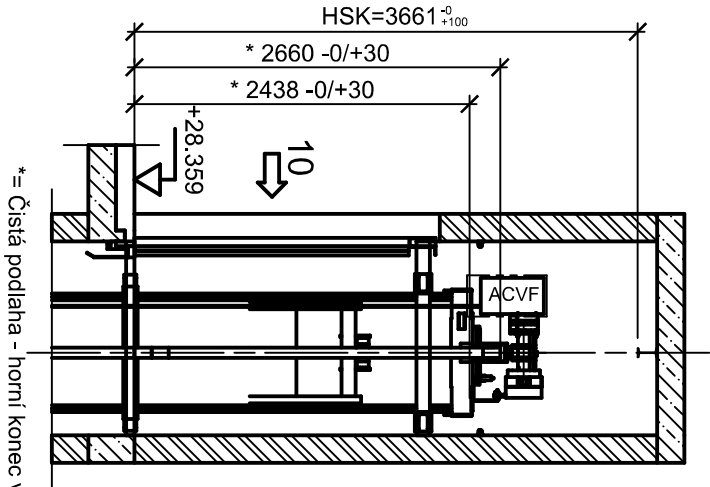
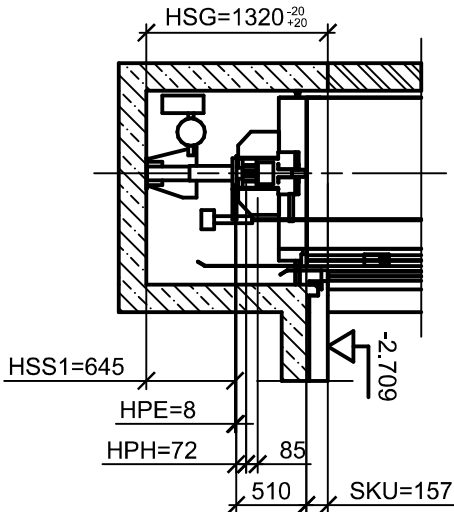


Přejezd protiváhy
Řez A-A 1:60

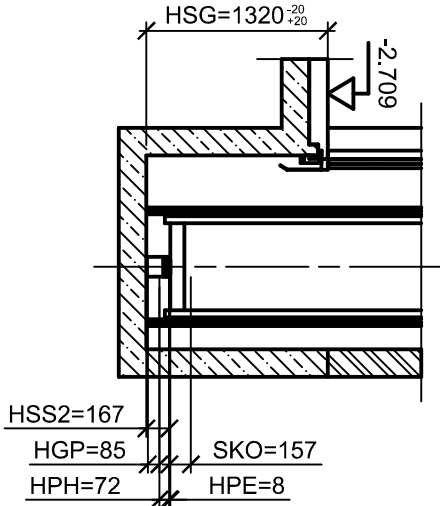


* = Čistá podlažna - horní konec vodítek


Přejezd klece
Řez B-B 1:60

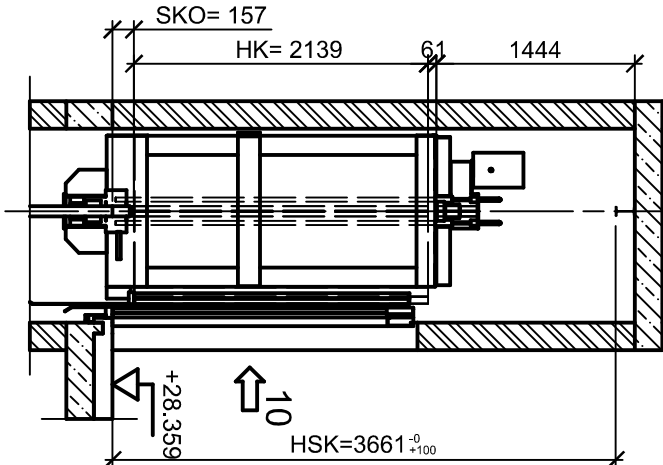


Únikové prostory 1:50

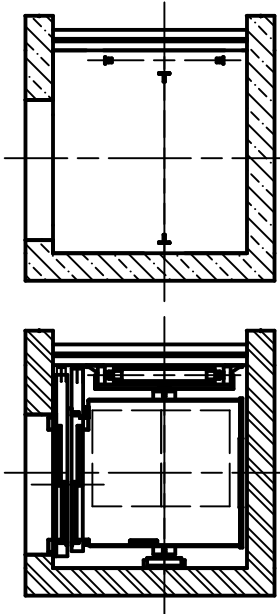

Poloha klece v nejnižším podlaží

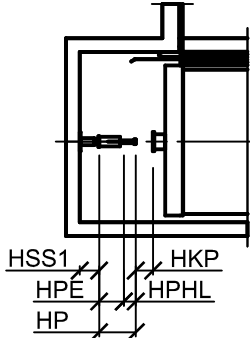

Poloha klece v nejvyšším podlaží

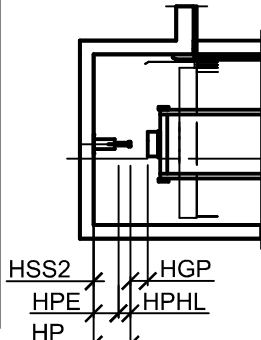

Nárazníky klece		Nárazníky protiváhy	
PS_D0		PS_D2	
(HP)	80	80	
HPH/HPHL	72 / 72	72 / 72	
HKP/HGP	85 +0/-5	85 +0/-10	
HSS1/2	645	167	
HPE	8	8	
Počet			

Režim BR1: Sjezd výtahu do požárně evakuační stanice + otevření dveří:

- 1) Popis funkce:**
a) Výtah po přijetí rozepinacího bezpečnostního kontaktu sjeđe do požárně výstupní stanice a otevře dveře.
Kabinový ovladač i šachetní tlačítka jsou neaktivní.
- 2) Aktivace funkce** (uvedení výtahu do režimu BR1):
Rozepnutím bezpečnostního kontaktu ukončeného u šachetního ovladače požárně evakuační stanice.
- 3) Deaktivace funkce** (uvedení výtahu do normálního provozu):
Sepnutím výše uvedeného bezpečnostního kontaktu.
- 4) Zákazník zajišťi:**
Samostatný rozepinací bezpečnostní kontakt - 2 dráty průřezu cca 0,75 mm², max. 1,5 mm²
vvedený u šachetního tlačítka požárně výstupní stanice pro aktivaci / deaktivaci režimu BR.
Volný konec cca 1,5 m, vvedený do šachty u šachetního ovladače v požárně evakuační stanici.
U samostatných výtahů musí být signál přiveden ke každému výtahu.
U výtahů zapojených do skupinového řízení (duplex, triplex atd...) minimálně ke dvěma výtahům.
- 5) Dodavatel zajišťi:**
Klíčkový spínač u dveří požárně evakuační stanice pro aktivaci/deaktivaci funkce (je-li požadován/objednan).

Autorizace projektu:		Ing. Petr Zavadil	Odkaz rozřítk:	<div>SPZ DESIGN, s.r.o. Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz</div>	
Vedoucí/kontrola projektu:		Ing. Petr Zavadil			
Vypínavatel:		Ing. Petr Zavadil			
Kreslí:		Ing. Petr Zavadil			
Kraj:		Olomoucký	Místo:		ul. Šmeralová 1090/8, Olomouc 779 00 st.parc.č. 1385, 94/64, k.ú. Olomouc-město
Investor:		Univerzita Palackého v Olomouci, správa kolejí a menz, Šmeralova 1122/12, 779 00 Olomouc, IČO:61989592	Datum:		03/2024
Název stavby:		Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka, UP Olomouc	Číslo archivu(zakázky):		
Obsah výkresu:		Blok C - V12	Formát výkresu:		19.03.2024 / V1
			Měřítko:		2x A4
			Paré číslo:		
Číslo výkresu:		D.1.1.b-05			