





[illegible]

POTRUBÍ	DN	15	20	25	32	40	50	65
TLOUSTKA IZOLACE	mm	40	40	40	50	50	50	50

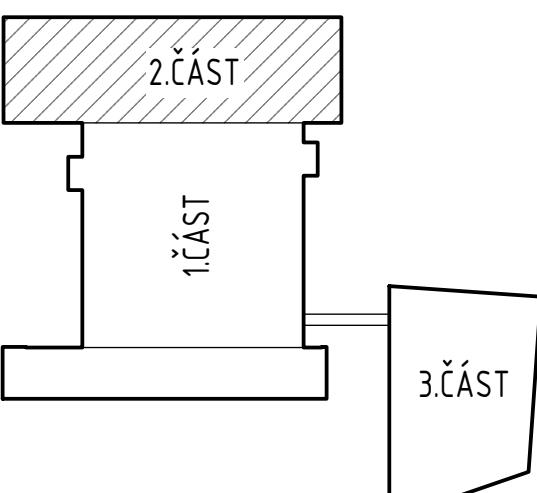

POZNÁMKA:  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY  
A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0,000 = 213,500 m n.m.		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSC	
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.	
č		DATA	POČASÍ
b			
a			

INVESTOR		<b>Univerzita Palackého v Olomouci</b> Přírodovědní 51/0 771 47 Olomouc tel.: +420 582 01 111 e-mail: univ@upol.cz			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:					
<b>F.E.D. s.r.o.</b>				IČO: 253 583 111 DIČ: CZ253583111 e-mail: info@fed.cz	
HLAVNÍ PROJEKTANT A AUTOR NÁSTĚJNÝCH ČÁSTÍ PROJEKTANT:					
VYPRACOVAV:	Ing. Mirela KUDLÍK Ing. Zdeněk GANČARČKOVÁ				
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULČINÝ				
				TECHNICO, s.r.o. Prosečská 100/1 602 00 Brno tel.: +420 542 110 110 info@technico.cz	

D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			
<p><b>Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci</b></p> <p><b>SPORTOVNÍ HALA</b></p> <p><small>Na Lázních, parc.č. 420/1 at 430/2 at 457 at 481 at 483 at 501/1 501/11 501/2 501/4 at 514 at 516/11, parc.č. 574, 575 a 576</small></p>		<p>FORMAT</p> <p>DATUM</p> <p>STUŽEN</p> <p>ZAKAZOVNÉ ČÍSLO</p>	<p>14x A4</p> <p>09/2023</p> <p>DPS</p> <p>TO-520-DPS</p>
<p><b>PŮDORYS 2.NP - VODOVOD - 2.ČÁST</b></p>		<p>MĚRITKO:</p> <p>1 : 100</p>	<p>ČÍSLO VÝKRESU</p> <p>D.1.4.1.b.04.</p>