


B


A



INSTALACE:

ELEKTRO

VÝSTRAŽNÍ TROJNÍK

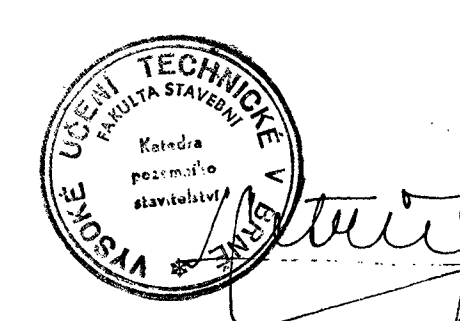ČSN 73 007 - PLATÍ OD 1.7.1967
ČSN 34 8511 - PLATÍ OD 1.7.1966
ČSN 73 010 - PLATÍ OD 1.4.1967

PROJEKTANT	VYPRACOVATEL	KRESELIL	KONTROLOVAL	VUT PAST BRNO
Ing. J. Štěpánek	Ing. J. Štěpánek	Ing. J. Štěpánek	Ing. J. Štěpánek	Ing. J. Štěpánek
KRAJ: STŘEDNÍ MORAVA	KRAJ: STŘEDNÍ MORAVA	KRAJ: STŘEDNÍ MORAVA	KRAJ: STŘEDNÍ MORAVA	KRAJ: STŘEDNÍ MORAVA
INVESTOR: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA	INVESTOR: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA	INVESTOR: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA	INVESTOR: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA	INVESTOR: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
LENINOVA 26	LENINOVA 26	LENINOVA 26	LENINOVA 26	LENINOVA 26
PŮDORYS III. PODLAŽÍ /INSTALACE/	PŮDORYS III. PODLAŽÍ /INSTALACE/	PŮDORYS III. PODLAŽÍ /INSTALACE/	PŮDORYS III. PODLAŽÍ /INSTALACE/	PŮDORYS III. PODLAŽÍ /INSTALACE/
1:50	1:50	1:50	1:50	1:50