


Nový stav:

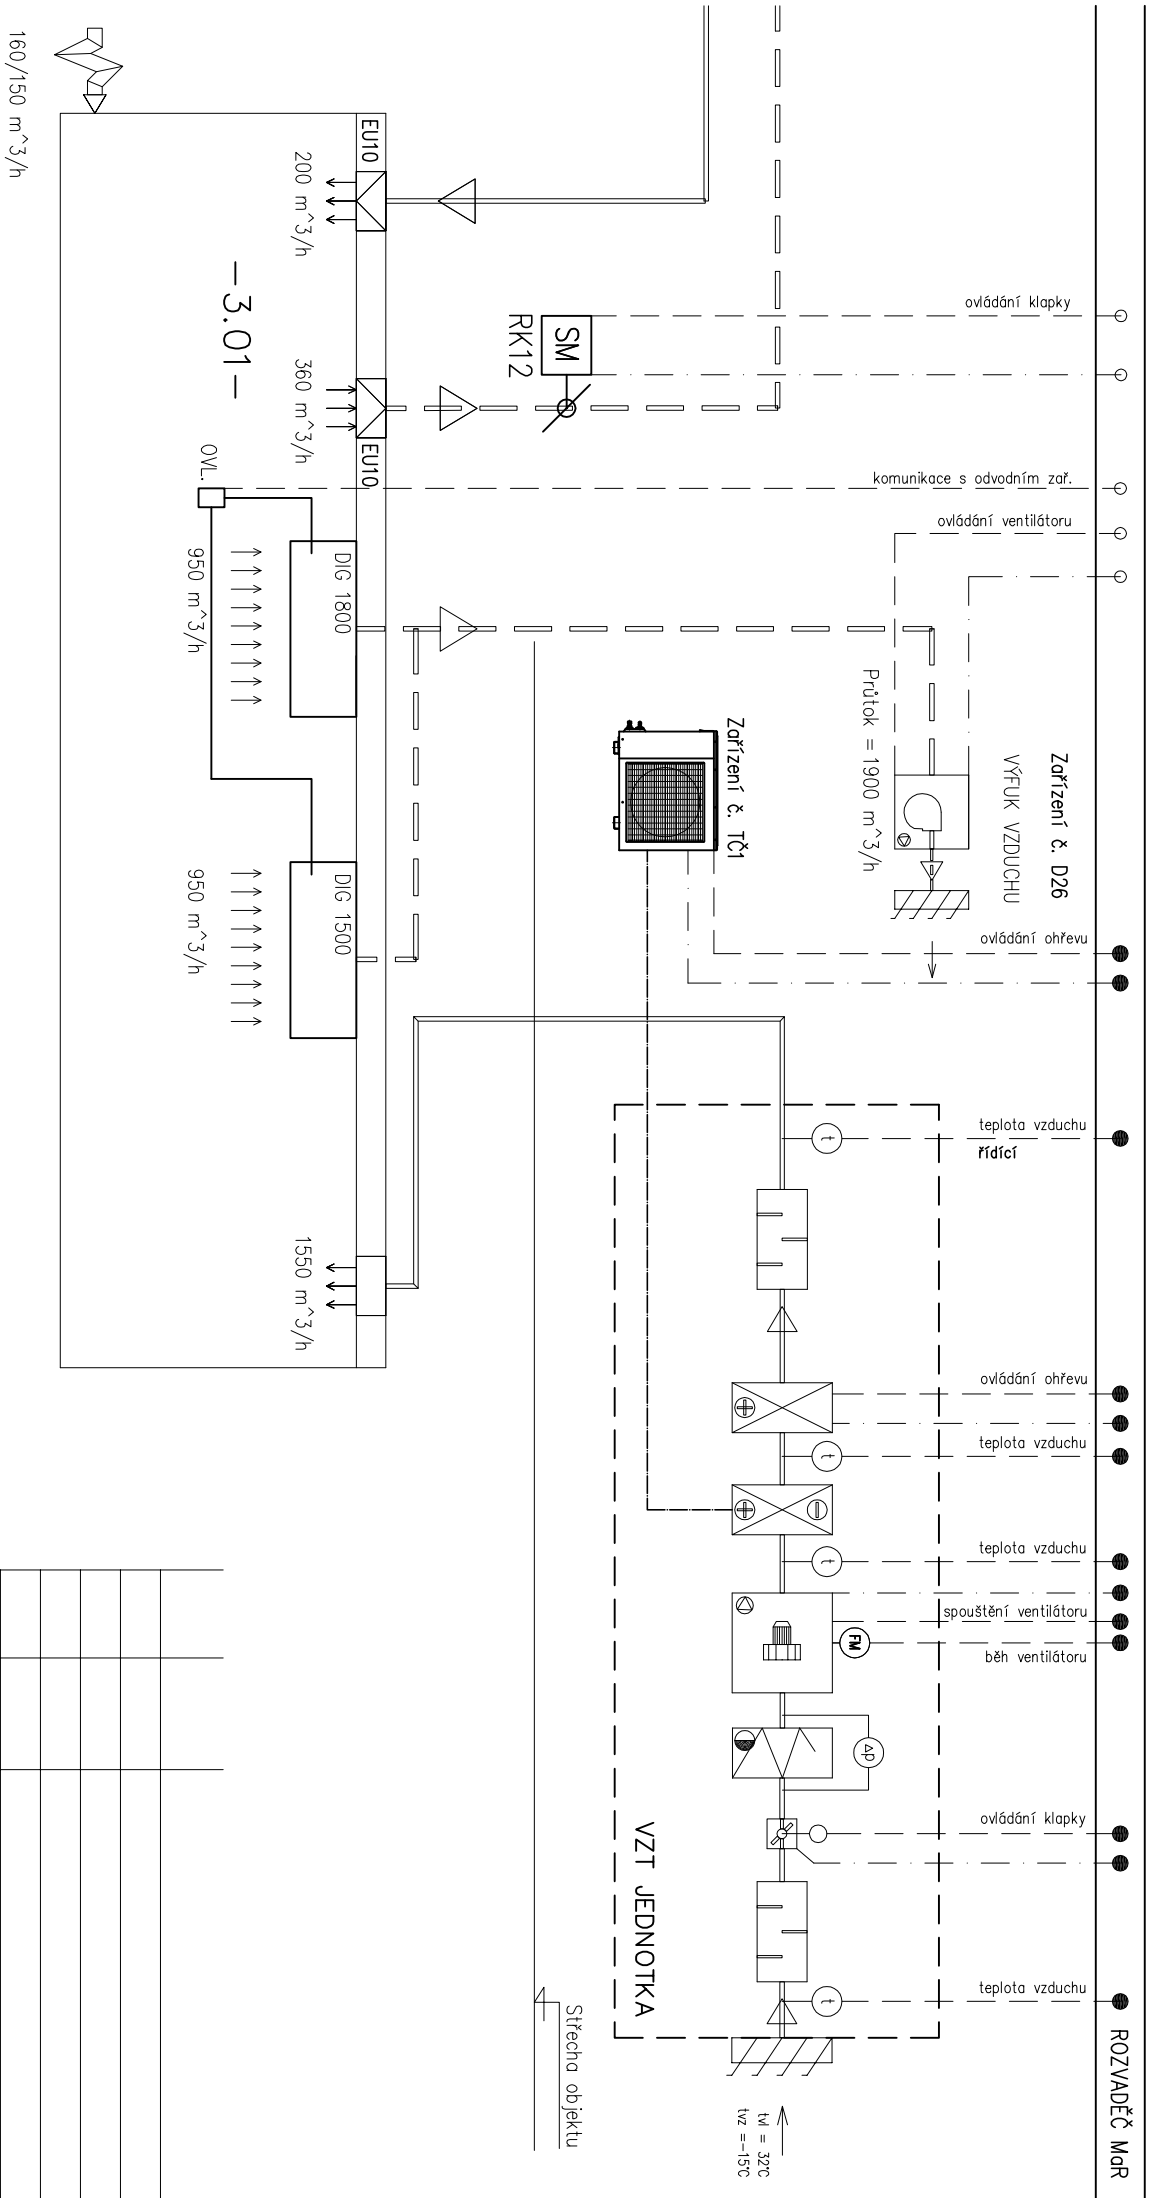

Provozní stav:

PS	Popis	RK12
PS1	Digestoře mimo provoz.	100% uzavřeno
PS2	Digestoře v provozu.	100% uzavřeno

PS – provozní stav

Hlavní inženýr projektu		Zodpovědný projektant		Vypracoval		Kontroloval	
Ing. Zdeněk Říha		Ing. Zdeněk Říha		Ing. Zdeněk Říha		Ing. Josef Novák	
Investor:							
stavba: OLOMOUC - BIOMEDREG							
objekt: SO 01B							
profese: VZDUCHOTECHNIKA							
obsah: Schéma - nový stav							
název dlg.souboru:		číslo výkresu:		číslo dodatku:			
		-		00			
Turánka 115a, 627 00 Brno, tel. 544 500 811							
číslo zakázky				P17P100			
stupeň dokumentace				DPS			
datum 1.vydání				05/2017			
formát				1xA3			
měřítko				výřez číslo:			
-							