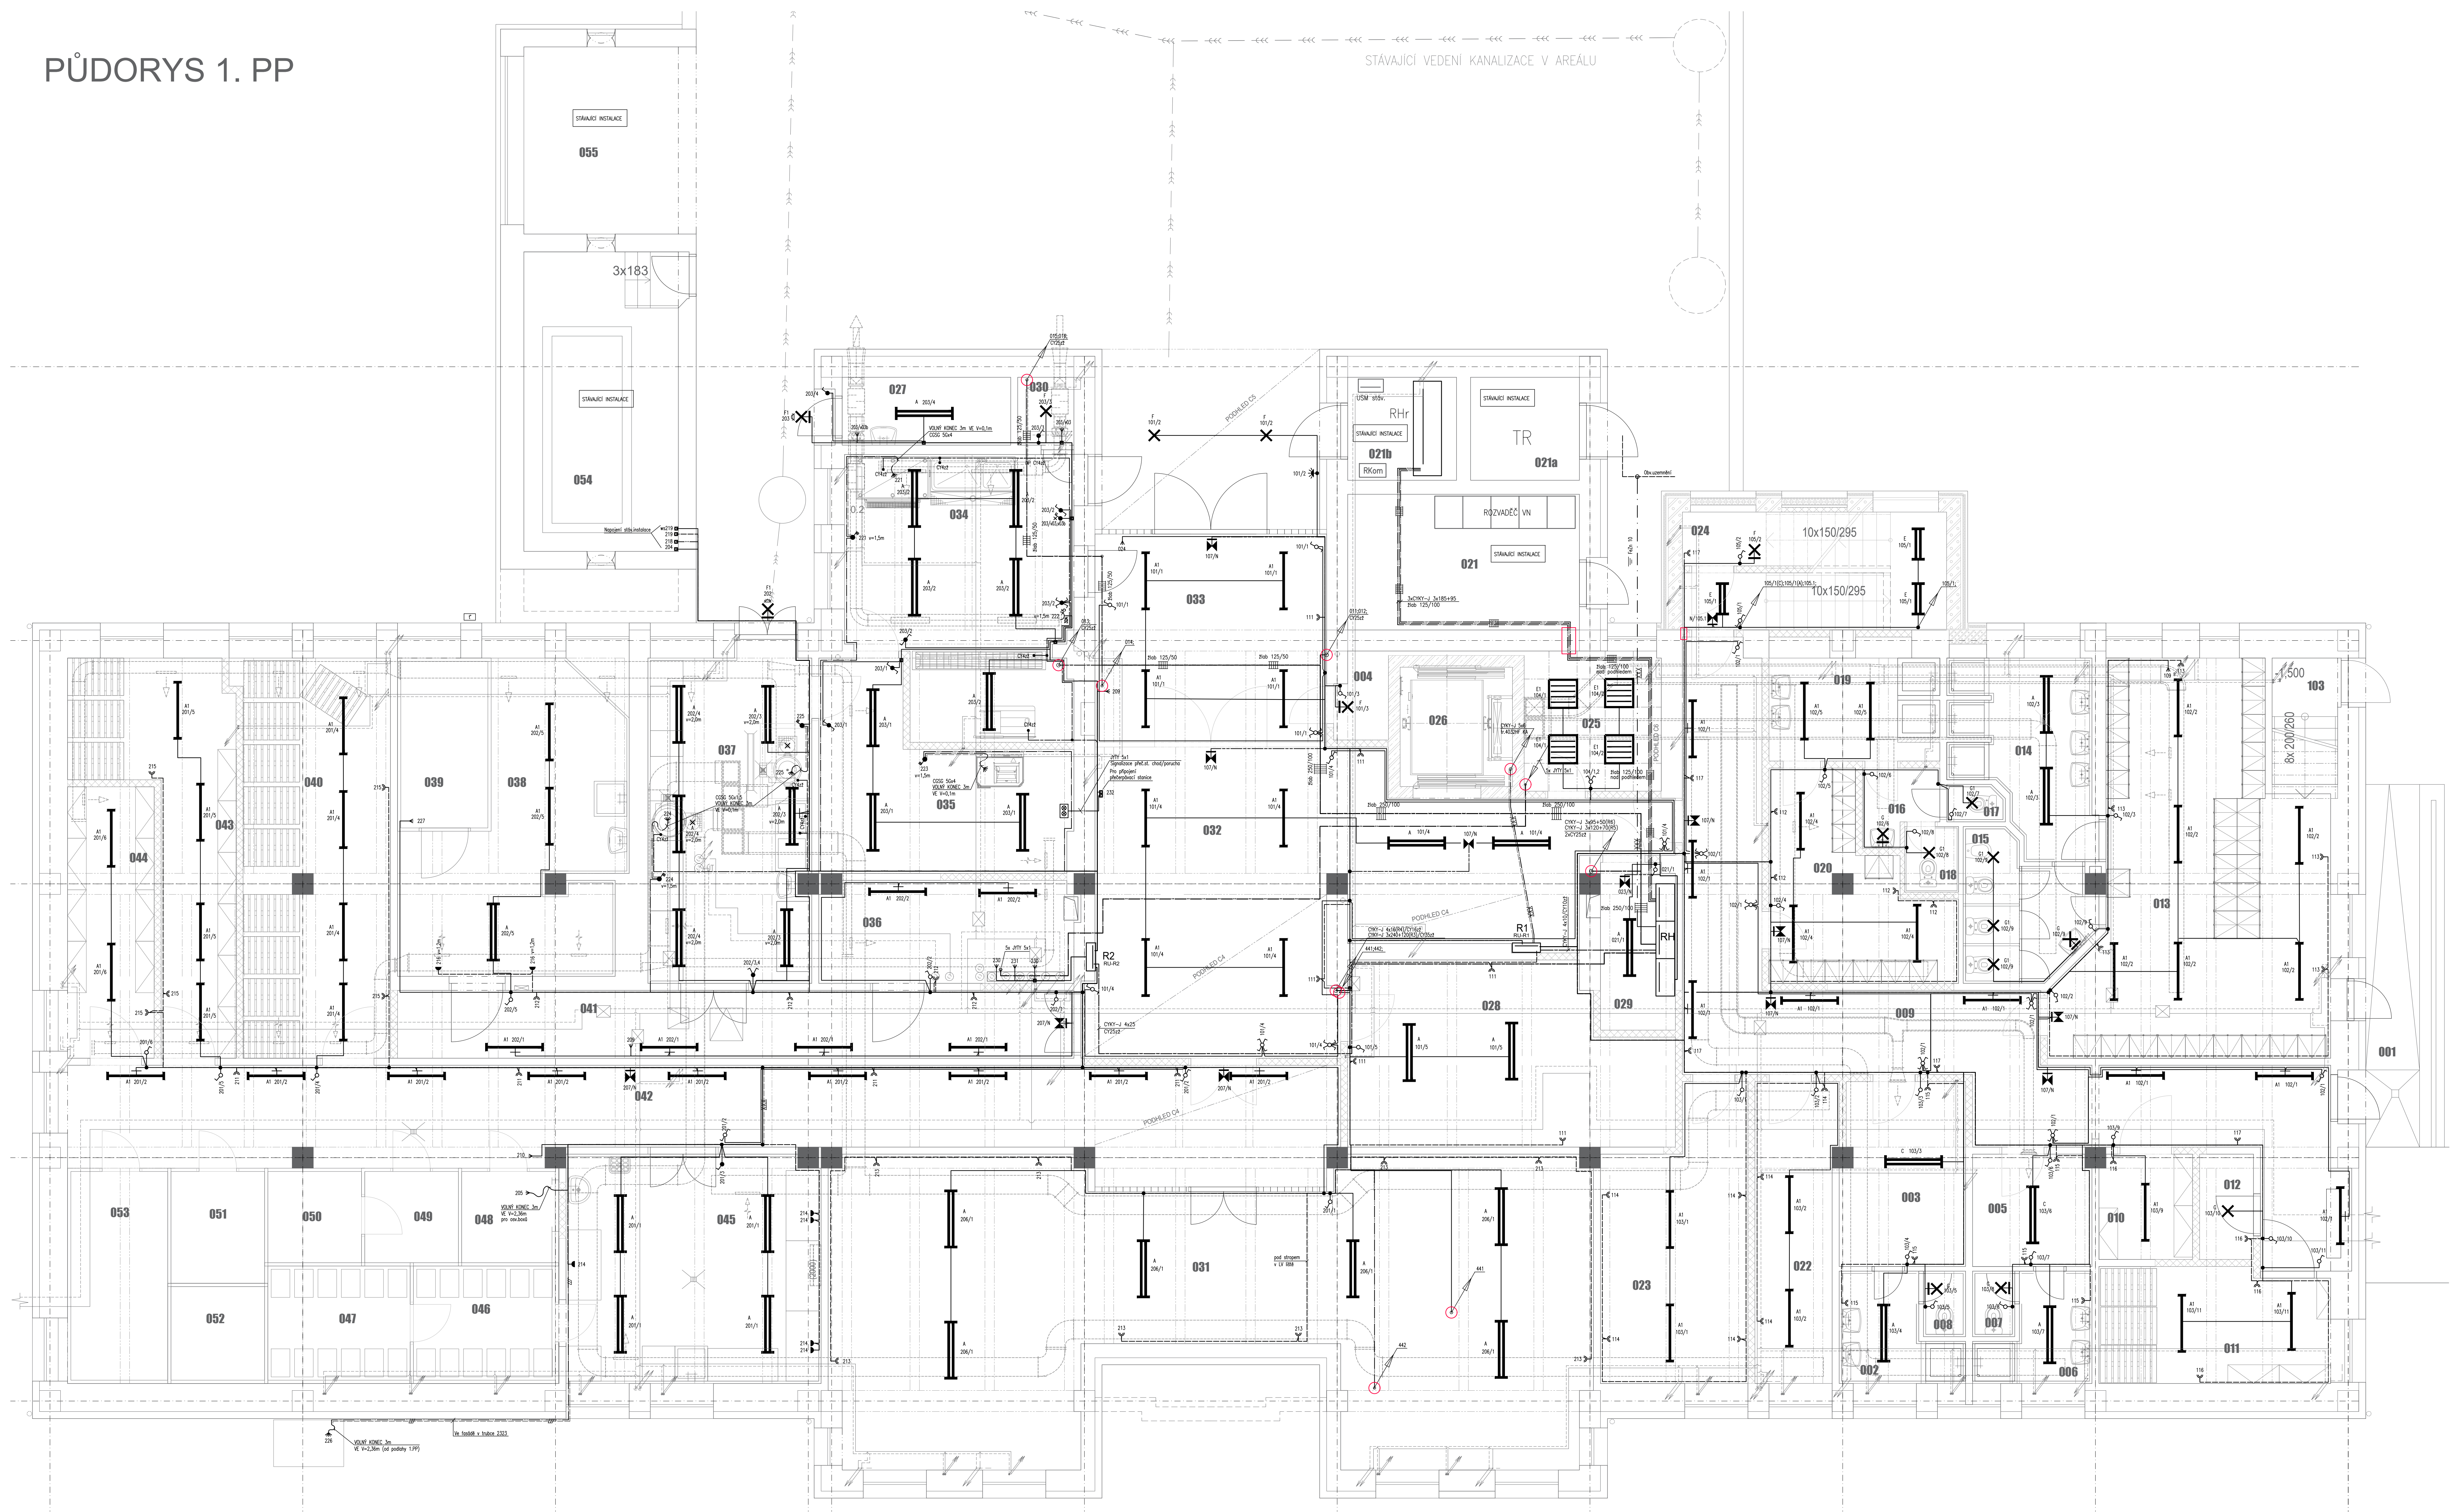















PŮDORYS 1. PP









LEGENDA SVÍTIDEL:

- A – ZÁRKA PRŮM.PRÍSAZ. 2x36 AC E, IP66
 A1 – ZÁRKA PRŮM.PRÍSAZ. 1x36 AC E, IP66
 B – ZÁRKA PRŮM.PRÍSAZ. 2x58 AC E, IP66
 C – ZÁRKA KANC.PRÍSAZ. 2x36 AL EP, IP20
 C1 – ZÁRKA KANC.PRÍSAZ. 2x58 AL EP, IP20
 D – ZÁRKA KANC.PRÍSAZ. 1x36 AL EP, IP20
 E – ZÁRKA KANC.PRÍSAZ. 2x18 AL EP, IP20
 E1 – ZÁRKA KANC.VEST. 4x18 AL EP, IP20
 F – SVT. PRŮMYSLOVE, 1x60W, IP65
 F1 – SVT. PRŮMYSLOVE S ČIDLEM, 1x60W, IP65
 G – SVT.PRÍSAZ.BYTŮVE, 1x22W, 4000K, IP44
 G1 – SVT.PRÍSAZ.BYTŮVE, 1x16W, 4000K, IP20
 L – LED SVITLO ZÁVĚSNÉ 1,5m 2500lm,4000K IP20
 LN – LED SVITLO ZÁVĚSNÉ S 11W, 5,1m 2500lm,4000K IP20
 N – NOUZOUE SVITLO 11W, SE, 1hod

 nová řada
 zářivka 2x56W
 zářivka 2x40W
 zářivka 2x18W
 zářivka 4x18W
 zářivka 1x36W
 zářivka 1x58W
 svítidlo stropní
 svítidlo nástěnné
 LED svítidlo zářivkové
 LED svítidlo nástěnné
 LED světelná páska
 LED světelná páska

Soustava : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.2:
ZÁKLADNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
 DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACI;
DOPLŇENÝ STUPEŇ : OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
 PRODOVÝM CHRÁNICEM 30mA

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| nový stav | | OLOMOUC, Tr. 17. Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY | | | |
| místo stavby | | Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tr.17.listopadu 54 | | | |
| záměr dokumentace | | PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY | | | |
| stavba / objekt | | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křivošova 8, 771 47 Olomouc ic: 01899592 | | | |
| projekt / částba | | ALFAPROJEKT OLOMOUC o.s. Tyřkova 4, 772 00 Olomouc ic: 25846250 | |  | |
| čas. zadání : 8-05/116-00 | | | | | |
| provozovatel předmiot stavby projektovatel dokumentace | | název / popis | | firma | |
| zodpovědný projektant | | architekt | |  | |
| MUDr.ří. Fialský | | vedoucí projektu | |  | |
| opracoval | | | |  | |
| MUDr.ří. Fialský | | | |  | |
| stáhl / autor | | OLOMOUC, Tr. 17. Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY | |  | |
| | | | | tel: +420 585 000 000 ic: 25846250, ic: 02 25846250 e-mail: olomouc@alfaprojekt.cz e-mail: olomouc@alfaprojekt.com | |
| | | FORMÁT | | A0 | |
| | | MĚŘITVO | | 1:50 | |
| | | datum | | 12/2016 | |
| čas | | čas | | příloha | |
| | | D1.4.1 | | | |
| práva / přes | | PŮDORYS 1.PP | | čas | |
| | | | | 02 | |