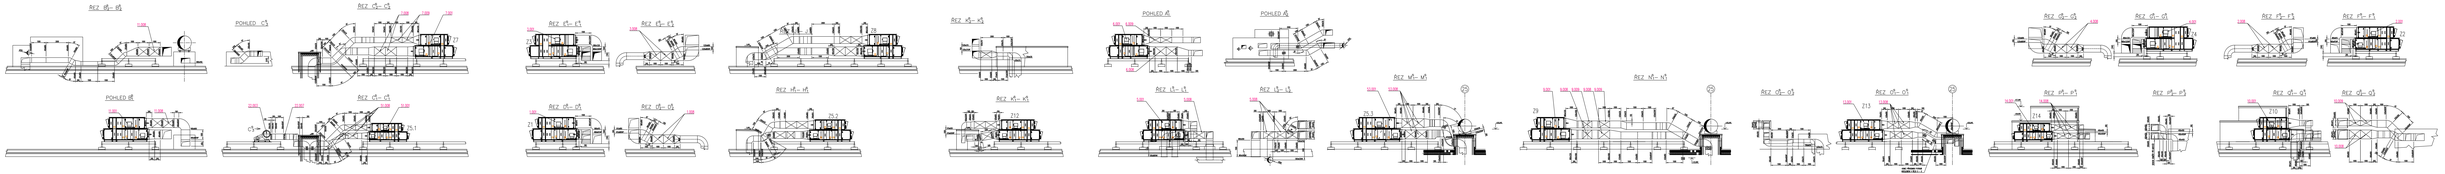

PŮDORYS STŘECHY NAD 6.NP

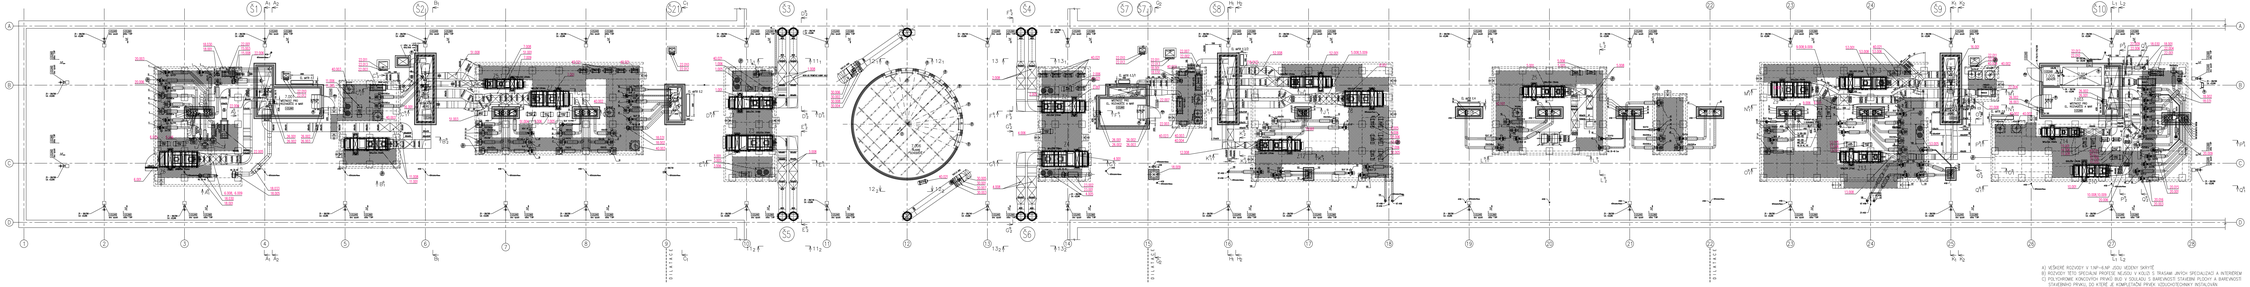

A) VEŠKERÉ ROZVODY V 1NP-4.NP JSOU VEDENY SKRYTĚ
B) ROZVODY TETI SPECIÁLNÍ PROTIŘE NEJSOU V KOLIZI S TRASAMI JINÝCH SPECIALIZACÍ A INVENTÁŘEM
C) POLYKONNÉ KONCOVKY PRVKŮ BUDI V SOULADU S BARVOUSTÍ STAVEBNÍ PLOCHY A BARVOUSTÍ STAVEBNÍCH PRVKŮ, DO STENY JE KOMPLETNÍM PRVKEM. SOUVISLOSTEMNÝ INSTALOVÁN
D) KONCOVKY PRVKŮ BUDI V SOULADU S BARVOUSTÍ STAVEBNÍ PLOCHY A BARVOUSTÍ
E) PRVKY, NEVYŽADUJÍCÍ ROZVODY POTRUB BUDI PROVEDENA TAK, ABY BYLO OMEZENO PŘENOSU HLUKU PŘES JIN. ZÁŘENÍ
F) CÍDLE A POTRUBÍ BUDOU PŘEDNĚ UŽEZÝNY TAK, ABY BYLO OMEZENO PŘENOSU VIBRACÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VNITŘNÍCH OHRANIČENÝCH PROSTOR

Č. REVIZE	DATUM VYDÁNÍ	POPIS REVIZE	VYPRACOVAL
02	25.01.2008	ZMĚNA ŘEŠÍ V FASÁDĚ ZMĚNA ŘEŠÍ ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍ TEPLNOU VODOU V ŠACHTĚ 1 AB ZMĚNA ŘEŠÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLNOU VODOU V ŠACHTĚ 1 AB DOPLNĚNÍ ŘEŠÍ TEPLOVODNÍCH VENTILÁTORŮ VE STŘEŠNÍ VÝ. ŠACHTĚ V ZÁMEČNÍ FASÁDĚ (Kruhy)	KULÍŠEK
01	16.09.2007	DOPLNĚNÍ ŘEŠÍ TEPLOVODNÍCH VENTILÁTORŮ	KULÍŠEK

1:200 (1:2,82 m.n.m.)

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

ZODP. TP: KRÁLOVÁ PRAGOVÁ / TEL.:603 / 603 / 603 /