


SEKCE A1-4NP Ústav imunologie
PŮDORYS 4.NP - ELEKTROINSTALACE

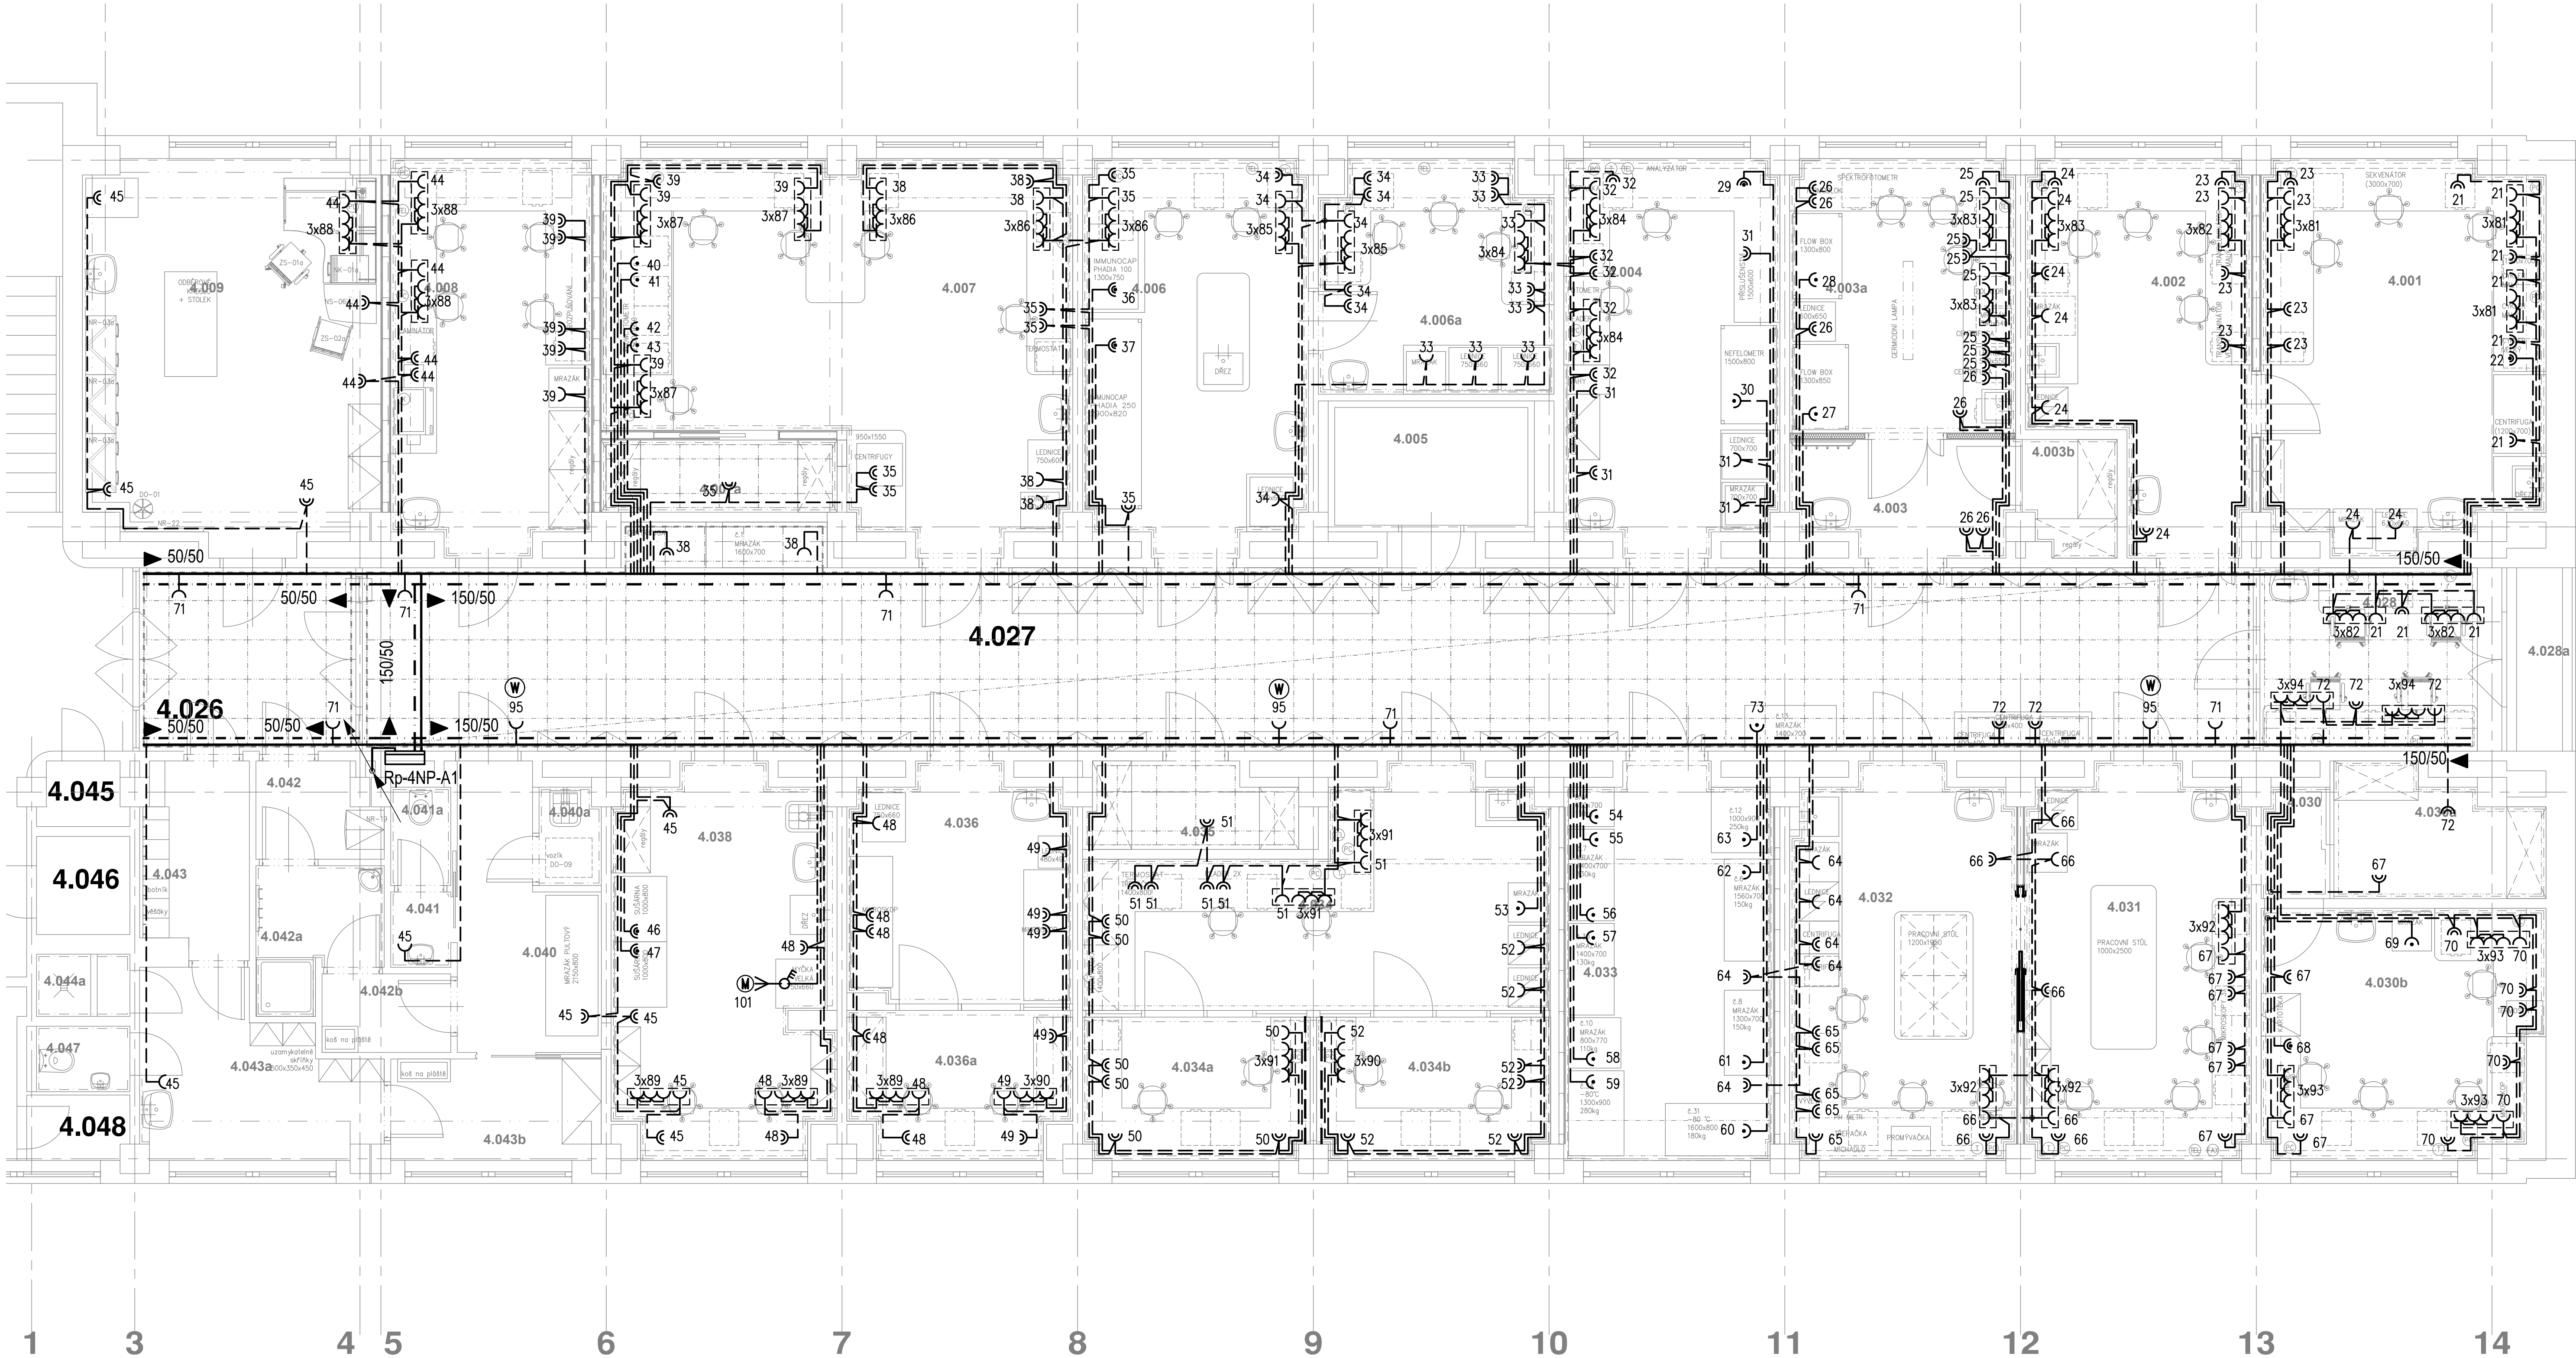

- LEGENDA ZNAČEK :
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V/16A, POLOZAPUŠTĚNÁ
 - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A, POLOZAPUŠTĚNÁ
 - JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V/16A, POLOZAPUŠTĚNÁ, SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÁ
 - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A, POLOZAPUŠTĚNÁ, SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÁ
 - SESTAVA PRO POČÍTAČ, 4x ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V/16A Z TOHO 1x ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V/16A S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
 - SESTAVA PRO POČÍTAČ, 4x ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V/16A MODUL 45 DO PARAPETNÍHO KANÁLU 110x70 mm
 - TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 230V/10A, NA POVRCH (HLAVNÍ VYPÍNAČ)
 - TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 230V/10A, SE SIGNÁLKOU CHODU, POLOZAPUŠTĚNÝ
 - SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA ZAPUŠTĚNÁ, 3x400V/25A, SE SIGNÁLKOU CHODU

- LEGENDA VEDENÍ:
- VEDENÍ OSVĚTLENÍ – CYKY 2–5x1,5
 - VEDENÍ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ – CYKY 2x1,5
 - VEDENÍ ZÁSUVKOVÉ – CYKY 3x2,5
 - VEDENÍ TRÍFÁZOVÉ – CYKY 5Cx4
 - SDRUŽENÉ TRASA VÍCE VEDENÍ
 - ŽLAB DRÁTOVÝ, 150/50 mm
 - ŽLAB DRÁTOVÝ, 50/50 mm
 - PARAPETNÍ ŽLAB PVC, 110/70mm

Teoretické ústavy LF UP v Olomouci, stavební úpravy 4 sekci - DPS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP – sekce A1-4 NAVRHOVANÉ ÚPRAVY						
Číslo míst.	Účel místnosti	Plocha [m2]	Podlaha	Strop	Stěny	Poznámka
4.001	LABORATOR HLA - DNA	24,87	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.002	LABORATOR HLA - DNA	17,83	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.003	HLA - DNA PŘEDSÍŇ	5,68	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek a keram. obkladu, vymalba	
4.003a	LABORATOR HLA - DNA	14,38	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek a keram. obkladu, vymalba	
4.003b	HLA - DNA SKLAD	2,42	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek a keram. obkladu, vymalba	
4.004	LABORATOR NEFEO	19,26	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek a keram. obkladu, vymalba	Keramika dle podhledu
4.005	KOMOROVÁ LEDNICE	5,31	Keramická dlažba	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek a keram. obkladu, vymalba	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.006	LABORATOR CAP	20,04	Keramická dlažba	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek a keram. obkladu, vymalba	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.006a	CAP - PRIMAŘNA	12,33	Keramická dlažba	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek a keram. obkladu, vymalba	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.007	LABORATOR BUNĚČNÁ	35,45	Keramická dlažba	SKK podhled přehý, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.007a	BUNĚČNÁ - SKLAD	3,96	Keramická dlažba	SKK podhled přehý, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.008	PRŮJEM BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU	18,91	Linoleum antistatické s taborem	SKK podhled přehý, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.009	ODBĚR	25,96	Linoleum antistatické s taborem	SKK podhled přehý, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.028	CHODBA	6,25	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba	
4.027	CHODBA	83,81	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba	
4.028	DNA - ADMINSTRATIVA	10,30	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.028a	Ložnice	2,80	Keramická dlažba			Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.028b	Nedobro					
4.029	NEBESNOST					
4.030	SEROLOGIE - CHODBA	1,69	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	
4.030a	SEROLOGIE - SKLAD	5,71	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	
4.030b	LABORATOR HLA - LUMINEX	15,95	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.031	LABORATOR HLA - SEROLOGIE 1	20,10	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.032	LABORATOR HLA - SEROLOGIE 2	20,04	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.033	MRAŽÁK	18,75	Keramická dlažba	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.034	LABORATOR HUMORÁLNÍ (ELISA)	20,72	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.034a	LABORATOR HUMORÁLNÍ (ELISA)	7,53	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.034b	LABORATOR HUMORÁLNÍ (ELISA)	7,72	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.035	SKLAD	4,00	Linoleum antistatické s taborem	SKK podhled přehý, vymalba	Oprava omítek, vymalba	
4.036	LABORATOR HUMORÁLNÍ (FLUORESCENCE)	11,77	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.036a	LABORATOR HUMORÁLNÍ (FLUORESCENCE)	7,36	Linoleum antistatické s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.037	Nedobro					
4.038	UMÝVÁRNA	18,88	Keramická dlažba	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.039	Nedobro					
4.040	HYGIENICKÁ SMÝČKA - CHODBA	7,89	Linoleum s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba	
4.040a	OKLEDOVÁ MÍSTNOST	1,38	Linoleum s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	
4.041	PŘEDSÍŇ WC	1,05	Keramická dlažba	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	
4.041a	WC	1,37	Keramická dlažba	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	
4.042	HYGIENICKÁ SMÝČKA - SATNÍ MUŽ	2,58	Linoleum s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	
4.042a	HYGIENICKÁ SMÝČKA - SPRCHOVÝ MUŽ	3,71	Keramická dlažba	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	
4.042b	HYGIENICKÁ SMÝČKA - SATNÍ MUŽ	2,36	Linoleum s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	
4.043	HYGIENICKÁ SMÝČKA - SATNÍ ŽENY	4,58	Linoleum s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	
4.043a	HYGIENICKÁ SMÝČKA - PŘEDSÍŇ ŽENY	8,52	Linoleum s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	
4.043b	HYGIENICKÁ SMÝČKA - SATNÍ ŽENY	4,95	Linoleum s taborem	Oprava SKK podhledu, vymalba	Oprava omítek, vymalba, nový keramický obklad v=1800	
4.044	HYGIENICKÁ SMÝČKA - Sprcha ženy	1,38	Keramická dlažba	Kamery IRAP	Keramický obklad, omítky vS	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.045	WC	1,05	Keramická dlažba	Kamery IRAP	Keramický obklad, omítky vS	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.046	WC	1,05	Keramická dlažba	Kamery IRAP	Keramický obklad, omítky vS	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.047	WC	1,05	Keramická dlažba	Kamery IRAP	Keramický obklad, omítky vS	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled
4.048	WC	1,05	Keramická dlažba	Kamery IRAP	Keramický obklad, omítky vS	Dlehlí nové nosy podlahy – na stěny výhled

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE, 50Hz, 3x230/400V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 332000–4–41, ed.2:
– OCHRANA ZÁKLADNÍ – IZOLACE A KRYTÍM
– OCHRANA PŘI PORUŠĚ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
– OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM
– DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM



název stavby: Teoretické ústavy LF UP v Olomouci
stavební úpravy 4 sekci

místo stavby: Hněvotínská 976/3, Nová Ulice, 77900 Olomouc

stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

stavby / objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Hněvotínská 511/8, 77900 Olomouc
IČ: 61989592

generální projektant / zhotovitel: STAVOPROJEKT OLOMOUČ a.s.
Holická 31, 772 00 Olomouc
IČ: 45192031

reditel: RNDr. Luděk Štátník

monstr projekt: PaedDr. Zuzana Štátníková

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace: STAVOPROJEKT OLOMOUČ a.s.
Holická 31, 77200 Olomouc, IČ: 61989592

vedoucí projektant: Ing. Jiří Václav

zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Rozypal

výpracovník: Ing. Zdeněk Rozypal

objekt / soubor: Teoretické ústavy LF UP v Olomouci
stavební úpravy sekci A1-4NP a A1-5NP (IMUNOLOGIE)

část: Technika prostředí staveb

zpráva / výkres: PŮDORYS 4.NP - ELEKTROINSTALACE

razba / podpis: STAVOPROJEKT OLOMOUČ a.s.

formát: 10 A4

datum: 06/2016

verze: D.1.4.f

list: 03