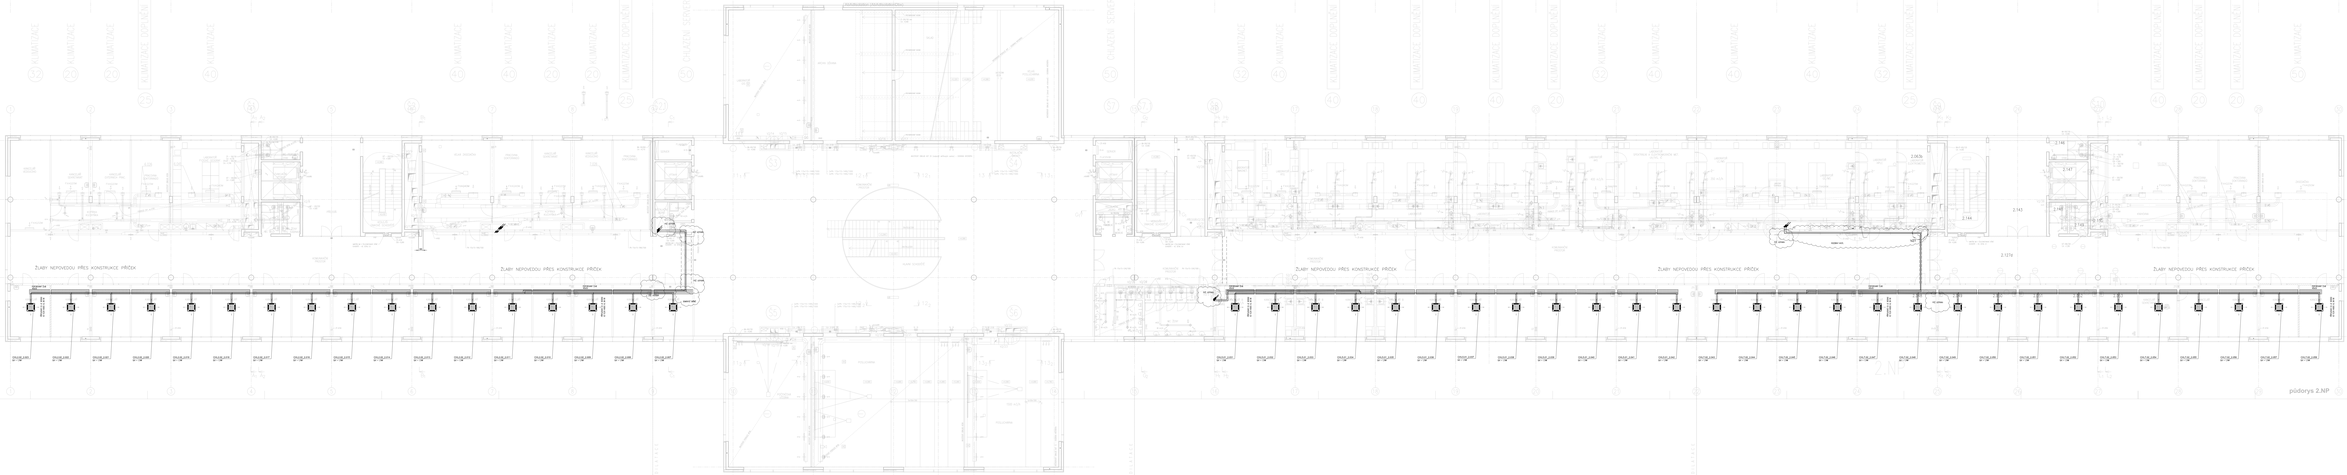

půdorys 2.NP

LEGENDA VZT PRVKŮ

- nástřešní jednotka
- tlakové potrubí
- šum

POZNÁMKA

Šum z jednotlivých bodů může v místech mal. vložek vzít při množství bodů vzhledem k velkým zvukovým úrovním v místnosti. Je nutno dodržovat šumové hodnoty dané hygienickými předpisy.

	A	B	C
BLOK A	BLOK B	BLOK C1	BLOK C2

+0,000= +212,50 m n.m.

Zodp.projektant: Ing. Antonín Kotlánek	Vypracoval: Ing. Lenka Hájková		
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 11 Olomouc			
Akce/stavba: Ing. arch. Jan Hájek, Atelier 67, architekti s.r.o., Havlíčkova 1, Praha 3			
Název: **Dodělání chlazení a úprava vzduchotechniky na budově nové Envelopy, PIF UP v Olomouci - 17. listopadu 1192/12**			
Část: D1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE			
Obsah: PŮDORYS 2.NP			

Datum	12/2018
Formát	A3
Počet listů	1(21)
Stupeň	DPS
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	102