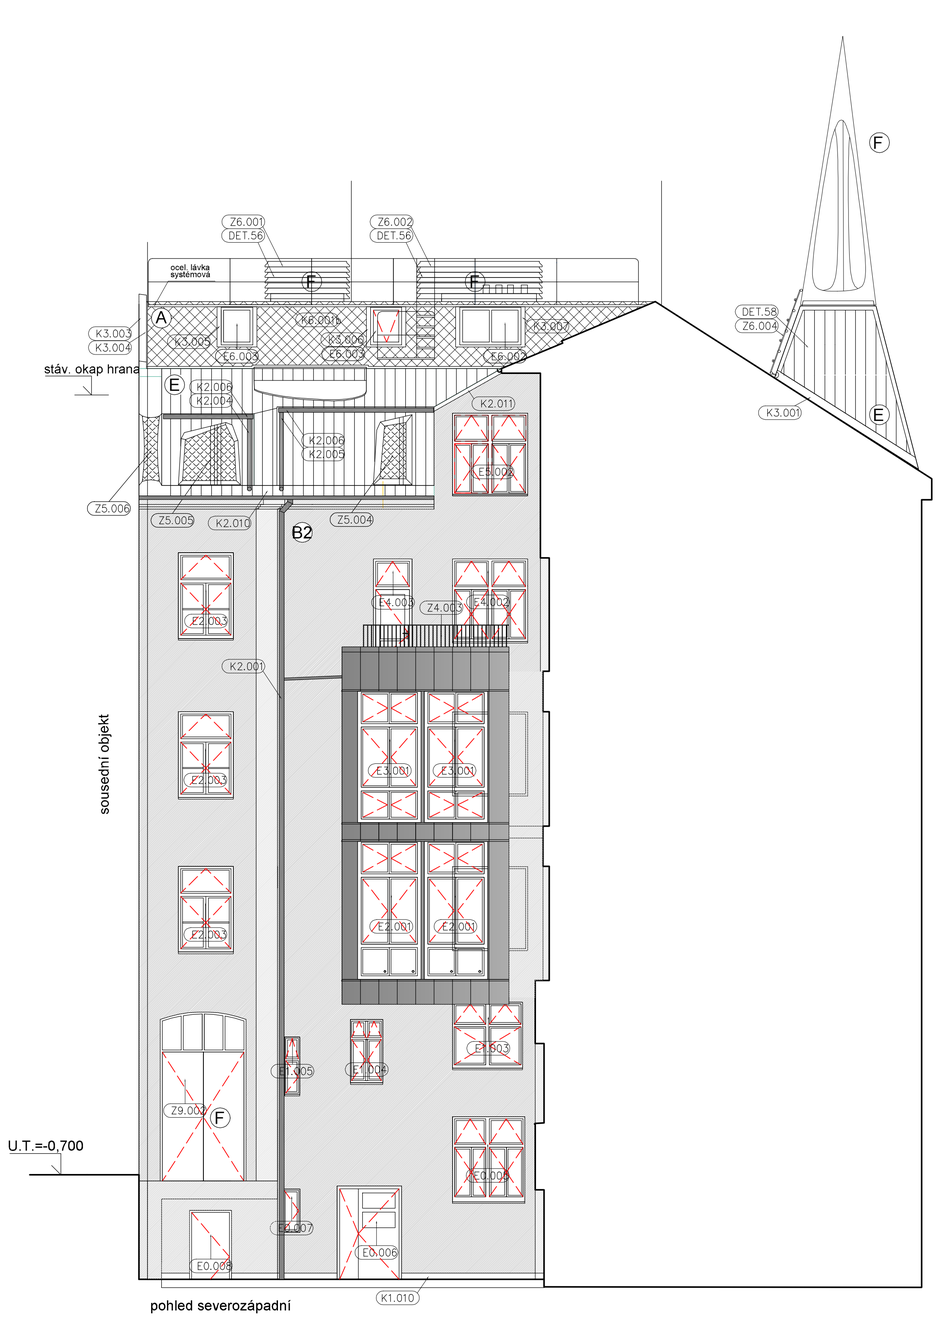

pohled severozápadní

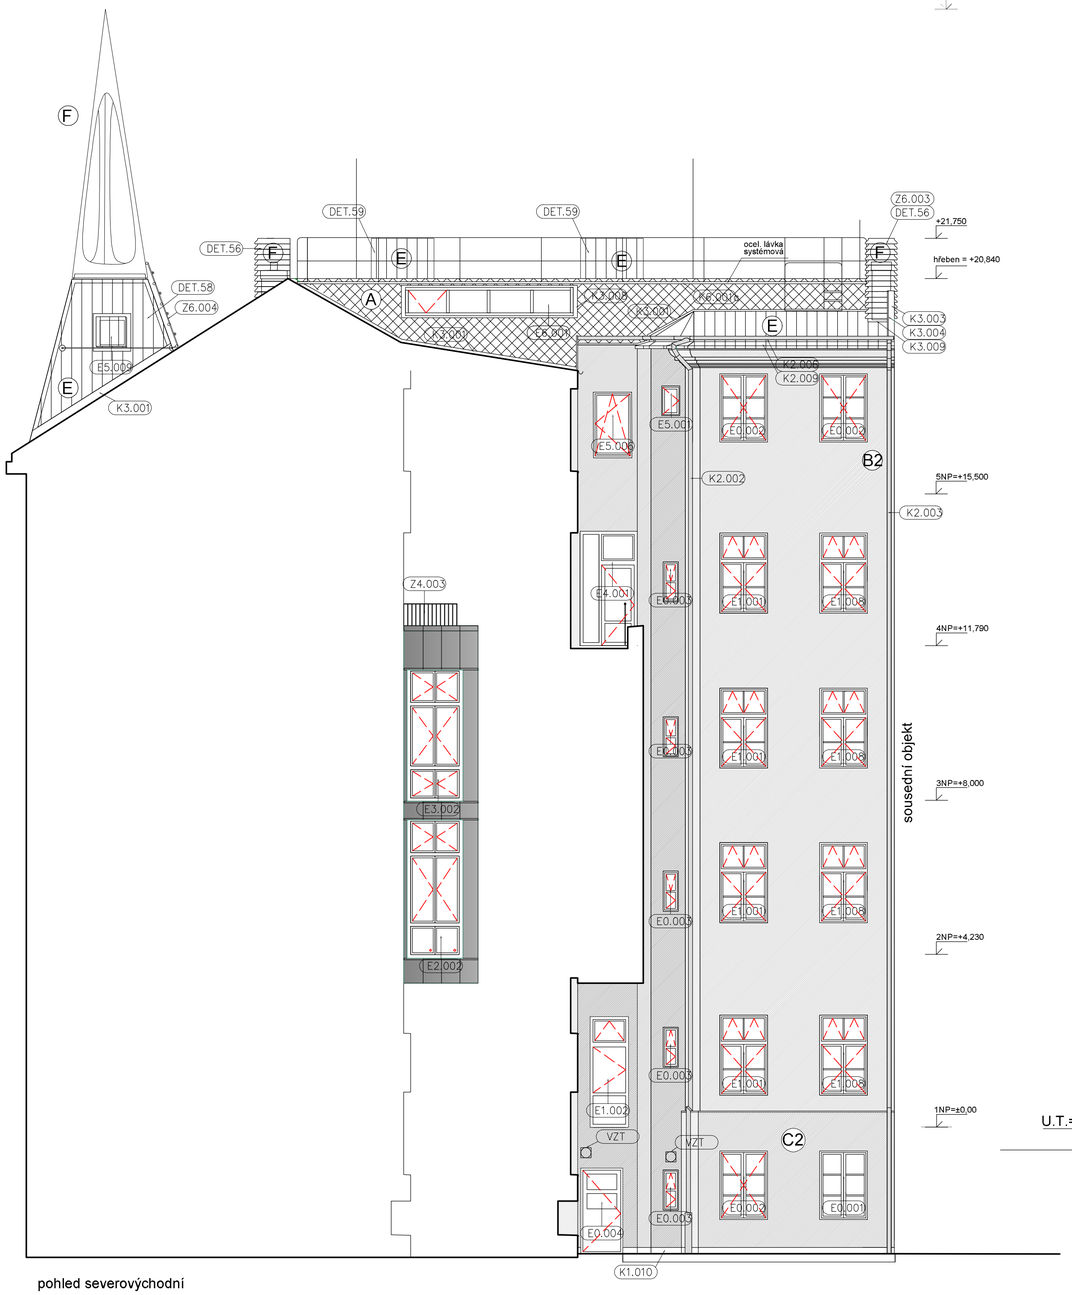

pohled severovýchodní



pohled na terasu

A - stávající střešní krytina z pálené tašky
- uliční fasády (dvě roviny střech - Kateřinská a Aksamitova + nároží)
- v místech nového oplechování, nových komínových těles, nárožní helmice atd. bude krytina snesena
--- viz bourací výkresy. Po provedení nových kcí bude následně znovuosazena.

B

B1 - kontaktně zateplovací systém - stávající (uliční fasády
- do KZS nebude zasahováno a bude plně zachován
- nový nátěr fasádní barvou

B2 - kontaktně zateplovací systém - navrhovaný
- bude použit atestovaný dle směrnice ETAG 004
- viz skladba S2.005

S2.005_ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ DVORNÍ OBVOD STĚNY
_ tenkovrstvá probarvovaná silikonová omítka, zrno 1,5mm
_ tmel + výztužná tkanina+ veškeré kotvící prvky, zakládací lišty, rohové, parapetní apod. (kompletní příslušenství)
_ 60mm desky z minerální vaty, λd =0,036[W/m2K]
_ stávající obvod zdivo CP, tl. 450-600mm, otlučená omítka + nová jádrová omítka pro srovnání rovinnatosti

Odstín stěrkové omítkoviny - okrové barvy
Odstín bude vyvzorkován 5x vzorek rozměru 0,5 x 0,5 m před započetím díla

C

C1 stávající omítaná fasáda - úsek 1. NP do obou ulic
- očištění, kontrola, opravy a nové omítky v místě zásahů
(nový vstup, zrušený vstup, oblast soklu, zrušení mřížek do kotelny,..)
- penetrace a nový nátěr

C2 nově omítnutá fasáda
- sanační omítka dvorní fasády v úseku 1. PP
- nový nátěr v odstínu B2 - nového KZS

D

sokl z umělého kamene na roštu - viz detail č.53
- barevnost umělého kamene - střední hnědá, povrch tryskaný
- NEVIDITELNÉ ZAVĚŠENÍ A UCHCENÍ DESEK SOKLU na roštu

E

titanzinkový plech = do hloubky probarvovaný tmavě hnědé barvy
(předzvětralý barevný zinek, na který je naneseno minerální barvivo)
Falcovaný na přípony. Nikde nebude použité viditelné kotvení (vrut, nýt,... apod.).
- budova je sjednocena i kompletně nově provedenými klempířskými výrobky
- dominantou je nová nárožní helmice a vstupní dveře, ze dvora arkýř a terasa.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRIVKY BUDOU PROVEDENY NOVĚ mimo uliční parapety (zachovány)
- šířka falcovaných pásů dle pohledů a detailů.
- tloušťka plechu 0,7 mm

- OPLECHOVÁNÍ PODHLEDU A VNITŘNÍ STĚNY KRYTÉ TERASY BUDE PROVEDNO
Z PŘEDZVĚTRALÉHO TIZN PŘÍRODNÍHO ODSTÍNU (SVĚTLE ŠEDÁ).

F

natírané zámečnické prvky (helmice, masky komínů, dvorní vrata - repase)
jehla - vrcholový prvek nárožní helmice - natíraný ocelový pozinkovaný svařenec
- bude na dílně natřen - na reaktivní barvu bude nanesen vrchní nátěr
- barevnost: matná tmavě hnědá v odstínu totožném s probarvovaným TiZn plechem (E) - vyvzorkovat
= předpoklad RAL 8014 Sepiabraun
VEŠKERÉ PRVKY TZB NA FASÁDÁCH BUDOU NATŘENY V ODSTÍNU FASÁDY (MŘÍŽKY,
PLYNOVÉ POTRUBÍ, vzt VÝDECHY..)

VÝPLNĚ:

ULIČNÍ FASÁDY = OKNA BUDOU ZACHOVÁNA BEZE ZMĚNY (EUROOKNA S LAZUROU DUBU)
= NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE - HNĚDÝ TIZN. PLECH
= REPASE VRAT DO PRŮJEZDU - DŘEVO JEMNĚ HNĚDÉ LAZURY

DVORNÍ FASÁDY = OKNA BUDOU KOMPLETNĚ NOVÁ BÍLÁ VČETNĚ BÍLÉ BÍLÉ OKAPNIČKY!
= OKENNÍ SESTAVBY ARKÝŘE BUDOU TM. HNĚDÁ - RAL 8014 SEPIABRAUN
= REPASE VRAT DO PRŮJEZDU - OCELOVÁ KCE - KOMPLET NÁTĚR RAL 8014

STŘECHA = STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY A SESTAVY NA TERASE BUDOU HLINÍKOVÉ
-RAL 8014 SEPIABRAUN

G

pískovcová busta
zachovat bez zásahu

H

dřevěná vrata - repase

- konkrétní barevné odstíny budou vyvzorkován a odsouhlaseny v rámci AD

ječmen studio - MgA. Ing.arch. Lukáš Blažek, Šubova 252/33 , 779 00 Olomouc - Chvalkovice, +420 608 480 997
lukasblazek@jecmen.com, IČ 739 51 455, DIČ: CZ8006245313

ARCHITEKT:	MgA., Ing.arch. Lukáš Blažek	www.jecmen.com	
VYPRACOVAL:	Ing. Vítězslav Petr, MgA., Ing.arch. Lukáš Blažek	ČÍSLO ZAKÁZKY	2016f1009
		DATUM	08/2017
		STUPEŇ	DPS
INVESTOR	Univerzita Palackeho v Olomouci, IČ 61989592	ČÁST DOK.	D.1.1
AKCE	**Rekonstrukce objektu Katerinska 17 pro CMTF UP v Olomouci**	FORMÁT	A1
	k.ú. Olomouc město	MĚŘÍTKO	1/75
	dvorní pohledy - NÁVRH	ČÍSLO PŘÍLOHY	32