


1 OZNAČENÍ ROZVADĚČE:	RMS3.5
2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:	3/PEN ~ 400/230V, 3/N/PE ~ 400/230V 1/N/PE ~ 230V
3 FREKVENCE A TOLERANCE:	50Hz, -1, +1%
4 PŘÍVODY:	VRCHEM
5 VÝVODY:	VRCHEM
6 STŘEDNÍ VODIČ:	ANO
7 MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:	10kA
8 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	40°C
9 MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	+5°C
10 MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:	80%
11 PROSTŘEDÍ:	VNITŘNÍ, SUCHÉ
12 CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:	IP43 / IP20
13 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:	NE
14 BARVA:	RAL 7035
15 JAZYK:	ČEŠTINA
16 POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:	0
17 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:	-
18 TYP:	OCELOPLECHOVÝ, VESTAVNÝ, 315 MOD

POZNÁMKA : KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE
PROSTOROVÁ REZERVA MIN. 25%

±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci

INVESTOR Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc  Univerzita Palackého v Olomouci		GENERÁLNÍ PROJEKTANT T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice  T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24299227, DIČ: CZ24299227 FIO banka, a.s., č.ú.:2900269899/2010	PROJEKTANT ENGIE Services a.s. Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4 Česká republika Tel. +420 267 054 909 www.engie.cz info.cz@engie.com 
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Mgr. Tomáš Burian		HIP Ing. Vlastimil Straka	VYPRACOVAL Ing. Miroslav Matuška
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM 10/2018	PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE: D1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO -	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01 01+15 (členění vyznačeno ve výkresech)		FORMÁT 8xA4	

OBSAH:


ROZVADĚČ RMS3.5

ČÍSLO VÝKRESU

D1.4.6. 325 00

ČÍSLO REVIZE

1. POLE

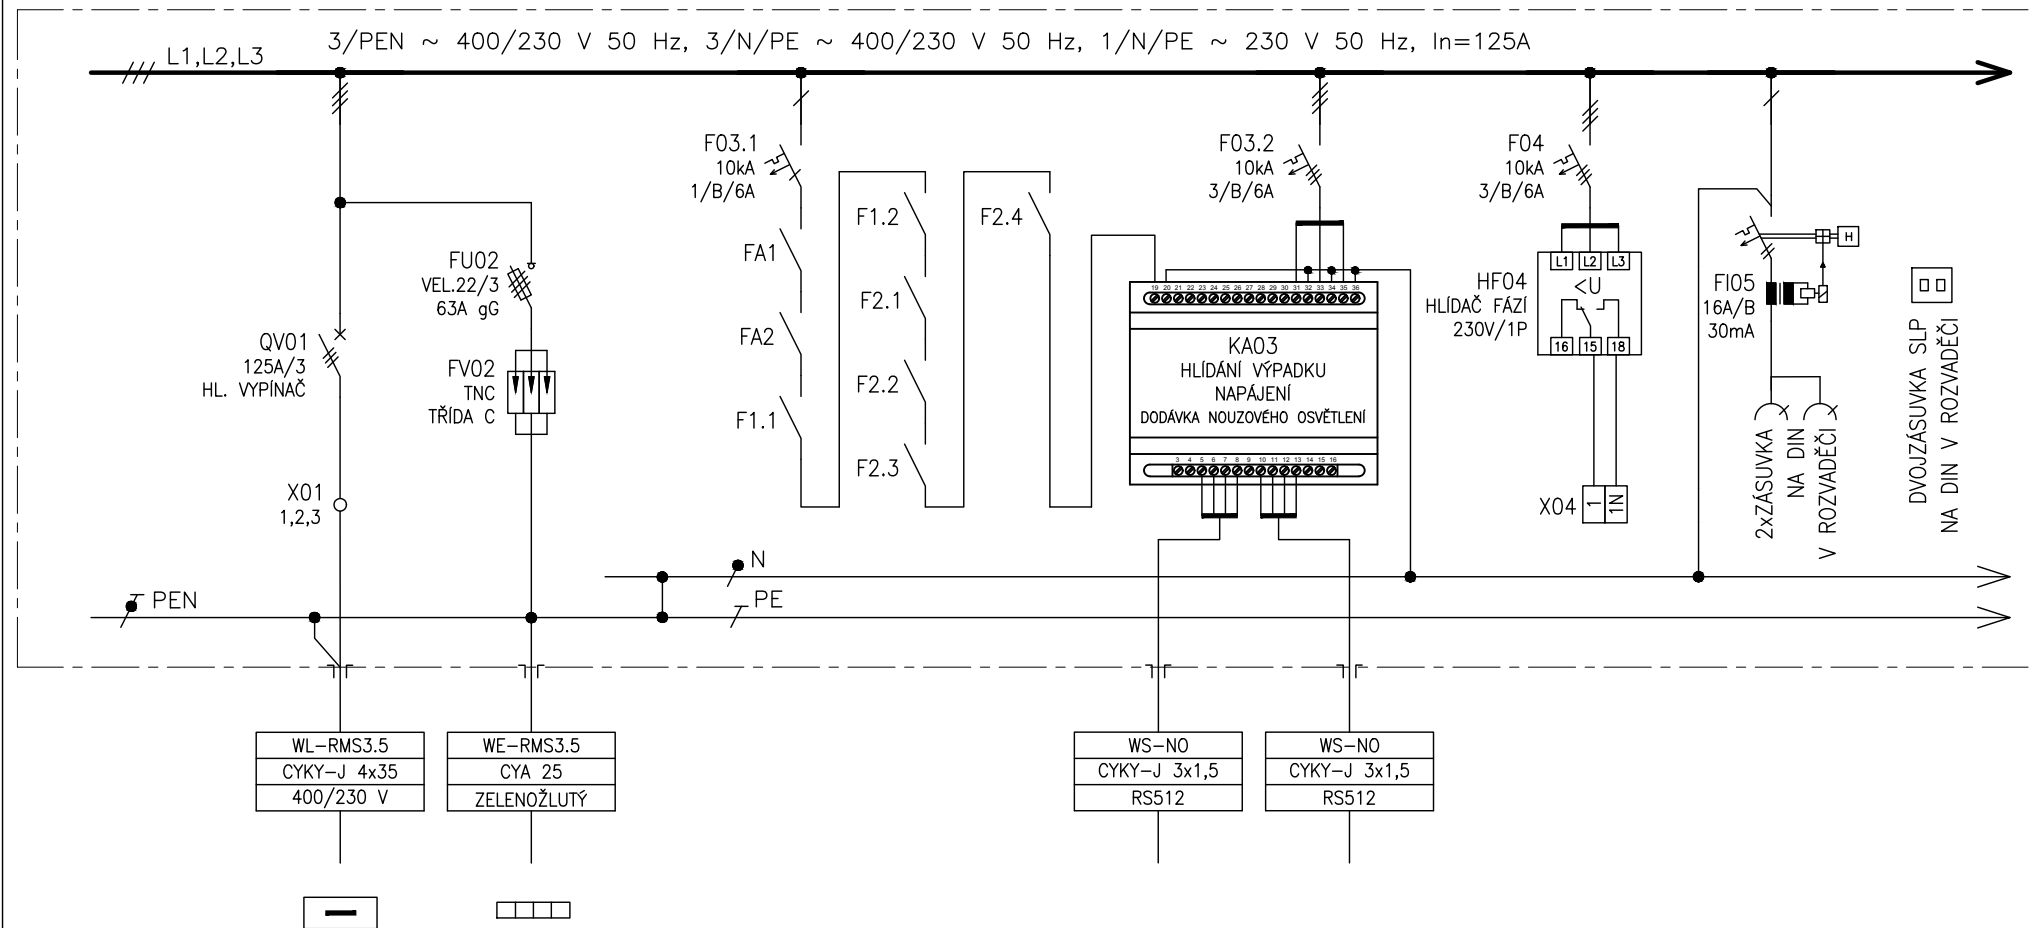

ČÍSLO VÝVODU	01
POPIS	PŘÍVOD Z ROZVADĚČE
VÝKON	Pp = 8 kW
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RH1

02
PŘÍVOD Z HOP
-
HOP

03.1
SBĚRNICE NO Z ROZVADĚČE
-
RMS...

03.2
SBĚRNICE NO DO ROZVADĚČE
-
RMS..

04
MONITORING VÝPADKU
NAPÁJENÍ
-

Tento dokument je duševním vlastnictvím Mě povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákoníku a nesmí být bez písemného souhlasu předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ RMS3.5

0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	


RPD
STUPEŇ PD

MATUŠKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU:	D1.4.6.325
LIST Č.: 2 z 8	REVIZE: 00



1. POLE



ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

1.8.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.5-Z12

1.8.2
REZERVA
-
-

1.8.3
REZERVA
-
-

1.8.4
REZERVA
-
-

1.8.5
REZERVA
-
-

1.8.6
REZERVA
-
-

Tento dokument je duševním vlastnictvím.
Má povahu duševního tajemství dle
ustanovení §17 obchodního zákoníku
a nesmí být bez písemného souhlasu
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KRÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
TR.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ RMS3.5


0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	

RPD
STUPEŇ PD

MATUŠKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU: D1.4.6.325
LIST Č.: 4 z 8
REVIZE: 00

1. POLE

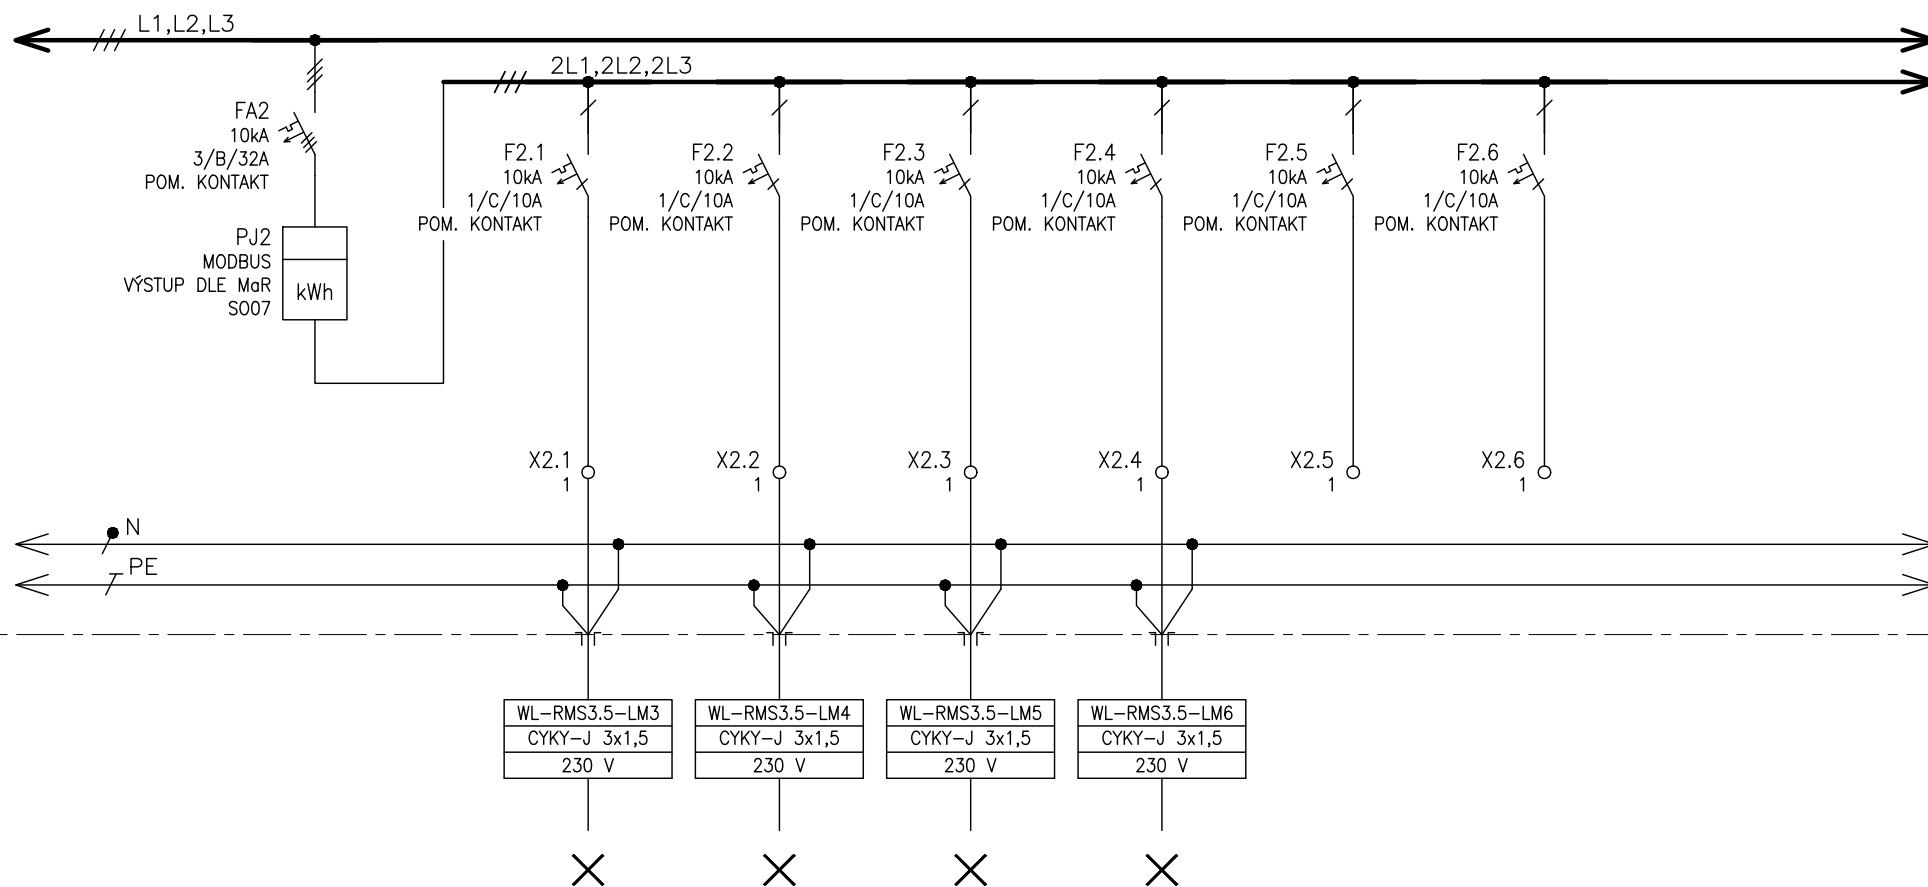

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.1
SVĚTELNÝ OBVOD
-
RMS3.5-LM3

2.2
SVĚTELNÝ OBVOD
-
RMS3.5-LM4


2.3
SVĚTELNÝ OBVOD
-
RMS3.5-LM5

2.4
SVĚTELNÝ OBVOD
-
RMS3.5-LM6

2.5
REZERVA
-
-


2.6
REZERVA
-
-

1. POLE

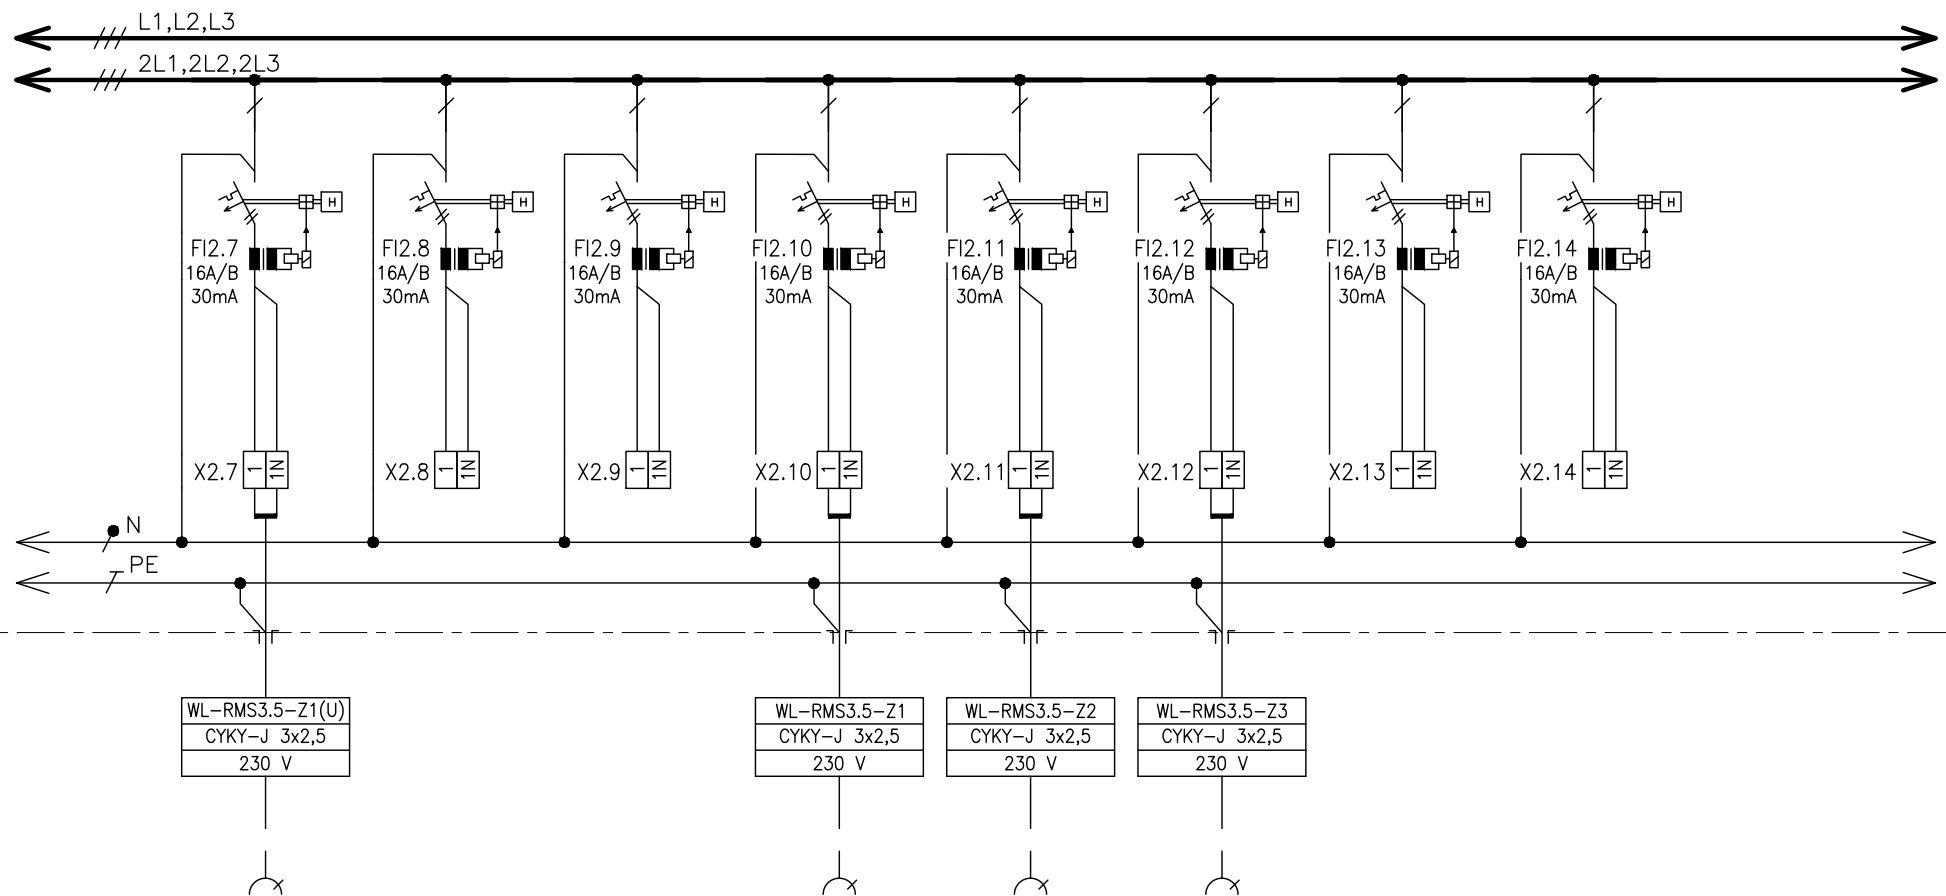

ČÍSLO VÝVODU	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14
POPIS	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA
VÝKON	ÚKLID	-	-	-	-	-	-	-
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RMS3.5-Z1(U)	-	-	RMS3.5-Z1	RMS3.5-Z2	RMS3.5-Z3	-	-

1. POLE

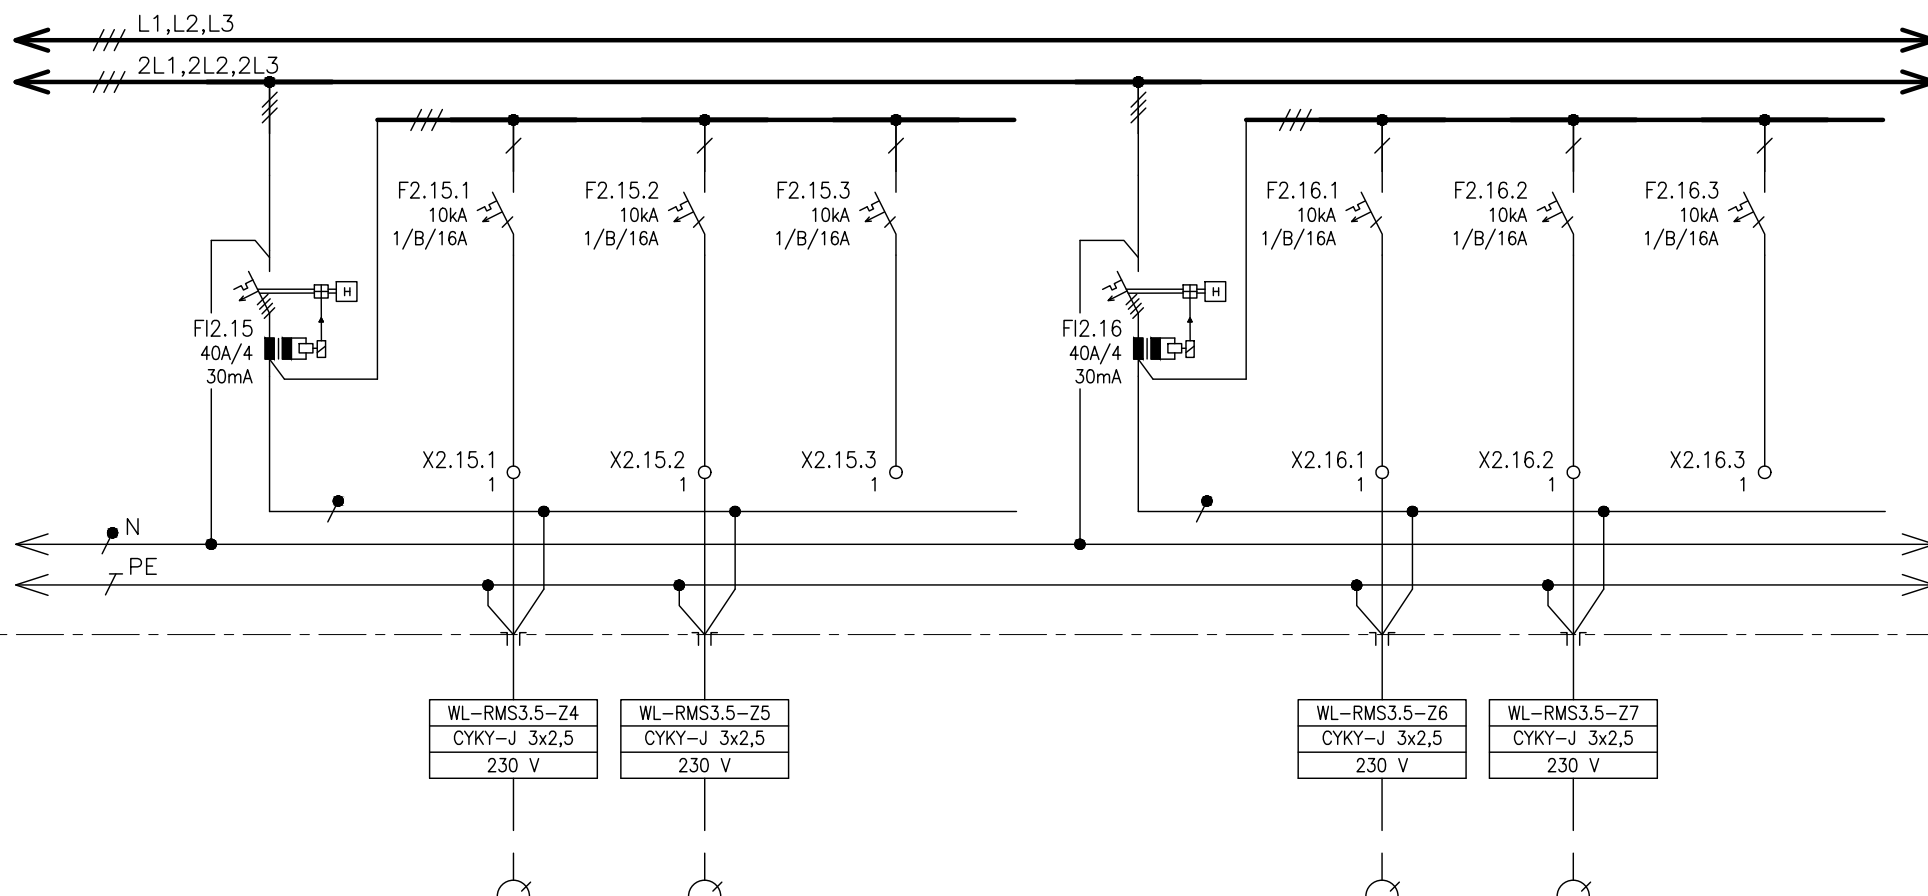

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.15.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.5-Z4

2.15.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.5-Z5

2.15.3
REZERVA
-
-

2.16.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.5-Z6

2.16.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.5-Z7

2.16.3
REZERVA
-
-

Tento dokument je duševním vlastnictvím
Má povahu duševního tajemství dle
ustanovení §17 obchodního zákoníku
a nesmí být bez písemného souhlasu
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
TR.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI
D1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ RMS3.5

0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	


RPD
STUPEŇ PD

MATUŠKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU:
D1.4.6.325

LIST Č.: 7 z 8 REVIZE: 00

1. POLE

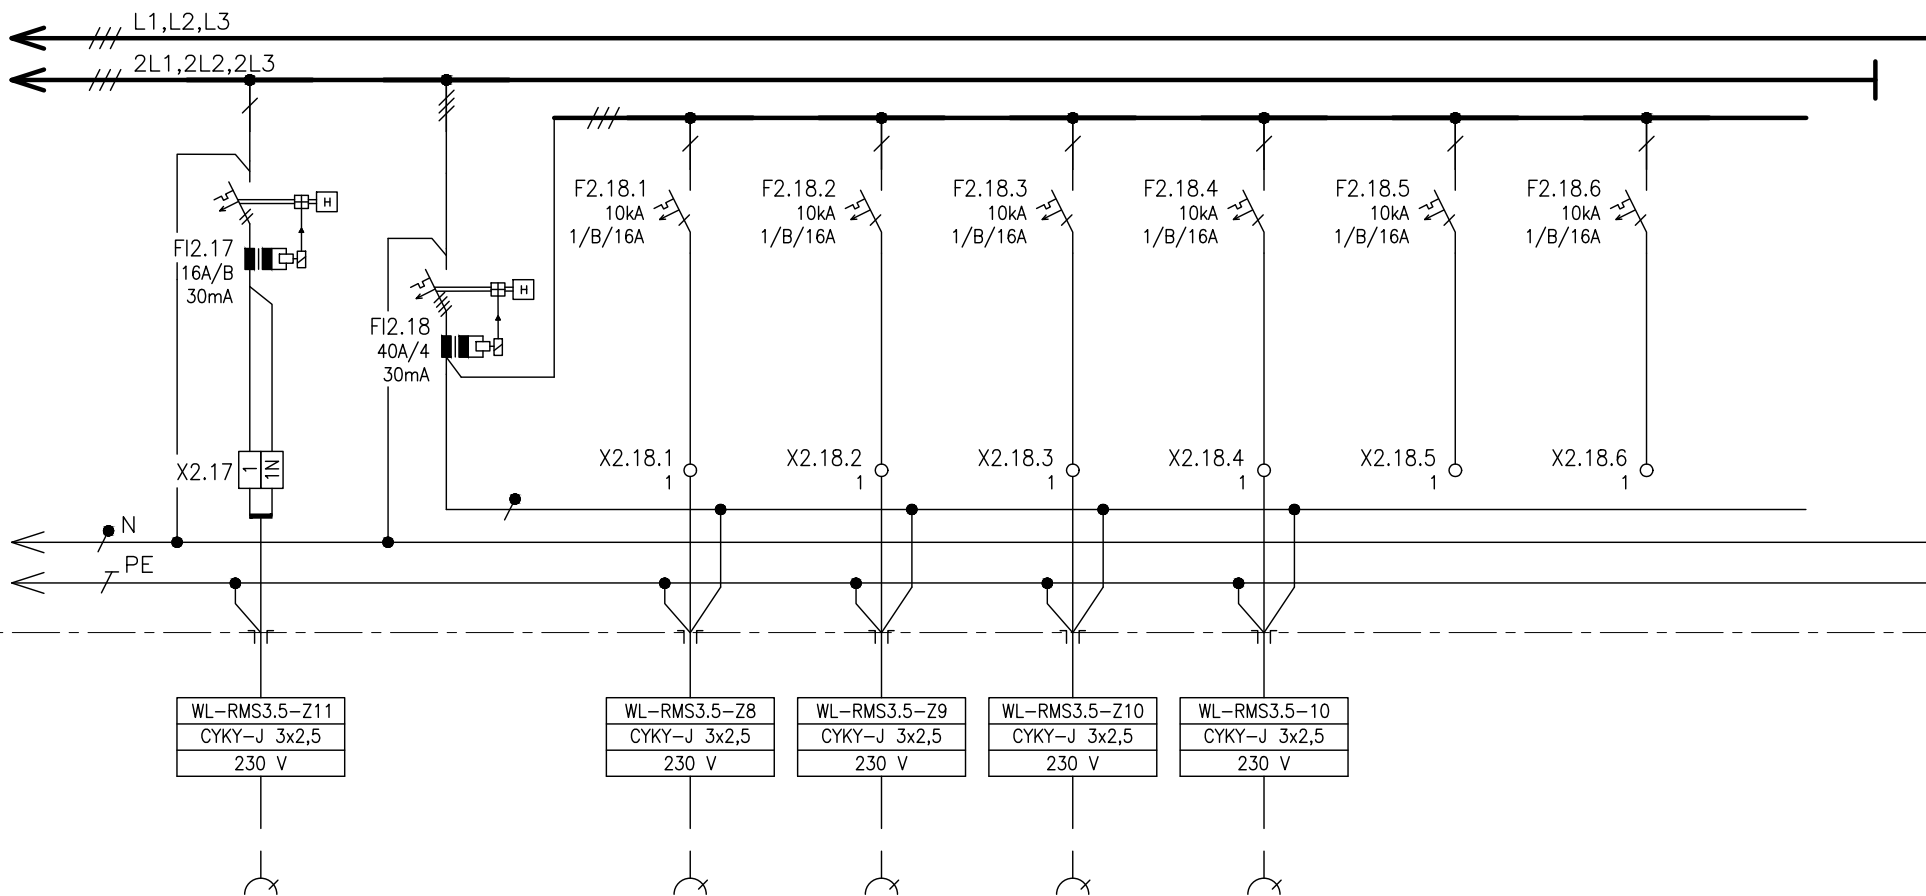

ČÍSLO VÝVODU	2.17
POPIS	ZÁSUVKOVÝ OBVOD
VÝKON	LEDNICE
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RMS3.5–Z11

2.18.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
KUCHYŇ
RMS3.5-Z8

2.18.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
KUCHYŇ
RMS3.5–Z9

2.18.3
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
KUCHYŇ
RMS3.5-Z10

2.18.4
VÝVOD PRO OHRÍVAČ
KUCHYŇ
RMS3.5-10

2.18.5
REZERVA
—
—

2.18.6
REZERVA
—
—