




1 OZNAČENÍ ROZVADĚČE:	RMS3.4
2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:	3/PEN ~ 400/230V, 3/N/PE ~ 400/230V 1/N/PE ~ 230V
3 FREKVENCE A TOLERANCE:	50Hz, -1, +1%
4 PŘÍVODY:	VRCHEM
5 VÝVODY:	VRCHEM
6 STŘEDNÍ VODIČ:	ANO
7 MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:	10kA
8 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	40°C
9 MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	+5°C
10 MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:	80%
11 PROSTŘEDÍ:	VNITŘNÍ, SUCHÉ
12 CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:	IP43 / IP20
13 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:	NE
14 BARVA:	RAL 7035
15 JAZYK:	ČEŠTINA
16 POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:	0
17 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:	—
18 TYP:	OCELOPLECHOVÝ, VESTAVNÝ, 315 MOD

POZNÁMKA : KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE
PROSTOROVÁ REZERVA MIN. 25%

±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci

INVESTOR Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc  Univerzita Palackého v Olomouci	GENERÁLNÍ PROJEKTANT T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice  T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24299227, DIČ: CZ24299227 FIO banka, a.s., č.ú.:2900269899/2010	PROJEKTANT ENGIE Services a.s. Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4 Česká republika Tel. +420 267 054 909 www.engie.cz info.cz@engie.com 
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Mgr. Tomáš Burian	HIP Ing. Vlastimil Straka	VYPRACOVAL Ing. Miroslav Matuška
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DATUM 10/2018	PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE: D1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO -	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01 01+15 (členění vyznačeno ve výkresech)	FORMÁT 9xA4	

OBSAH:


ROZVADĚČ RMS3.4

ČÍSLO VÝKRESU

D1.4.6. 324 00

ČÍSLO REVIZE

1. POLE

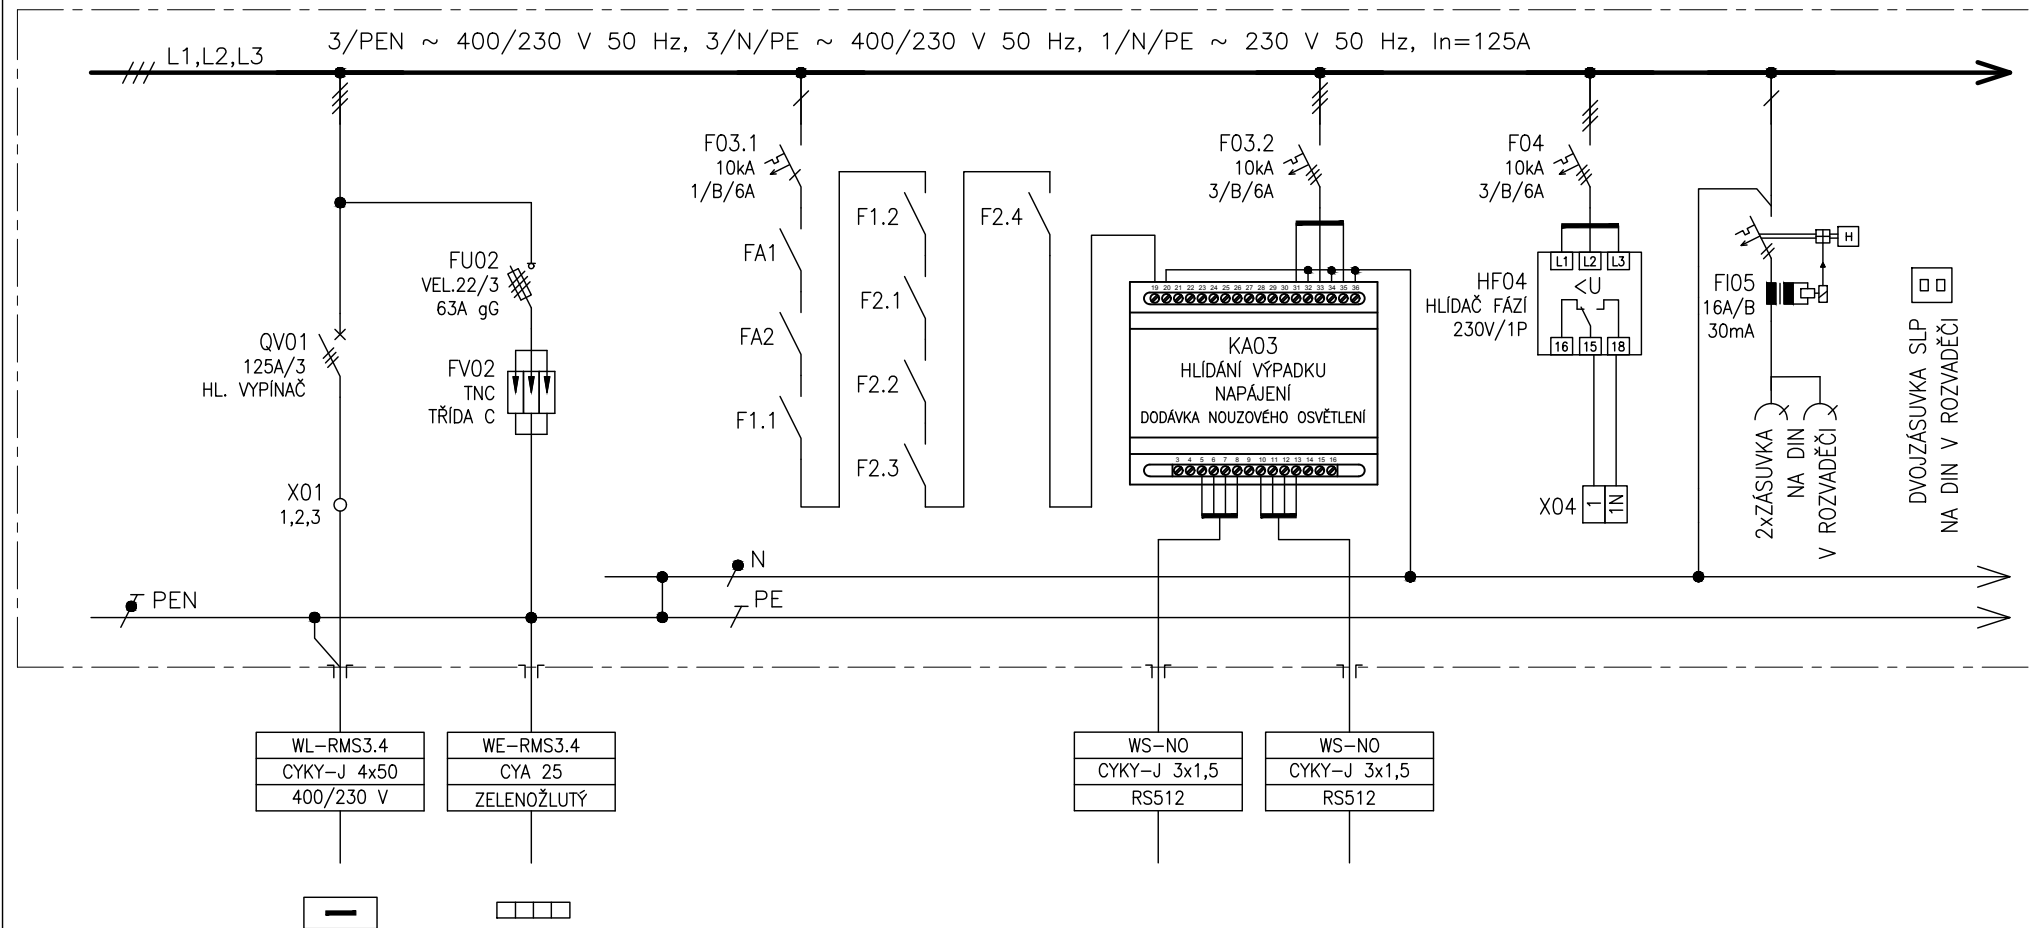

ČÍSLO VÝVODU	01
POPIS	PŘÍVOD Z ROZVADĚČE
VÝKON	Pp = 16 kW
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RH1

02
PŘÍVOD Z HOP
-
HOP

03.1
SBĚRNICE NO Z ROZVADĚČE
-
RMS...

03.2
SBĚRNICE NO DO ROZVADĚČE
-
RMS..

04
MONITORING VÝPADKU
NAPÁJENÍ
-

Tento dokument je duševním vlastnictvím M6 povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákoníku a nesmí být bez písemného souhlasu předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ RMS3.4


0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	

RPD
STUPEŇ PD

MATUŠKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU:	D1.4.6.324
LIST Č.: 2 z 9	REVIZE: 00

1. POLE

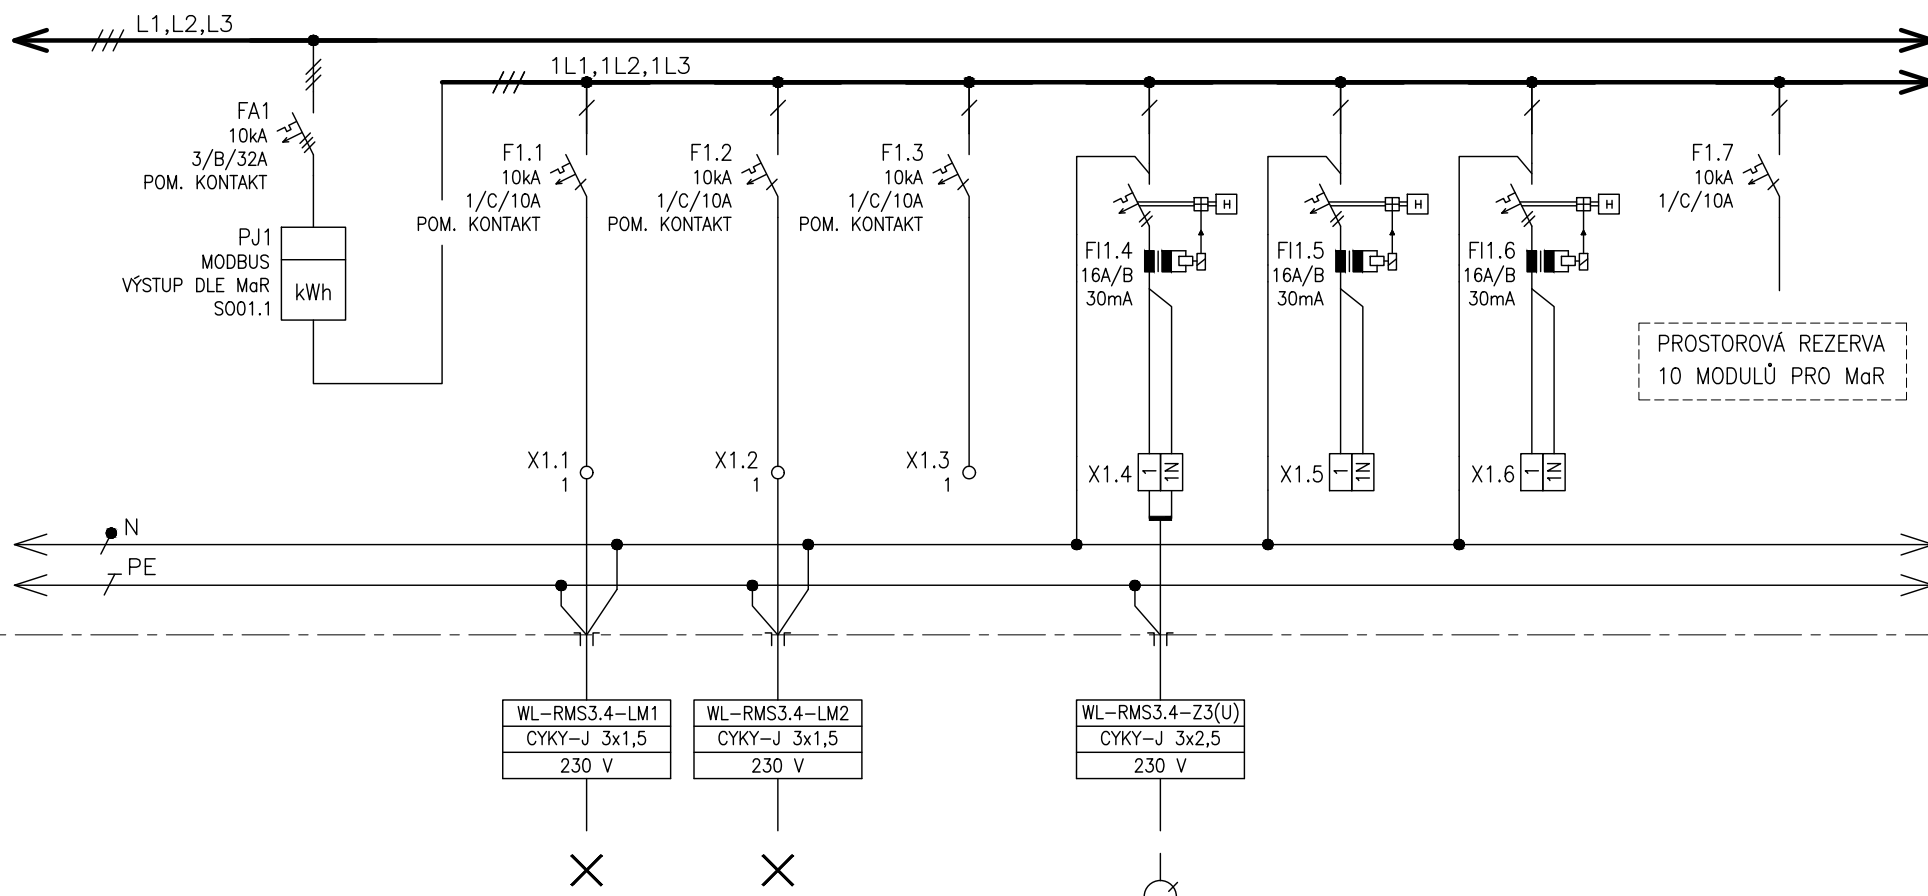


PROSTOROVÁ REZERVA
10 MODULŮ PRO MaR

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	REZERVA	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA	VÝVOD PRO MaR
-	-	-	ÚKLID	-	-	-
RMS3.4-LM1	RMS3.4-LM2	-	RMS3.4-Z3(U)	-	-	-

1. POLE

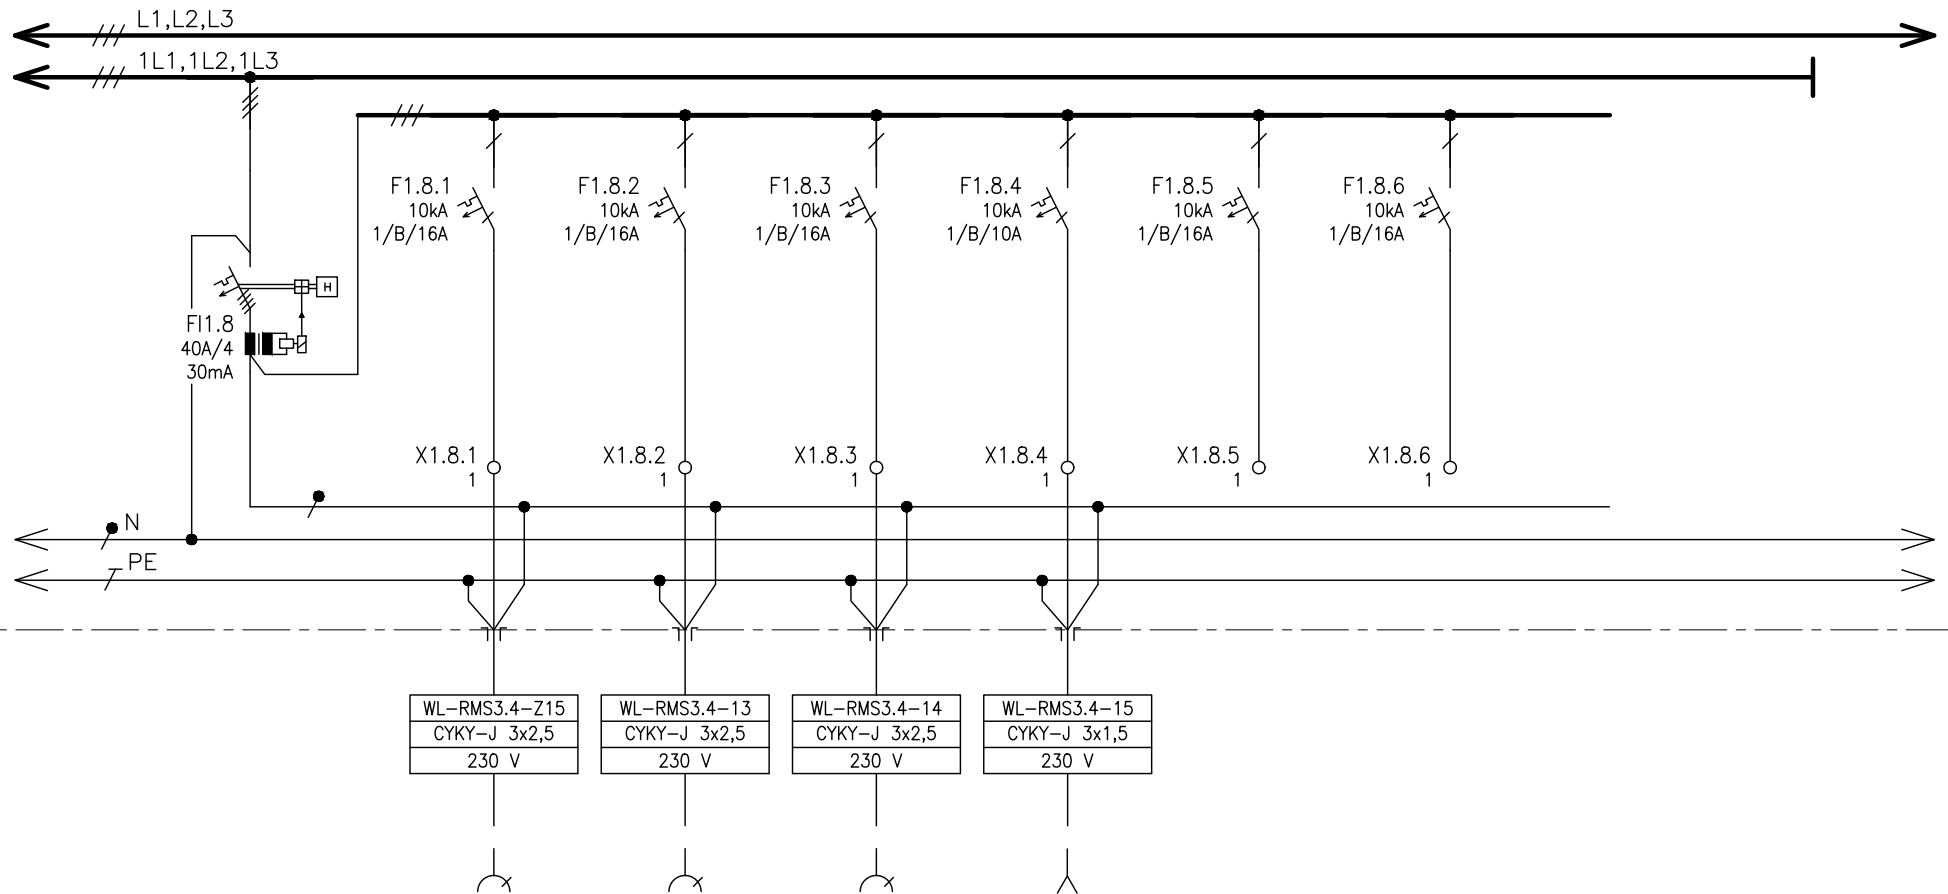

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

1.8.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.4-Z15

1.8.2
VÝVOD PRO OSOŠEČ
-
RMS3.4-13


1.8.3
VÝVOD OSOŠEČ
-
RMS3.4-14

1.8.4
VÝVOD PRO PISOÁRY
-
RMS3.4-15

1.8.5
REZERVA
-
-

1.8.6
REZERVA
-
-

1. POLE

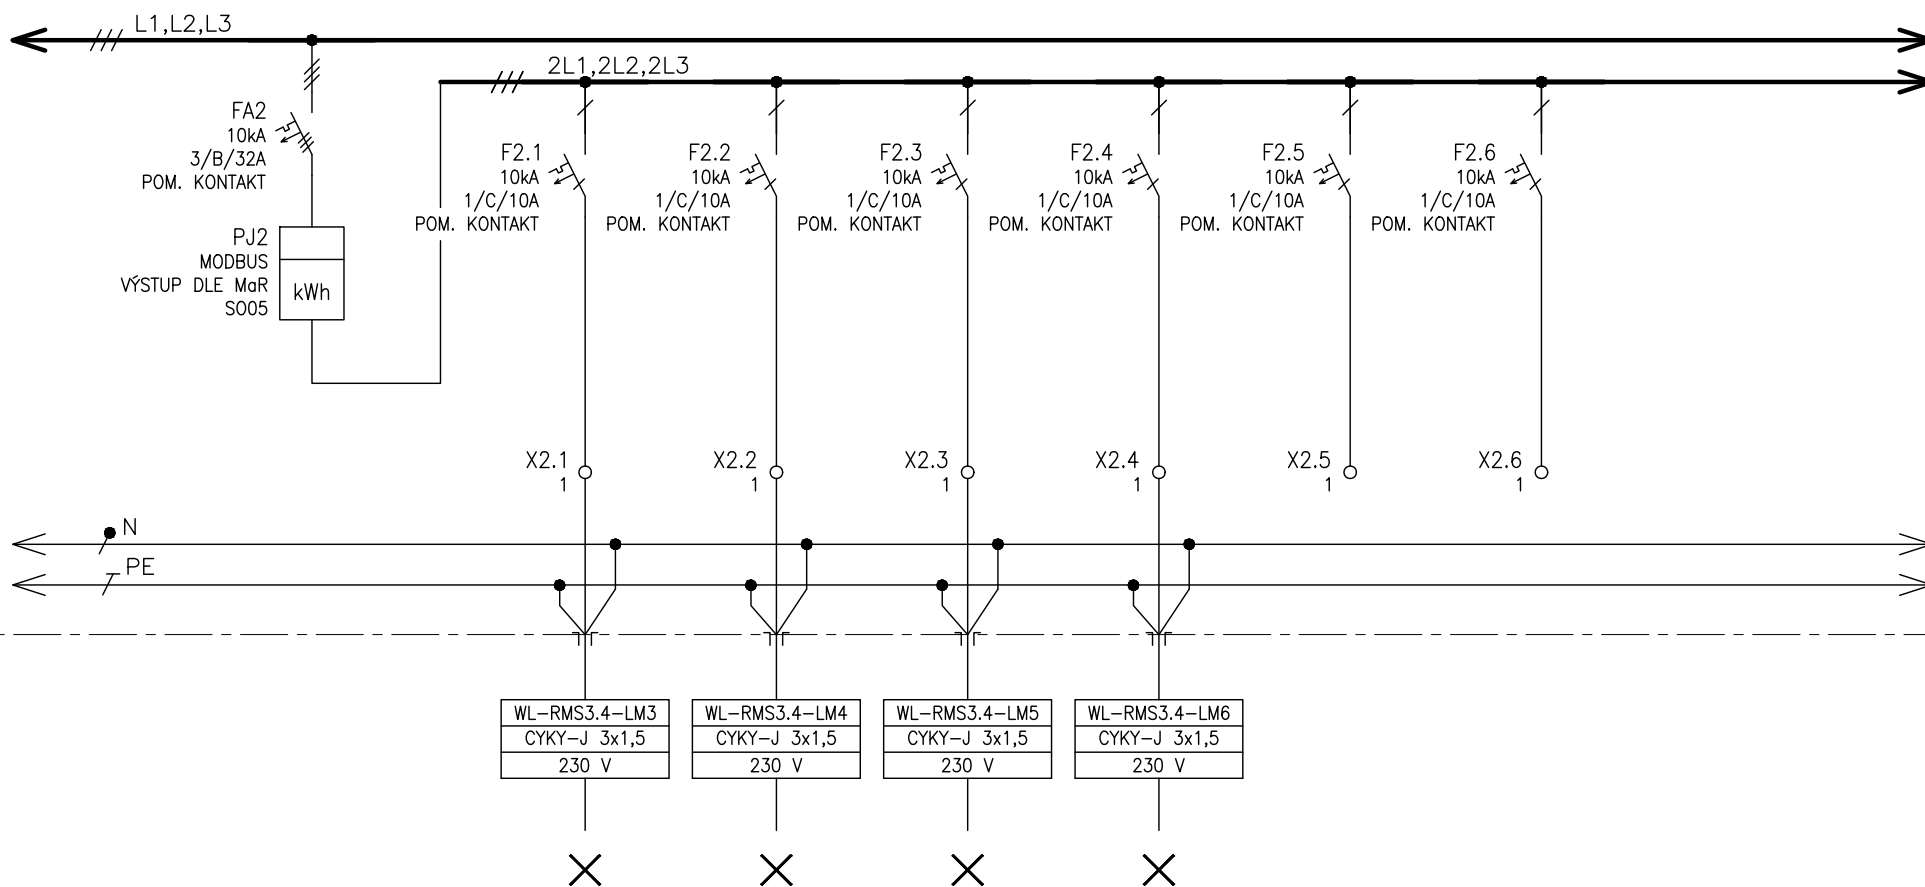

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.1
SVĚTELNÝ OBVOD
-
RMS3.4-LM3

2.2
SVĚTELNÝ OBVOD
-
RMS3.4-LM4

2.3
SVĚTELNÝ OBVOD
-
RMS3.4-LM5

2.4
SVĚTELNÝ OBVOD
-
RMS3.4-LM6

2.5
REZERVA
-
-

2.6
REZERVA
-
-

Tento dokument je duševním vlastnictvím
Má povahu duševního tajemství dle
ustanovení §17 obchodního zákoníku
a nesmí být bez písemného souhlasu
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ RMS3.4


0 10/2018
Č. DATUM
REVIZE

RPD
STUPEŇ PD

MATUŠKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU: D1.4.6.324
LIST Č.: 5 z 9 REVIZE: 00


1. POLE

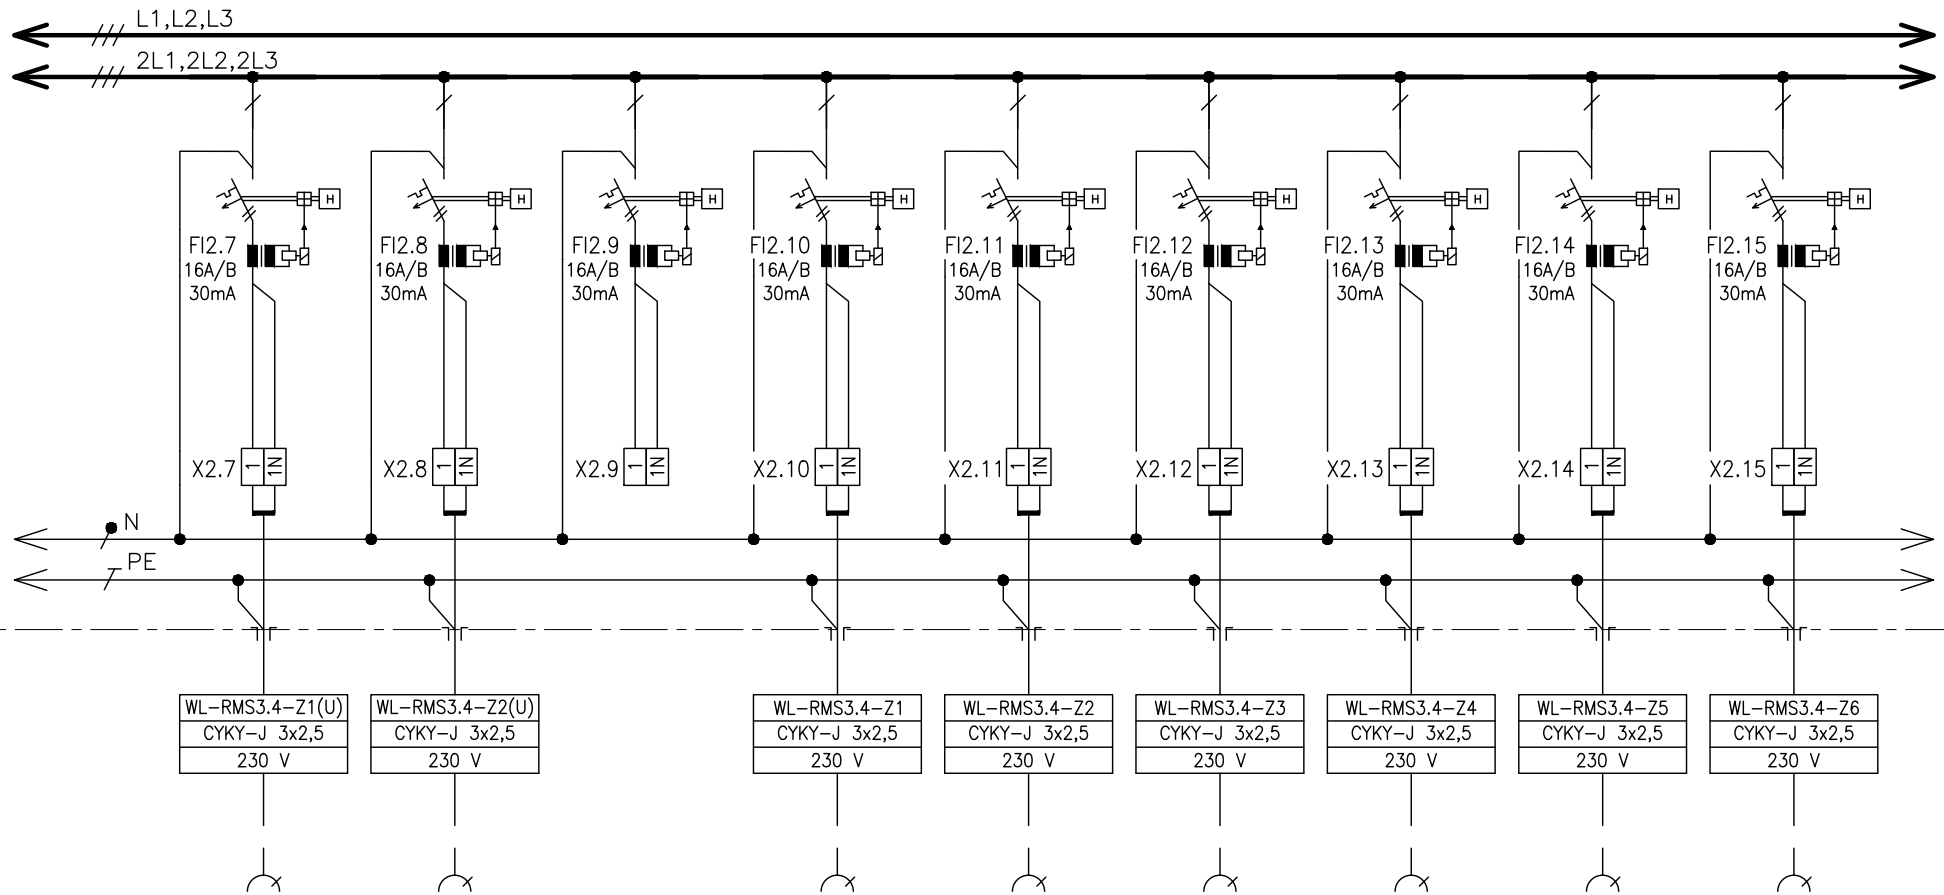

ČÍSLO VÝVODU	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15
POPIS	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD
VÝKON	ÚKLID	ÚKLID	-	-	-	-	-	-	-
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RMS3.4-Z1(U)	RMS3.4-Z2(U)	-	RMS3.4-Z1	RMS3.4-Z2	RMS3.4-Z3	RMS3.4-Z4	RMS3.4-Z5	RMS3.4-Z6

Tento dokument je duševním vlastnictvím Má povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákoníku a nesmí být bez písemného souhlasu předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.	INVESTOR: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC	STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TR.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RMS3.4	0	10/2018	RPD	MATUŠKA	Č. VÝKRESU: D1.4.6.324	
				Č.	DATUM	STUPEŇ PD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	LIST Č.: 6 z 9	REVIZE: 00
				REVIZE					

1. POLE

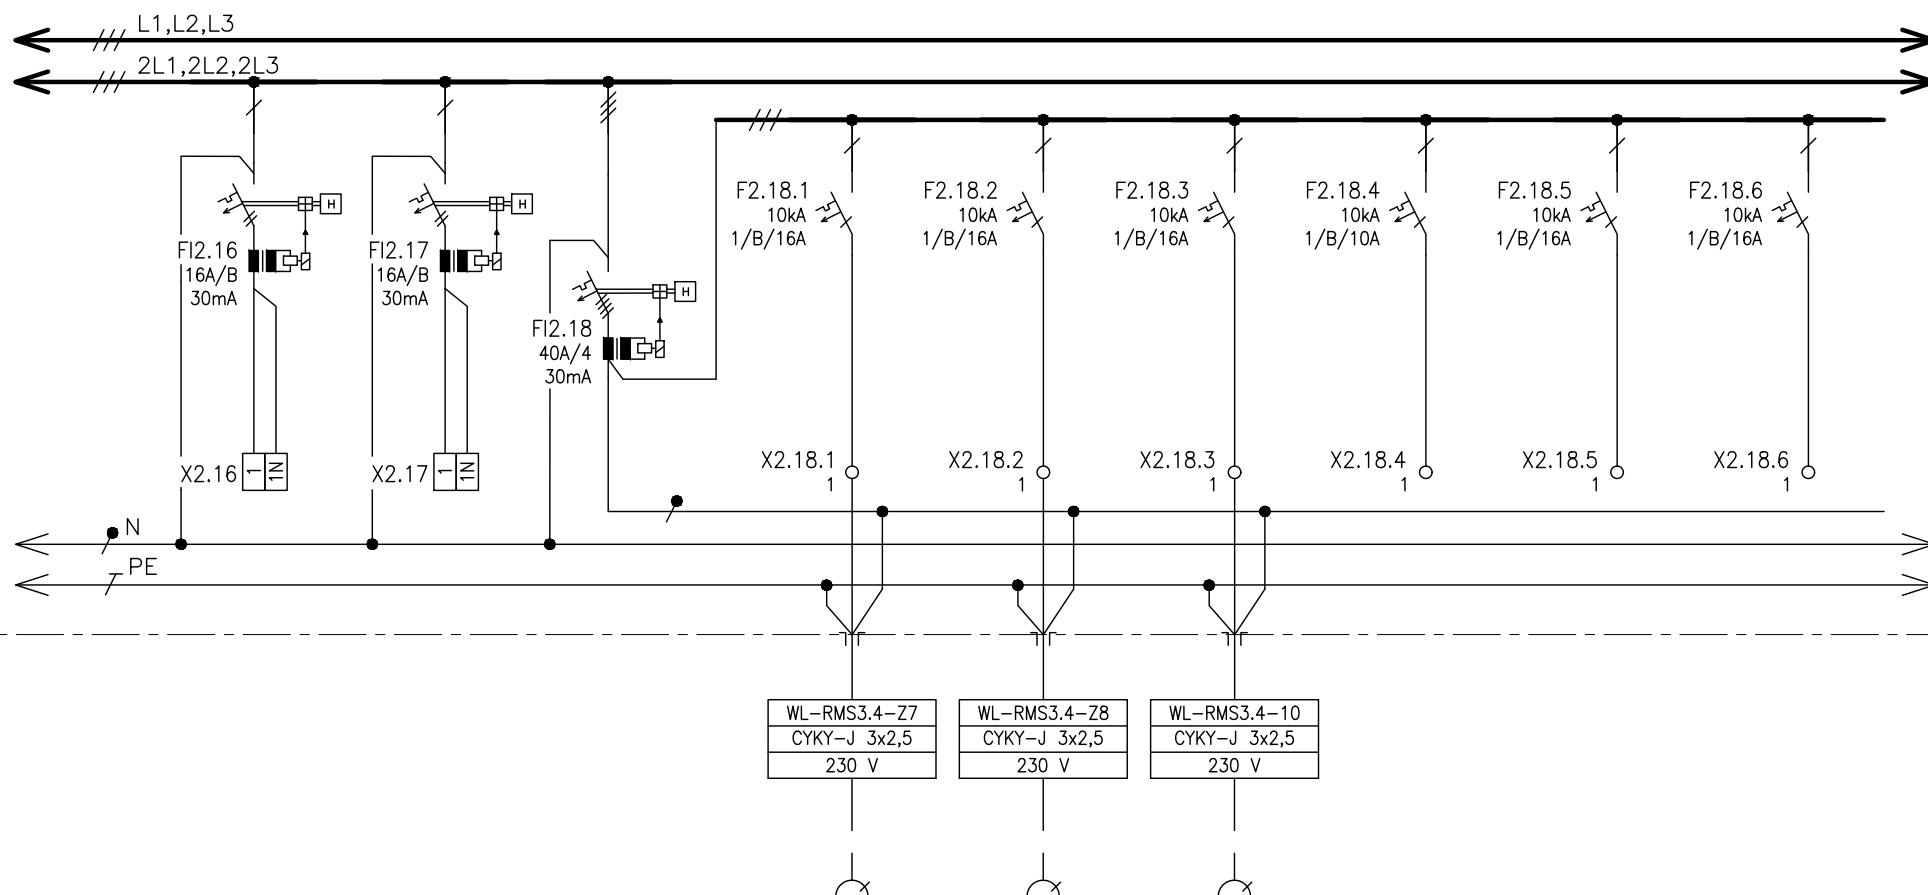

ČÍSLO VÝVODU	2.16
POPIS	REZERVA
VÝKON	-
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	-

2.17
REZERVA
-
-

2.18.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.4-Z7

2.18.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.4-Z8


2.18.3
VÝVOD PRO PROJEKTOR
-
RMS3.4-10

2.18.4
REZERVA
-
-

2.18.5
REZERVA
-
-

2.18.6
REZERVA
-
-

1. POLE

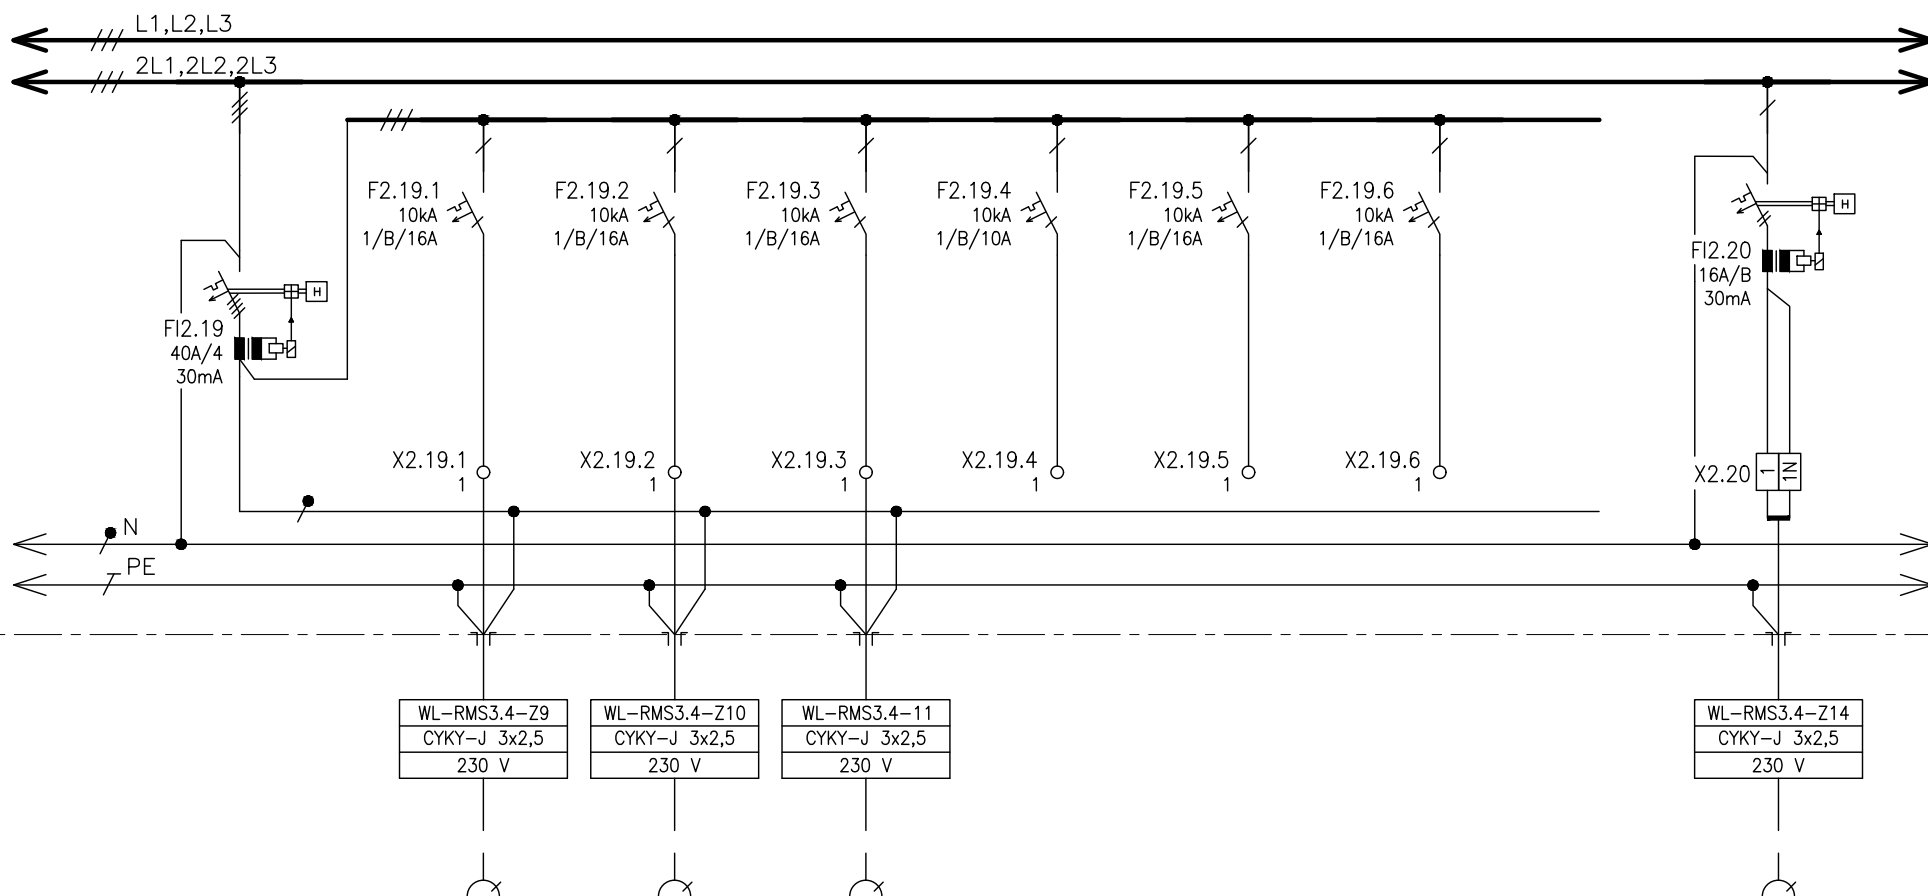

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.19.1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.4-Z9

2.19.2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
-
RMS3.4-Z10

2.19.3
VÝVOD PRO PROJEKTOR
-
RMS3.4-11

2.19.4
REZERVA
-
-

2.19.5
REZERVA
-
-

2.19.6
REZERVA
-
-

2.20
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
LEDNICE
RMS3.4-Z14

Tento dokument je duševním vlastnictvím.
Má povahu duševního tajemství dle
ustanovení §17 obchodního zákoníku
a nesmí být bez písemného souhlasu
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ RMS3.4

0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	


RPD
STUPEŇ PD

MATUŠKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU: **D1.4.6.324**

LIST Č.: 8 z 9 REVIZE: **00**

1. POLE

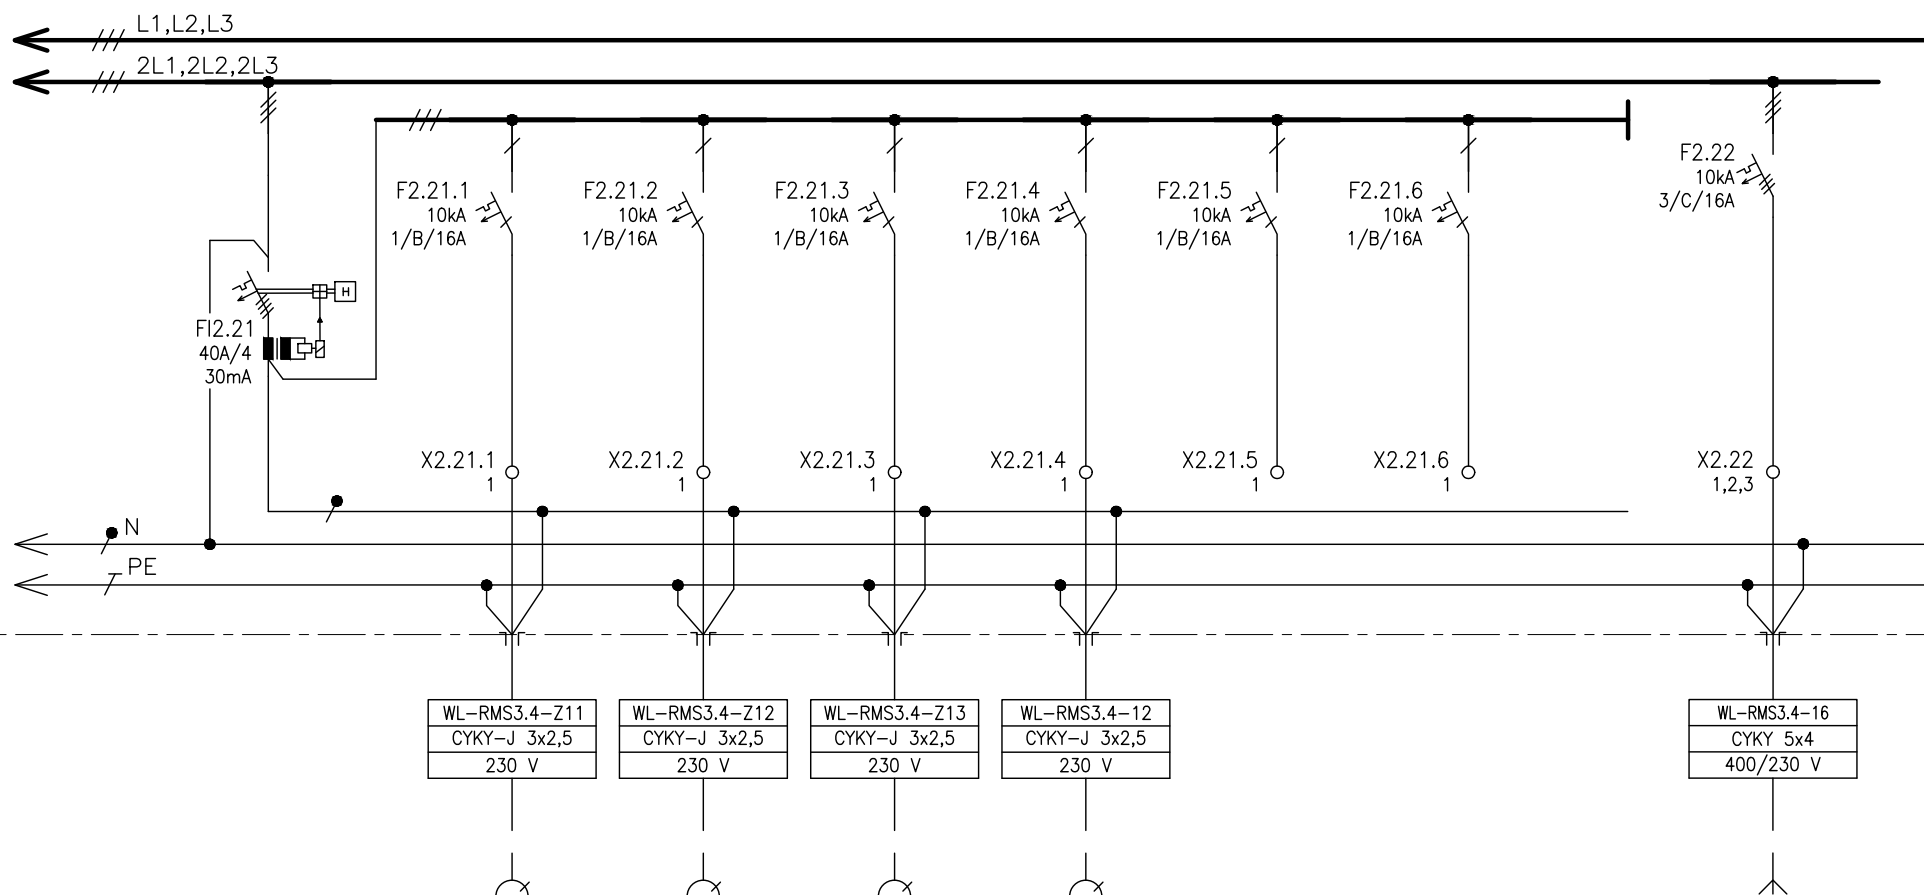

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.21.1
ZASUVKOVÝ OBVOD
KUCHYŇ
RMS3.4-Z11

2.21.2
ZASUVKOVÝ OBVOD
KUCHYŇ
RMS3.4-Z12

2.21.3
ZASUVKOVÝ OBVOD
KUCHYŇ
RMS3.4-Z13

2.21.4
VÝVOD PRO OHŘÍVAČ
KUCHYŇ
RMS3.4-12

2.21.5
REZERVA
-
-

2.21.6
REZERVA
-
-

2.22
VÝVOD PRO CHL. JEDNOTKU
4,31 kW
RMS3.4-16

Tento dokument je duševním vlastnictvím
M6 povahu duševního tajemství dle
ustanovení §17 obchodního zákoníku
a nesmí být bez písemného souhlasu
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ RMS3.4

0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	

RPD
STUPEŇ PD

MATUŠKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU: **D1.4.6.324**

LIST Č.: 9 z 9 REVIZE: **00**