




1 OZNAČENÍ ROZVADĚČE:	RMS3.3
2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:	3/PEN ~ 400/230V, 3/N/PE ~ 400/230V 1/N/PE ~ 230V
3 FREKVENCE A TOLERANCE:	50Hz, -1, +1%
4 PŘÍVODY:	VRCHEM
5 VÝVODY:	VRCHEM
6 STŘEDNÍ VODIČ:	ANO
7 MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:	10kA
8 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	40°C
9 MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	+5°C
10 MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:	80%
11 PROSTŘEDÍ:	VNITŘNÍ, SUCHÉ
12 CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:	IP43 / IP20
13 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:	NE
14 BARVA:	RAL 7035
15 JAZYK:	ČEŠTINA
16 POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:	0
17 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:	-
18 TYP:	OCELOPLECHOVÝ, VESTAVNÝ, 414 MOD


POZNÁMKA : KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE
PROSTOROVÁ REZERVA MIN. 25%

±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci

INVESTOR Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc  Univerzita Palackého v Olomouci		GENERÁLNÍ PROJEKTANT T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice  T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24299227, DIČ: CZ24299227 FIO banka, a.s., č.ú.:2900269899/2010	PROJEKTANT ENGIE Services a.s. Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4 Česká republika Tel. +420 267 054 909 www.engie.cz info.cz@engie.com 
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Mgr. Tomáš Burian	HIP Ing. Vlastimil Straka	VYPRACOVAL Ing. Miroslav Matuška	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM 10/2018	PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE: D1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO -	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01 01+15 (členění vyznačeno ve výkresech)		FORMÁT 10xA4	
OBSAH: ROZVADĚČ RMS3.3		ČÍSLO VÝKRESU D1.4.6. 323	ČÍSLO REVIZE 00

1. POLE

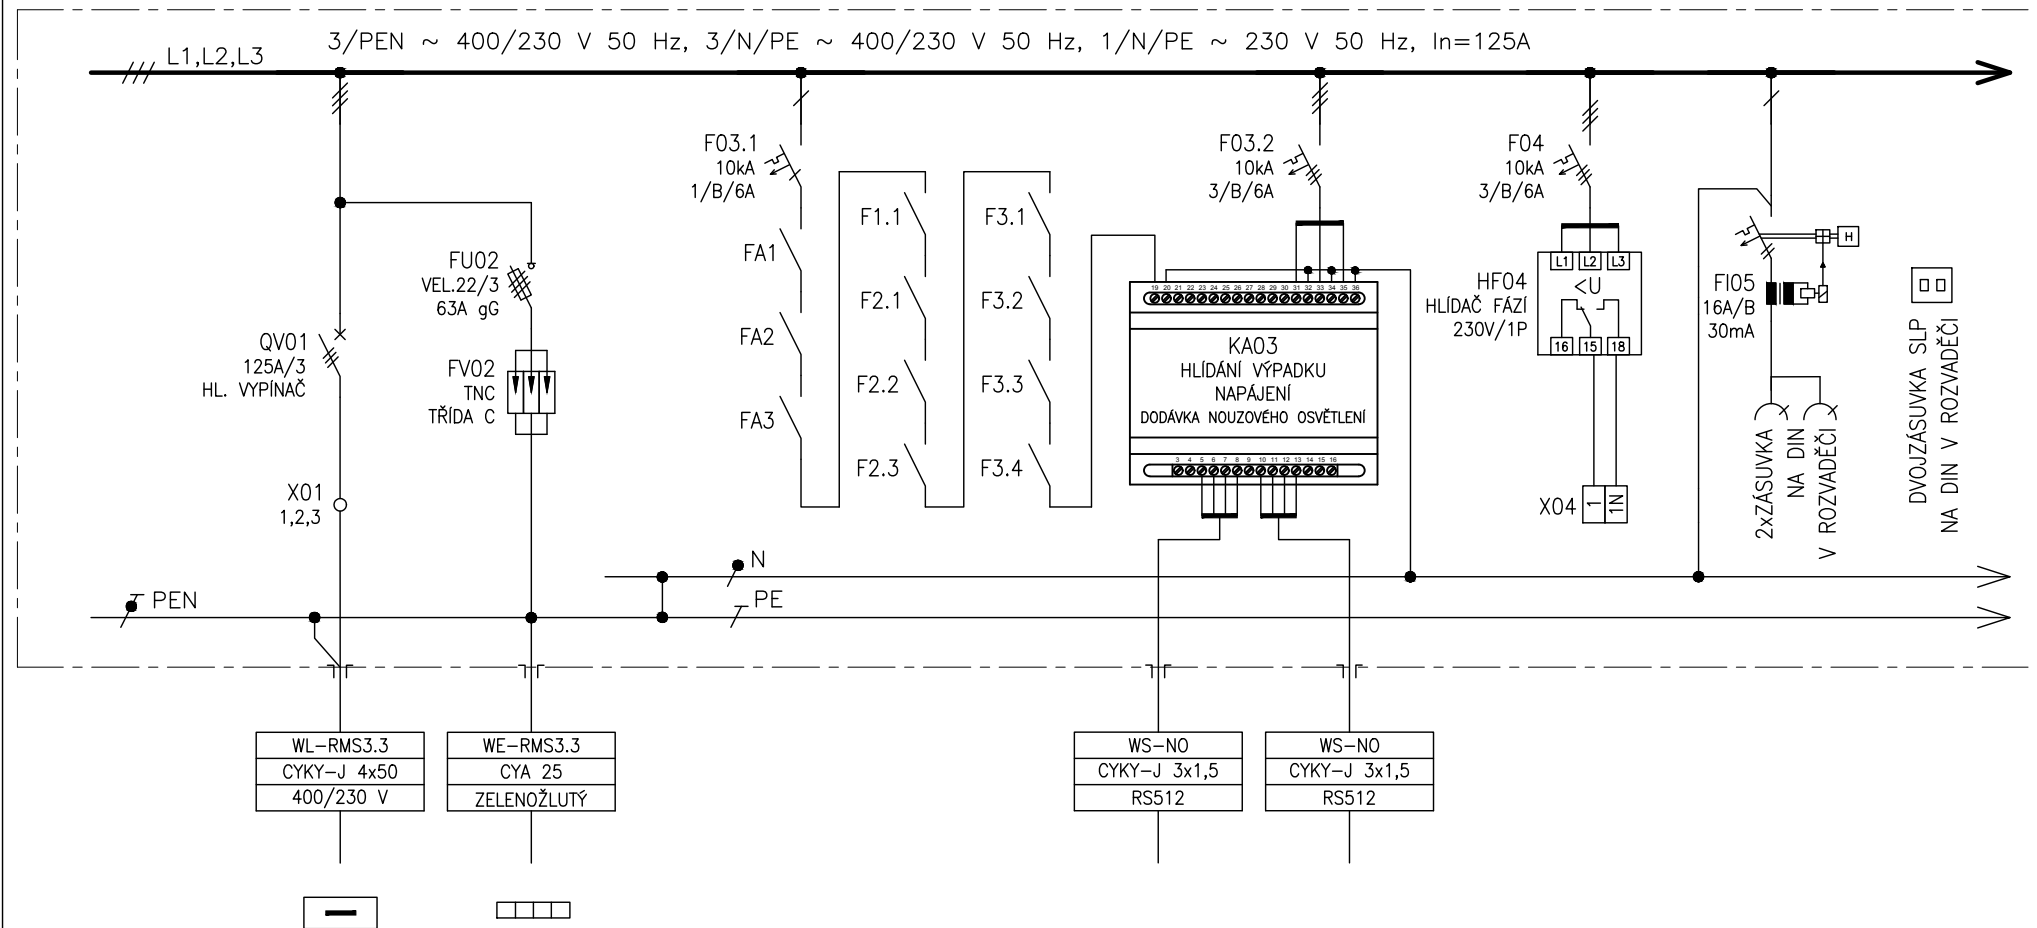

ČÍSLO VÝVODU	01
POPIS	PŘÍVOD Z ROZVADĚČE
VÝKON	Pp = 14 kW
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RH1

02
PŘÍVOD Z HOP
-
HOP

03.1
SBĚRNICE NO Z ROZVADĚČE
-
RMS...

03.2
SBĚRNICE NO DO ROZVADĚČE
-
RMS..

04
MONITORING VÝPADKU
NAPÁJENÍ
-

Tento dokument je duševním vlastnictvím M6 povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákoníku a nesmí být bez písemného souhlasu předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE


NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ RMS3.3

0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	

RPD
STUPEŇ PD

MATUŠKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT


Č. VÝKRESU:	D1.4.6.323
LIST Č.: 2 z 10	REVIZE: 00





2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA
–	–	–	–	–
RMS3.3–LM8	RMS3.3–LM9	RMS3.3–LM10	–	–

1. POLE

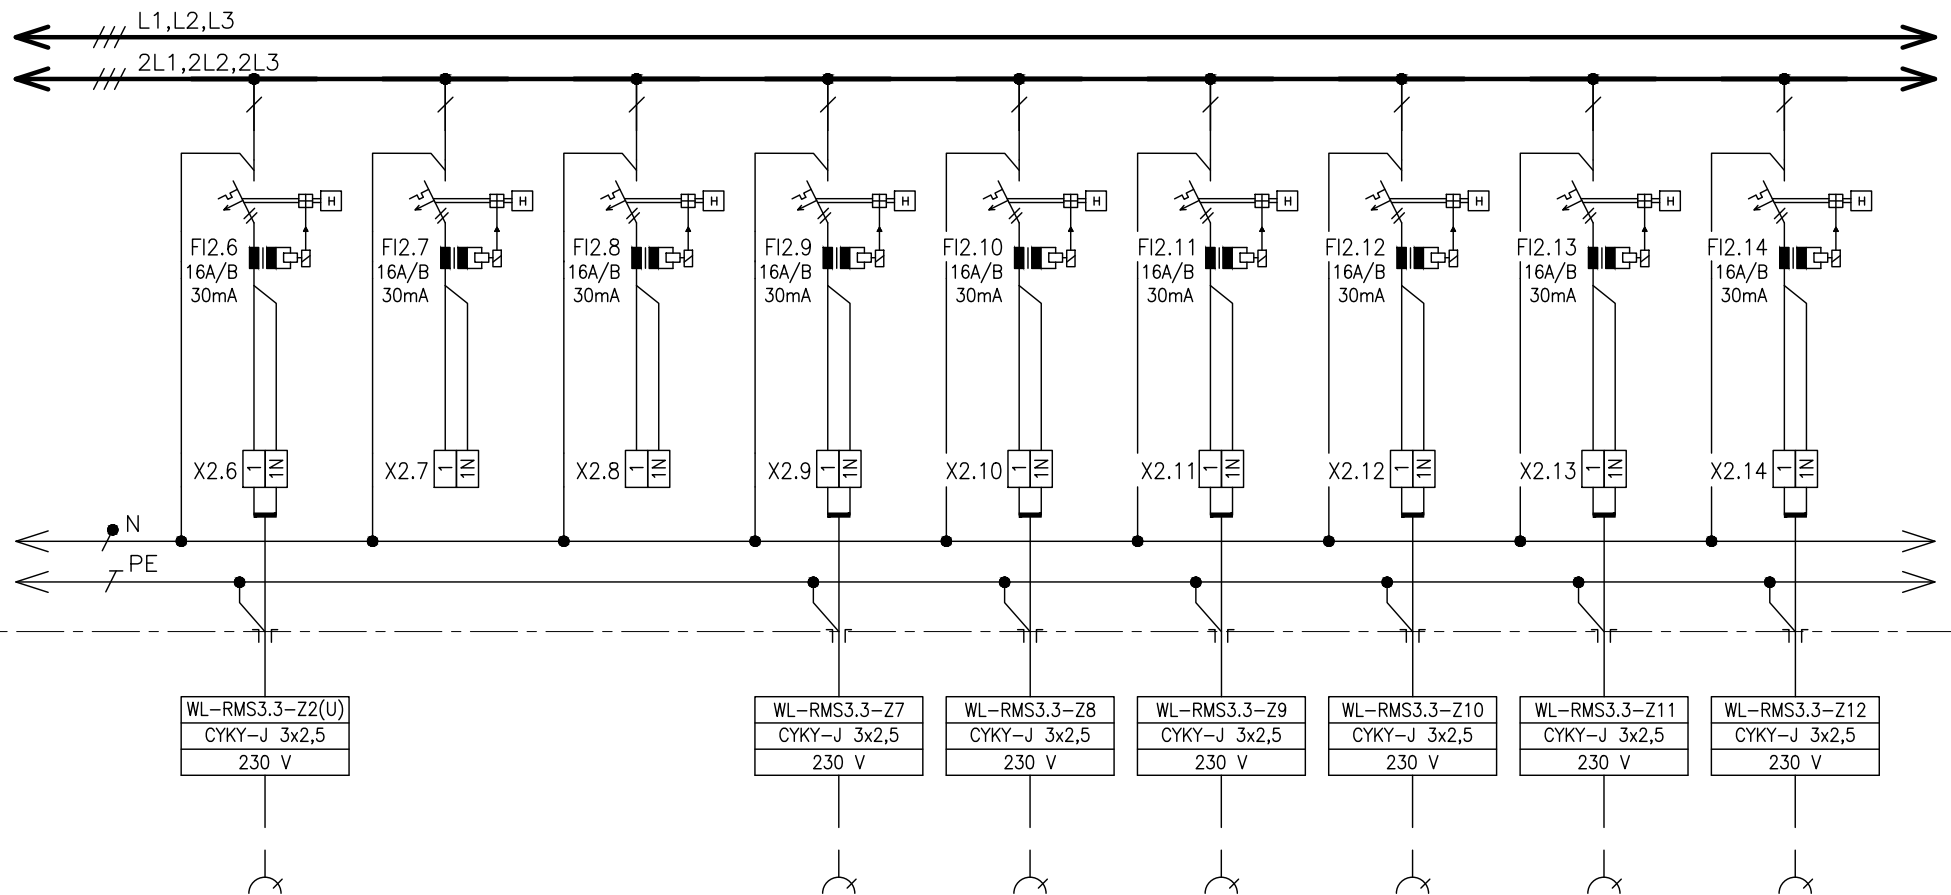

ČÍSLO VÝVODU	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14
POPIS	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD
VÝKON	ÚKLID	-	-	-	-	-	-	-	-
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RMS3.3-Z2(U)	-	-	RMS3.3-Z7	RMS3.3-Z8	RMS3.3-Z9	RMS3.3-Z10	RMS3.3-Z11	RMS3.3-Z12

Tento dokument je duševním vlastnictvím.
Má povahu duševního tajemství dle
ustanovení §17 obchodního zákoníku
a nesmí být bez písemného souhlasu
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI
D1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ RMS3.3


0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	

RPD
STUPEŇ PD

MATUŠKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU:	D1.4.6.323
LIST Č.: 5	z 10
REVIZE:	00

1. POLE



ČÍSLO VÝVODU	2.15	2.16	2.17
POPIS	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA
VÝKON	-	-	-
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RMS3.3-Z13	-	-

Tento dokument je duševním vlastnictvím
Má povahu duševního tajemství dle
ustanovení §17 obchodního zákoníku
a nesmí být bez písemného souhlasu
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.


INVESTOR:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
TR.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ RMS3.3

0	10/2018	RPD	MATUŠKA	Č. VÝKRESU: D1.4.6.323
Č.	DATUM	STUPEŇ PD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	LIST Č.: 6 z 10
REVIZE				REVIZE: 00

1. POLE

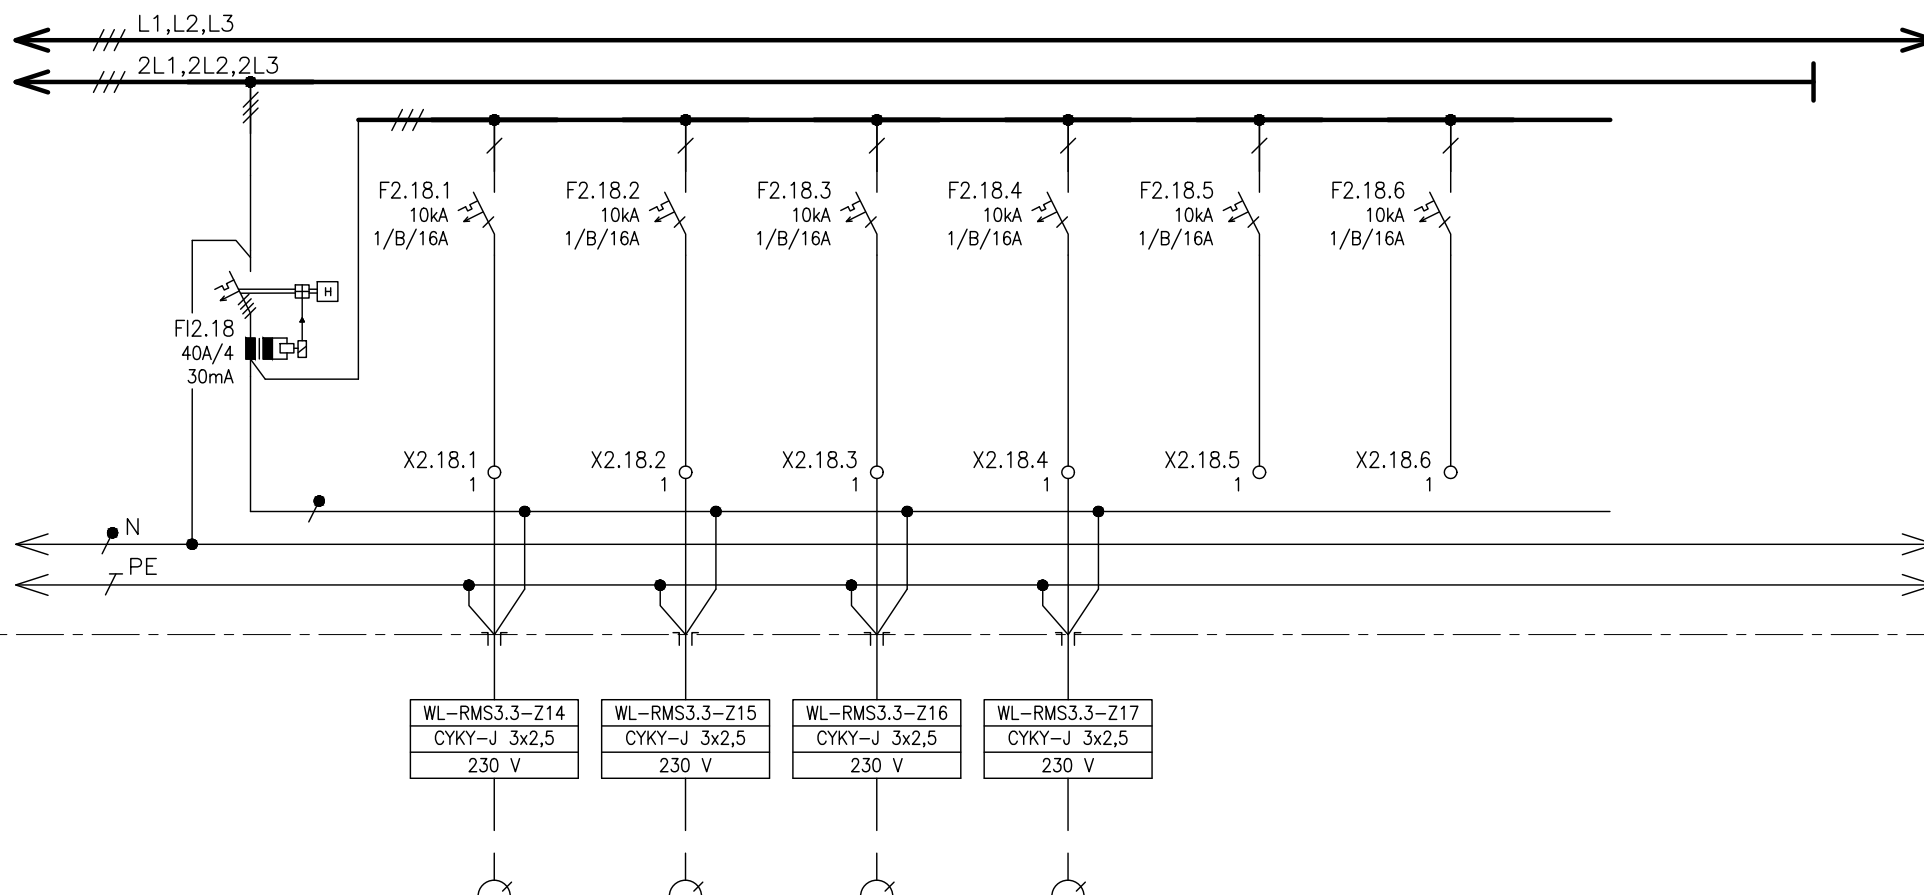

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

2.18.1	2.18.2	2.18.3	2.18.4	2.18.5	2.18.6
ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA
-	-	-	-	-	-
RMS3.3-Z14	RMS3.3-Z15	RMS3.3-Z16	RMS3.3-Z17	-	-

Tento dokument je duševním vlastnictvím
Má povahu duševního tajemství dle
ustanovení §17 obchodního zákoníku
a nesmí být bez písemného souhlasu
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
TR.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ RMS3.3

0	10/2018
Č.	DATUM
REVIZE	

RPD

STUPEŇ PD


MATUŠKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU:
D1.4.6.323

LIST Č.: 7 z 10 REVIZE: 00

1. POLE

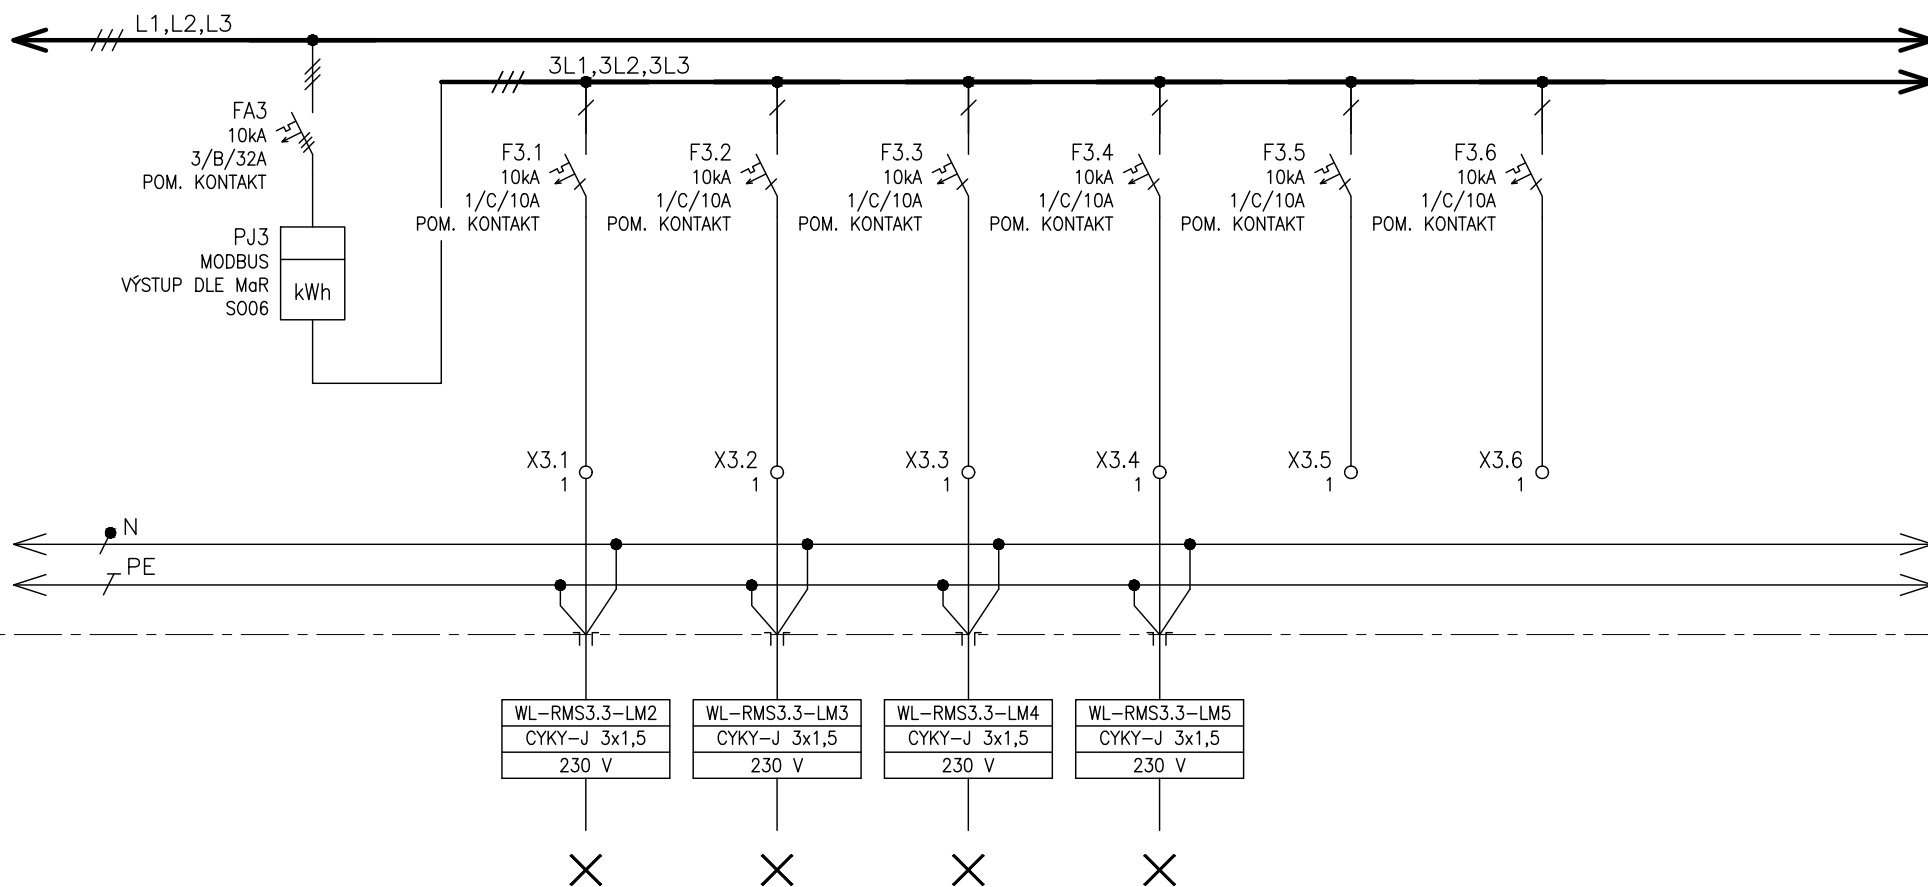

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA
-	-	-	-	-	-
RMS3.3-LM2	RMS3.3-LM3	RMS3.3-LM4	RMS3.3-LM5	-	-

Tento dokument je duševním vlastnictvím.
Má povahu duševního tajemství dle
ustanovení §17 obchodního zákoníku
a nesmí být bez písemného souhlasu
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUČ

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE


NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ RMS3.3

0	10/2018	RPD	MATUŠKA
Č.	DATUM	STUPEŇ PD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
REVIZE			

Č. VÝKRESU: **D1.4.6.323**

LIST Č.: 8 z 10 REVIZE: **00**

1. POLE

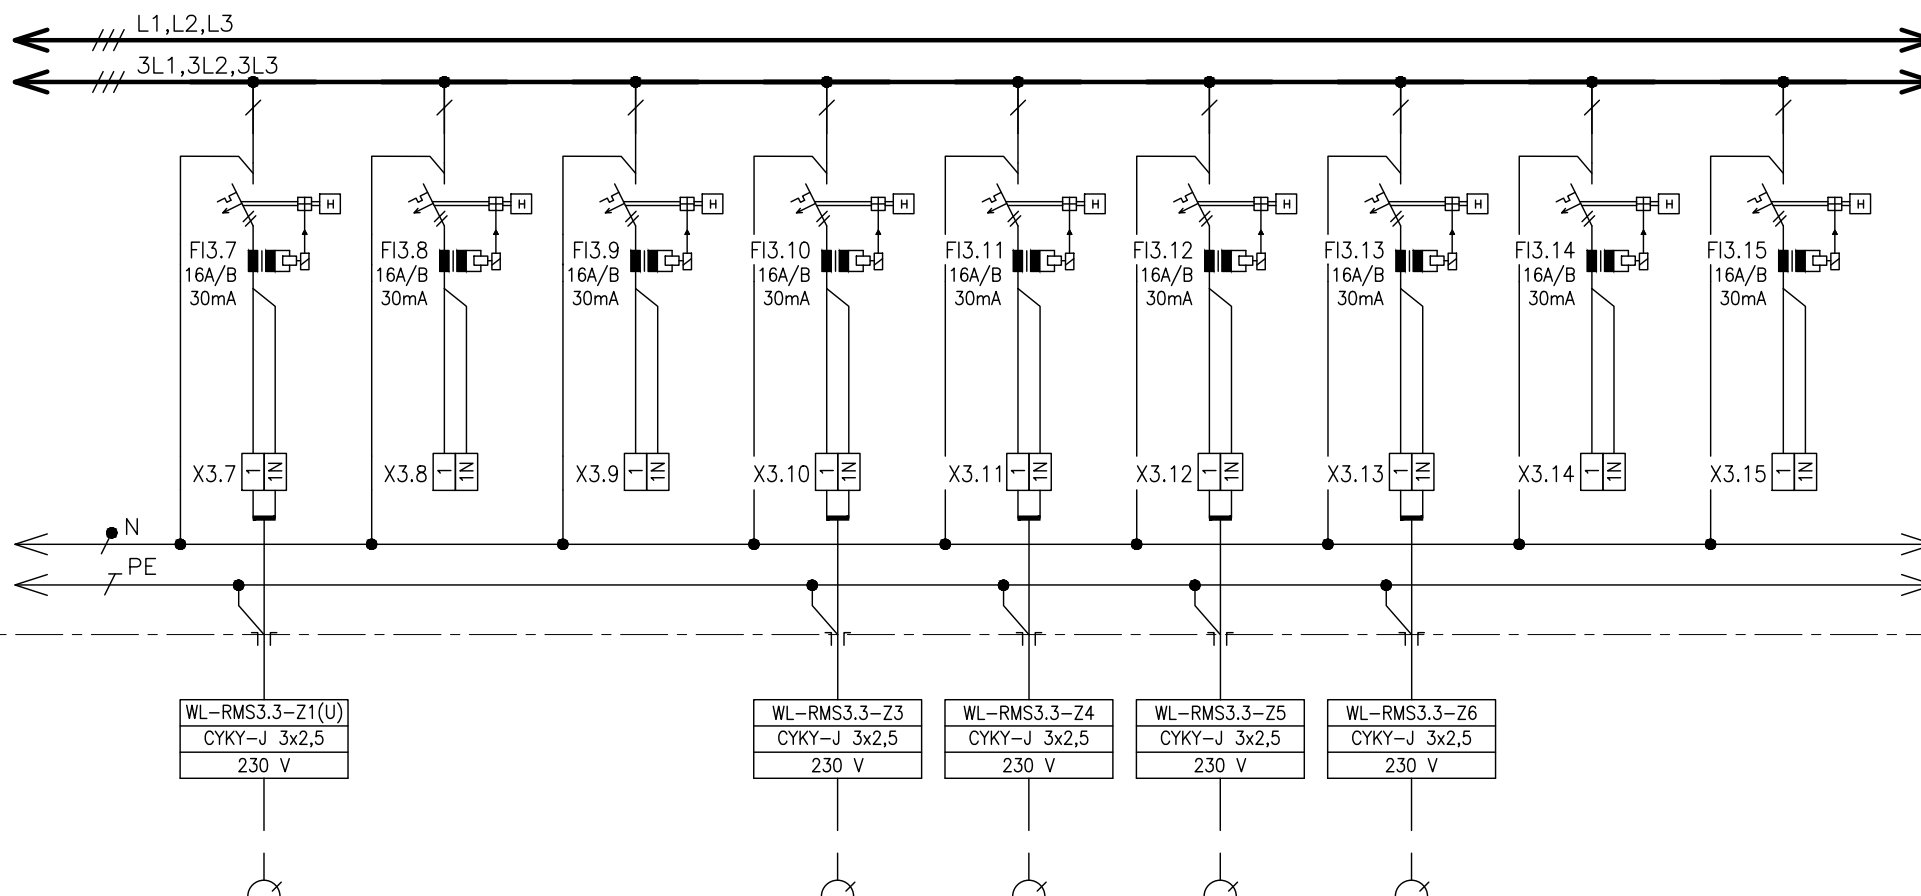

ČÍSLO VÝVODU	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15
POPIS	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA
VÝKON	ÚKLID	-	-	-	-	-	-	-	-
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	RMS3.3-Z1(U)	-	-	RMS3.3-Z3	RMS3.3-Z4	RMS3.3-Z5	RMS3.3-Z6	-	-

Tento dokument je duševním vlastnictvím M6 povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákoníku a nesmí být bez písemného souhlasu předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
TŘ.SVOBODY 26 PRO FF UP V OLOMOUCI
D1.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ RMS3.3

0 10/2018
Č. DATUM
REVIZE

RPD

STUPEŇ PD

MATUŠKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU: D1.4.6.323

LIST Č.: 9 z 10 REVIZE: 00



3.16.1	3.16.2	3.16.3	3.16.4	3.16.5	3.16.6
ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	VÝVOD PRO PROJEKTOR	REZERVA	REZERVA	REZERVA
–	–	–	–	–	–
RMS3.3–Z1	RMS3.3–Z2	RMS3.3–10	–	–	–