


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ
V PAŽENÉM VÝKOPU VE VOZOVCE

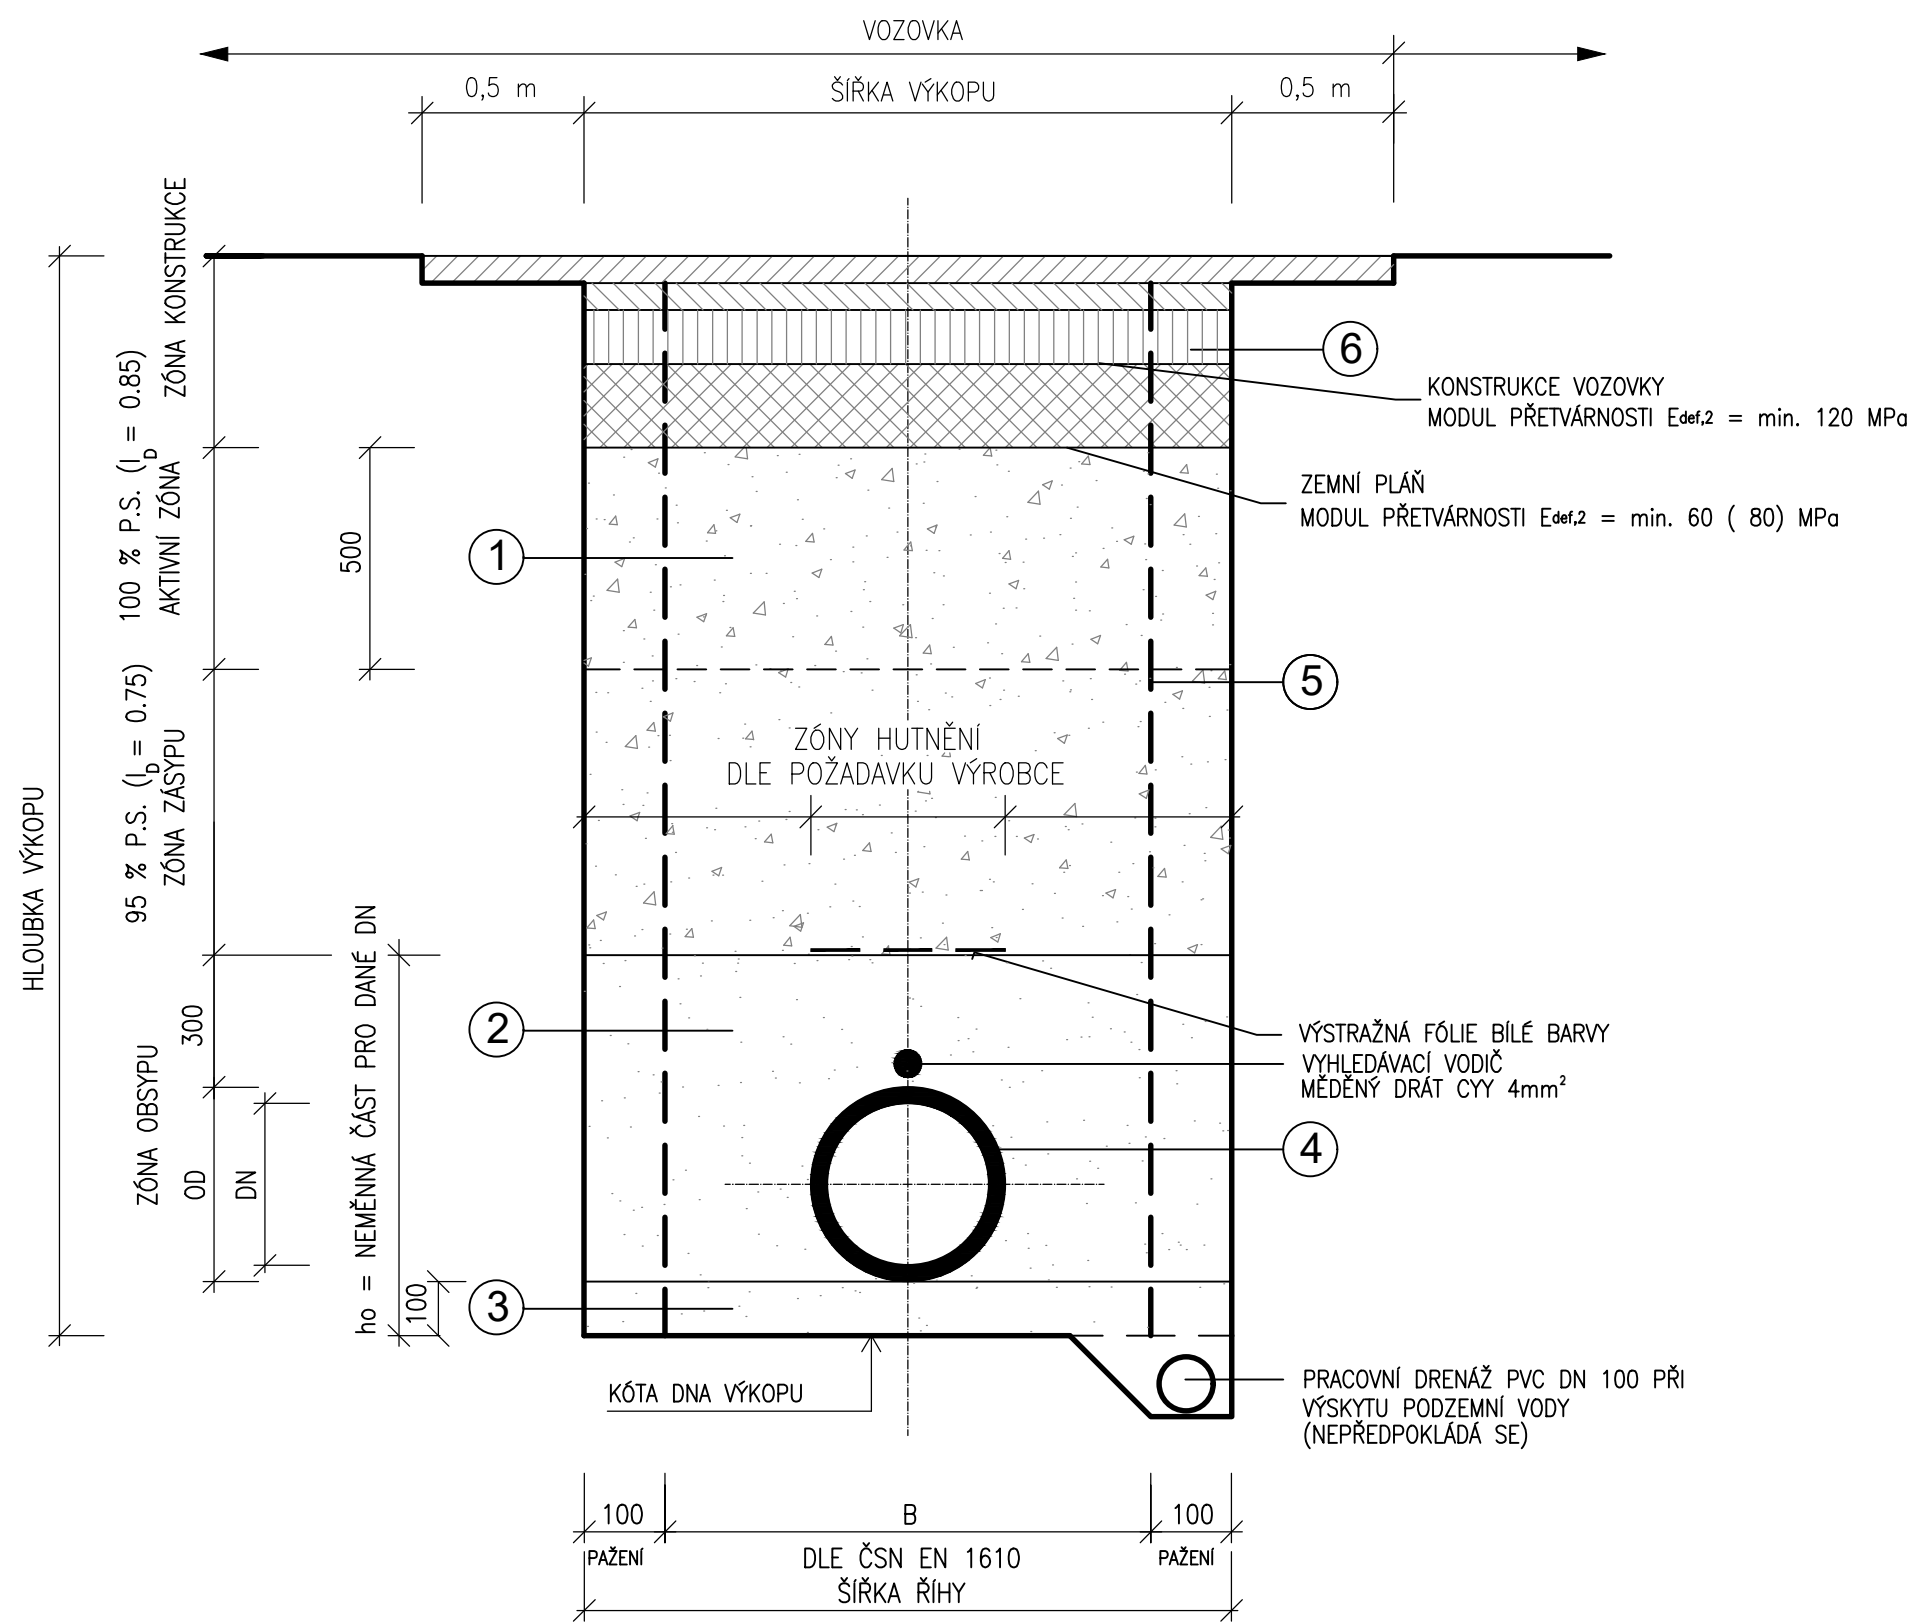

LEGENDA

1	HUTNĚNÝ ZÁSYP – ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
2	HUTNĚNÝ OBSYP (boční a krycí) – ŠTĚRKOPÍSEK NEBO ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/8, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
3	HUTNĚNÉ LOŽE – ŠTĚRKOPÍSEK NEBO ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/8
4	TLAKOVÉ POTRUBÍ Z HDPE, PE 100RC, SDR11
5	SVISLÁ STĚNA ŘÍHY S PAŽENÍM PŘÍLOŽNÝM
6	KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉHO POVRCHU: DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK MINISTERSTVA DOPRAVY TP 146 KONEČNÁ ÚPRAVA: ZAJISTIT PŘESAHY OD HRANY ŘÍHY 0,5m U STMELENÝCH KONSTRUKCÍ ZAJISTIT PŘESAHY OD HRANY ŘÍHY 0,3m U DLAŽDĚNÝCH KONSTRUKCÍ POZNÁMKA: Zůstane-li ve vozovce od okrajů opravené rýhy k obrubníku plocha šířky menší než 1m, musí se tyto části vozovky opravit s konstrukcí rýhy. Přesné parametry konstrukce vozovky a konečné úpravy stanoví správce komunikace.

TABULKA ROZMĚRŮ KE VZOROVÝM ŘEZŮM

KONSTRUKCE	ZEMINA	od hrany zásypu po aktivní zónu	v aktivní zóně
VOZOVKA	jemnozrnná (soudržná)	45	60
	hrubozrnná (nesoudržná)	60	80
CHODNÍK	jemnozrnná (soudržná)	30	45
	hrubozrnná (nesoudržná)	45	60

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA ŘÍHY DLE ČSN EN 1610 – nejmenší šířka rýhy je největší hodnota z obou tabulek			
HLOUBKA ŘÍHY (m)	ŠÍŘKA ŘÍHY (m) bez pažení	DN	POTRUBÍ
< 1.00	nevyžaduje se (uvažováno 0.5)	≤ 225	Ø + 0.40
> 1.00 ≤ 1.75	0.80	> 225 ≤ 350	Ø + 0.50
> 1.75 ≤ 4.00	0.90	> 350 ≤ 700	Ø + 0.70
> 4.00	1.00	> 700 ≤ 1200	Ø + 0.85
		> 1200	Ø + 1.00

název stavby		
Archív UP v Olomouci		
místo stavby		
k.ú. Neředín, p.č. 166		
stupeň dokumentace		
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		
stavebník / objednatel		
Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc IČ: 61989592		
projektant / zhotovitel		
ALFAPROJEKT OLOMOUČ a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280		
číslo zakázky : 8-019/116/01 datum : 08/2017		
monstr projektů : ing. František Babica	architekt : ing.arch. Jaroslav Štěpán	hlavní inženýr projektu : ing. Jiří Zatloukal

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace		razítka / podpis	firma
zodpovědný projektant	ing. Dagmar Stratilová		
vypracoval	ing. Dagmar Stratilová	FORMÁT	6x44
číslo	ing. Dagmar Stratilová		
IO 03 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA		MĚŘÍTKO	08/2017
zpráva / výkres		DATUM	08/2017
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		označení	paré
			04