


Legenda místností				
ozn.	Učel místnosti	Plocha [m²]	Počet	Strop
4.01	AULA	220,16	PVC	SIK POHLEDOVÝ POHLED
4.02	AULA – RESPIRIUM	58,79	KER. DL.	ZÁVĚŠENÉ KUSTOVÉ DÍLCE
4.03	SCENOSTUPE	23,40	KER. DL.	-

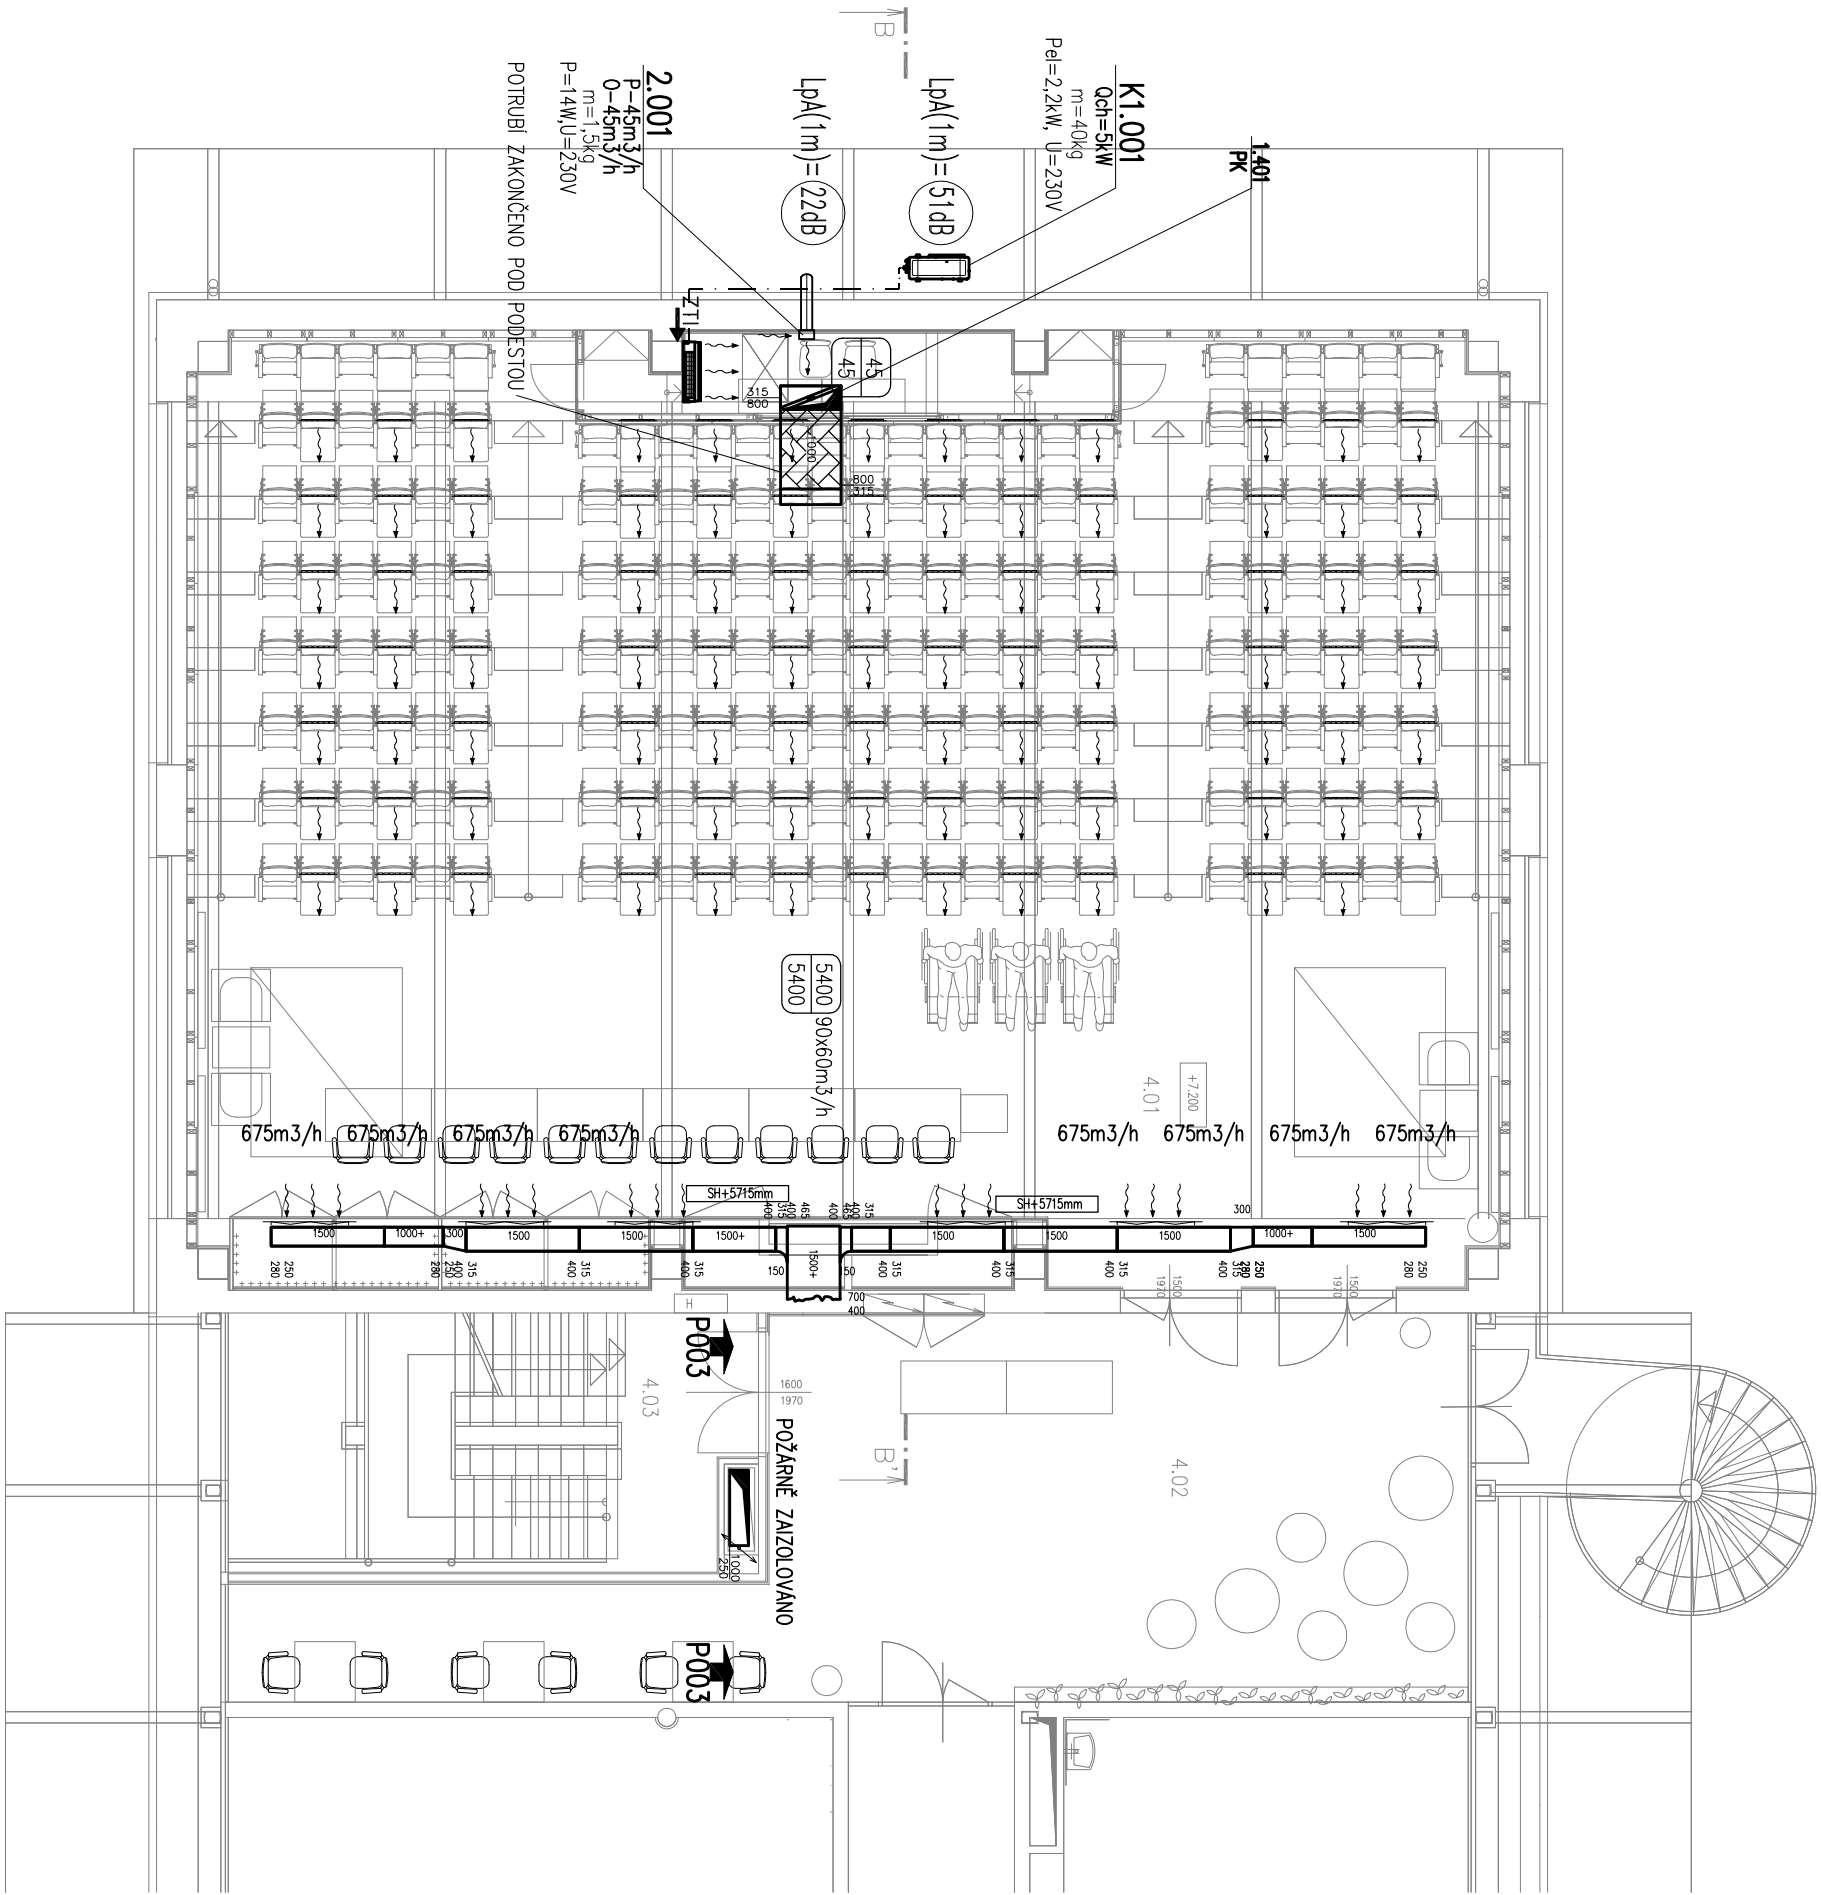

LEGENDA VZT

	ODVODNÍ POTRUBÍ / EXHAUST DUCT		SERVOPOHON / SERVO MOTOR
	PRÍVODNÍ POTRUBÍ / SUPPLY DUCT		REGULAČNÍ KLAPKA / DAMPER CONTROL
	VENTILÁTOR / FAN		PROTIŠESTOVÁ ZÁVĚS / SHUTTER
	FILTR / FILTER		TALÍŘOVÝ VENTIL. / DISK VALVE
	OHŘÍVAČ / HEATER		OVĚRNÍ MŘÍŽKA / DOOR GRILLE
	TUMIČ HLUKU / SILENCER		DŘEZOVÝŠ / HOOD
	CHLAZIDLO JEDNOTKA / COOLING UNIT		

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant
FourClima
národní Republiky 366/1, 614 00 Brno
Telefon 776 609 835
FourClima s.r.o.

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN
INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

MODERNIZACE BUDOV FTK UP OLOMOUČ-NEŘEDIN
AULA S RESPIRIEM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL

Drůt česť-profese

D.1.4.5 Zařízení vzduchotechniky

Výres Půdorys 5. podlaží

Měřítko	1:100	Datum	ÚNOR 2019
Zpracoval	Ing. Leoš Válek	Kontroloval	Ing. Petr Auř
Číslo dílce		Výres číslo	Revize
1076/1		06	00