


LEGENDA IZOLACI

- 
- Tepelné izolace (tl. 80mm s Al fólií)
- 
- Tepelné izolace parotěsná (knaufce tl. 19mm)
- 
- Požární izolace 30min

LEGENDA VZT

- 
- ODVODNÍ POTRUBÍ / EXHAUST DUCT
- 
- PRÍVODNÍ POTRUBÍ / SUPPLY DUCT
- 
- VENTILÁTOR / FAN
- 
- FILTR / FILTR
- 
- OHŘÍVAČ / HEATER
- 
- TLUMIČ HLUKU / SILENCER
- 
- CHLAZÍCÍ JEDNOTKA / COOLING UNIT
- 
- SERVOPOHON / SERVOMOTOR
- 
- REGULAČNÍ KLAPEK / DAMPER CONTROL
- 
- PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZIE / SHUTTER
- 
- TALÍROVÝ VENTIL / DISK VALVE
- 
- DVEŘNÍ MRŽKA / DOOR GRILLE
- 
- DIGESTOŘ / HOOD

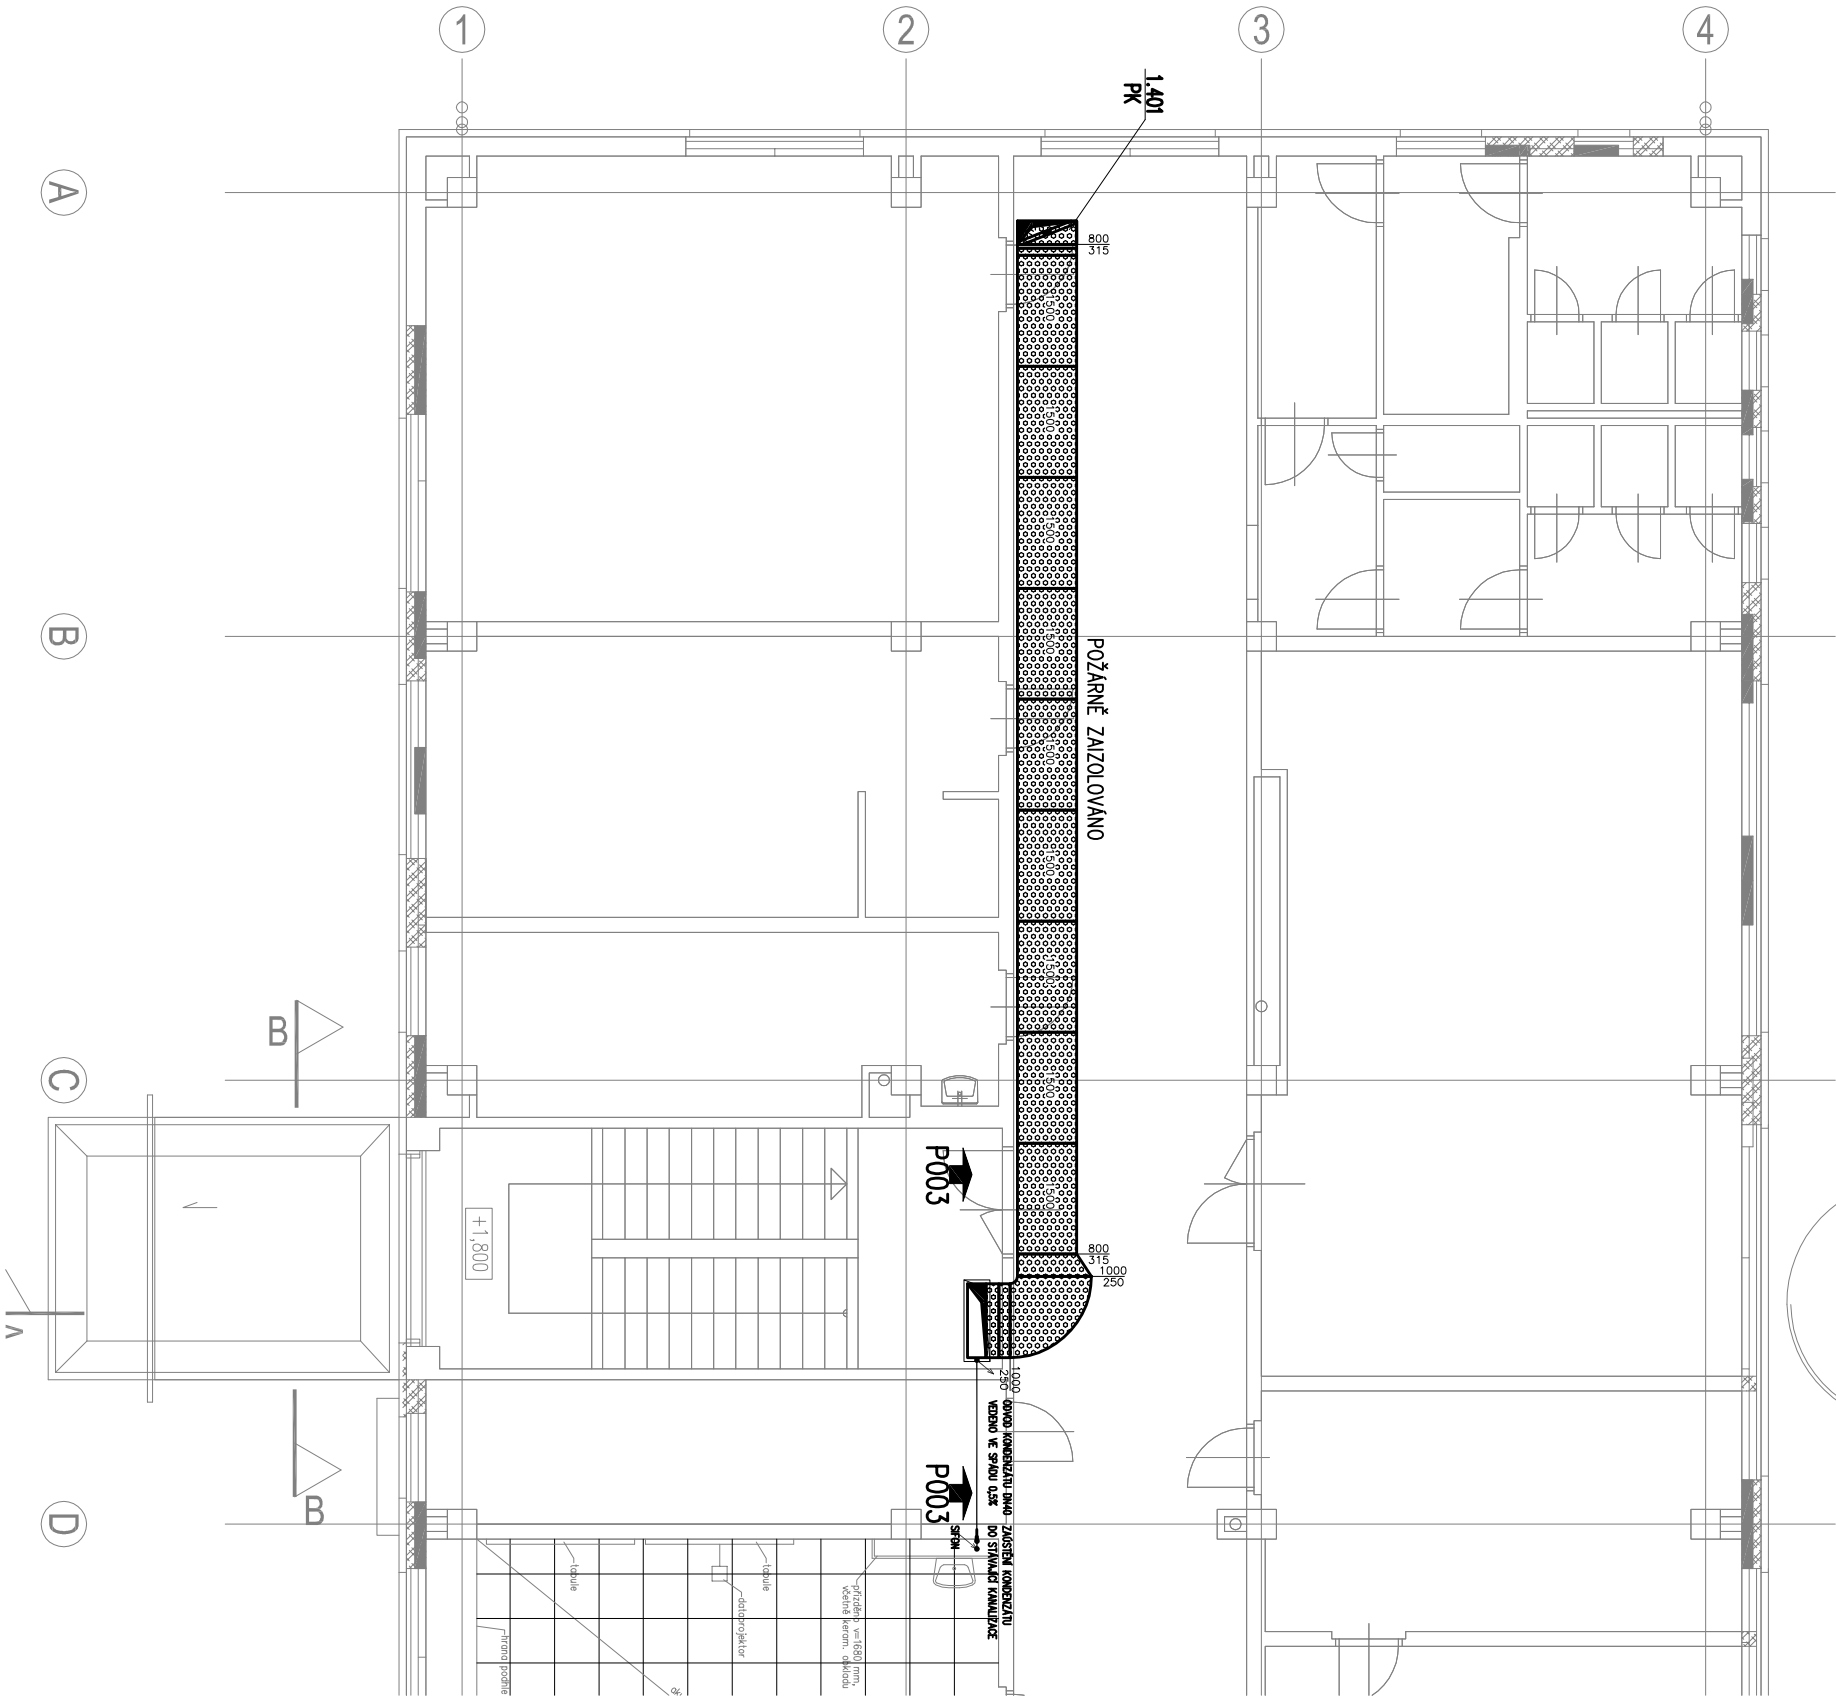

HEXAPLAN  
INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

MODERNIZACE BUDOV FTK UP OLOMOUC–NEŘEDÍN  
AULA S RESPIRIEM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL Lokality Olomouc, Tř.Míru

Díleč část–profese

D.1.4.5 Zařízení vzduchotechniky

Výkres Půdorys 3. podlaží

Měřítko 1:100 Datum ÚNOR 2019

Zpracoval Ing. Leoš Váilka KontrolovalIng. Petr Auř

Číslo akce 1076/1 Výkres číslo 05 Revize 00