



PŮDORYS

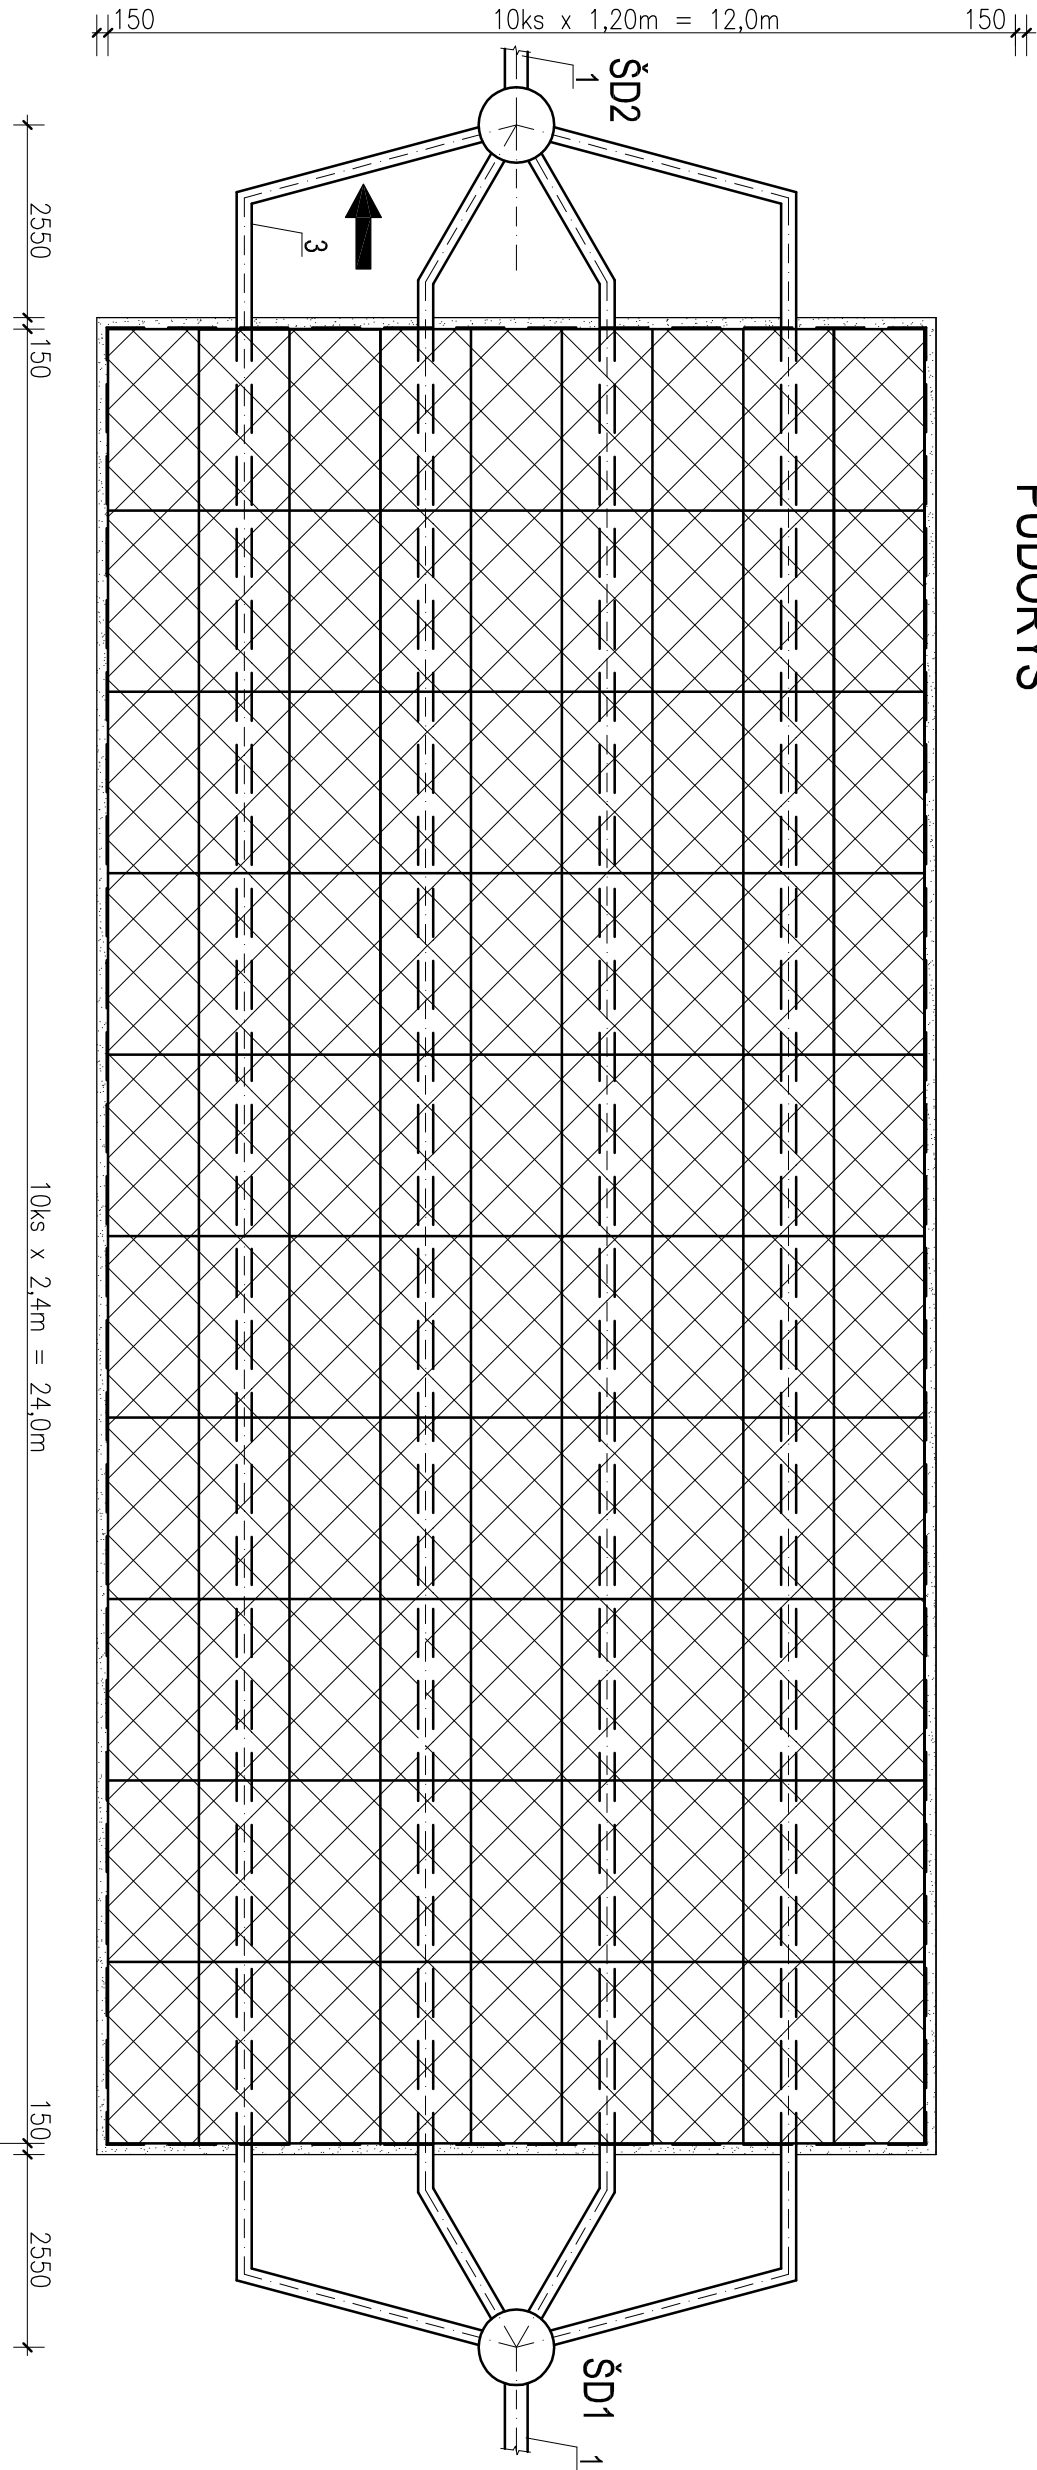

ŘEZ B-B'



- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PRAGMA(SN10) DN 300
- 2 DRENAŽNÍ POTRUBÍ Q-DRAIN(SN12) DN 200
- 3 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PRAGMA(SN10) DN 200
- 4 OBŠYP A ZÁSYP HUTNĚNÝM KAMENIVEM 4/8 (BEZ OSTRÝCH HRAN)
- 5 HYDROIZOLACE OBOUSTRANNĚ OPATŘENÁ GEOTEXTILÍ
- 6 AS-NIDAFLW EP 600(2,4x1,2x0,52m)

±0,000-211,35m n. m.

Název stavby

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Žadatel
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47, OLOMOUČ
IČ: 61989592

Generální projektant
ALFAPROJEKT OLOMOUČ a.s.
TYLOVA 4, 77200, OLOMOUČ
tel.:585206060, e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com

alfaprojekt olomouc a.s.
Zakázkové číslo: 8-037/16

Architekt projektu
ING. ARCH. ING. EVŽEN ENTNER

Manažer projektu
ING. FRANTIŠEK BABIČKA

Hlavní inženýr projektu
ING. FRANTIŠEK BABIČKA

Zpracovatel, předsměrně částí dokumentace		Vypísal		Autorizace	
Zodpovědný projektant		ING. JIŘÍ ŠVEC		ING. JIŘÍ ŠVEC	
Objekt/soubor		IO 09 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE			
Část dokumentace		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY		Stupeň	DSP
				Datum	06.2017
				Forma	2A4
Název přílohy		AKUMULAČNÍ OBJEKT		Měřítko	1:100
				Kód	D.1.10
				Paré	