


ROZVODNICE REPS

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ
EI-30-DP1
ROZMĚR 600x600x210
KRYTÍ IP 43

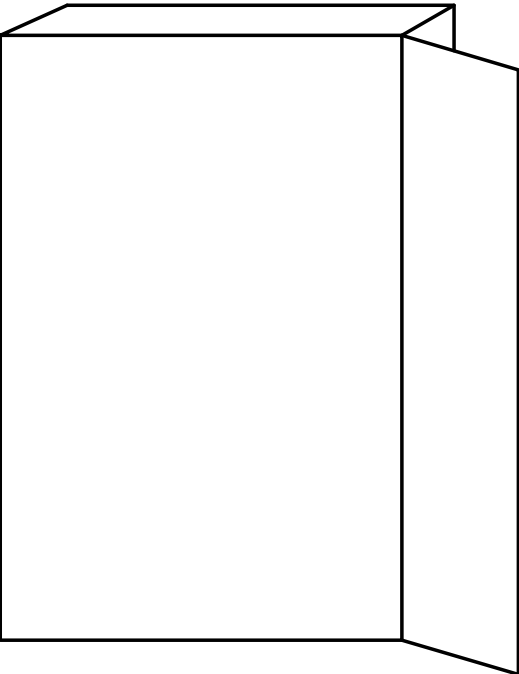


při návrhu skříně dodržet
20% prostorové rezervy


- ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
- doplňná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (řeší projektová dokumentace rozvodu NN).
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41ed.2 provedena samočinným odpojením od zdroje (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, řeší projektová dokumentace rozvodu

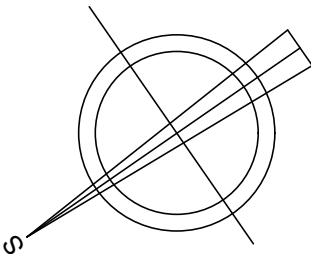

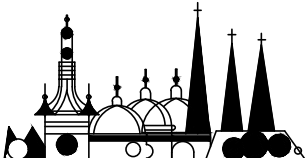ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31y, 779 00 OLOMOUC Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz IČO: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:		 STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.	
STUPEŇ DOKUMENTACE:		ŘEDITEL:	MANAŽER PROJEKTU:		
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		RNDr. Luděk Štrašný	PaedDr. Zoja Štastrná		
OBJEDNATEL: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, 771 00 Olomouc		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VEDOUcí PROJEKTANT:	ZAK.ČÍSLO:	PARÉ:
MÍSTO STAVBY: VŠ kolej UP Olomouc tř. 17 Listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc				31-174/341	
PARCELA: st. 1364, 94/63 a 94/62, k.ú. Olomouc-město (710504)		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	DATUM:	
KRAJ: Olomoucký		Ing. Miroslav Kadrníčka	Ing. Miroslav Kadrníčka	03/2020	
ZAKÁZKA:		Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, opravy Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, nový výtah			FORMÁT: 6xA4
ČÁST:		SLABOPROUD			MĚŘITKO: 1:100
VÝKRES:		ROZVODNICE REPS			
					ČÍSLO VÝKRESU: b.08