


PŮDORYS MEZIPODLAŽÍ MEZI 3NP – 4NP

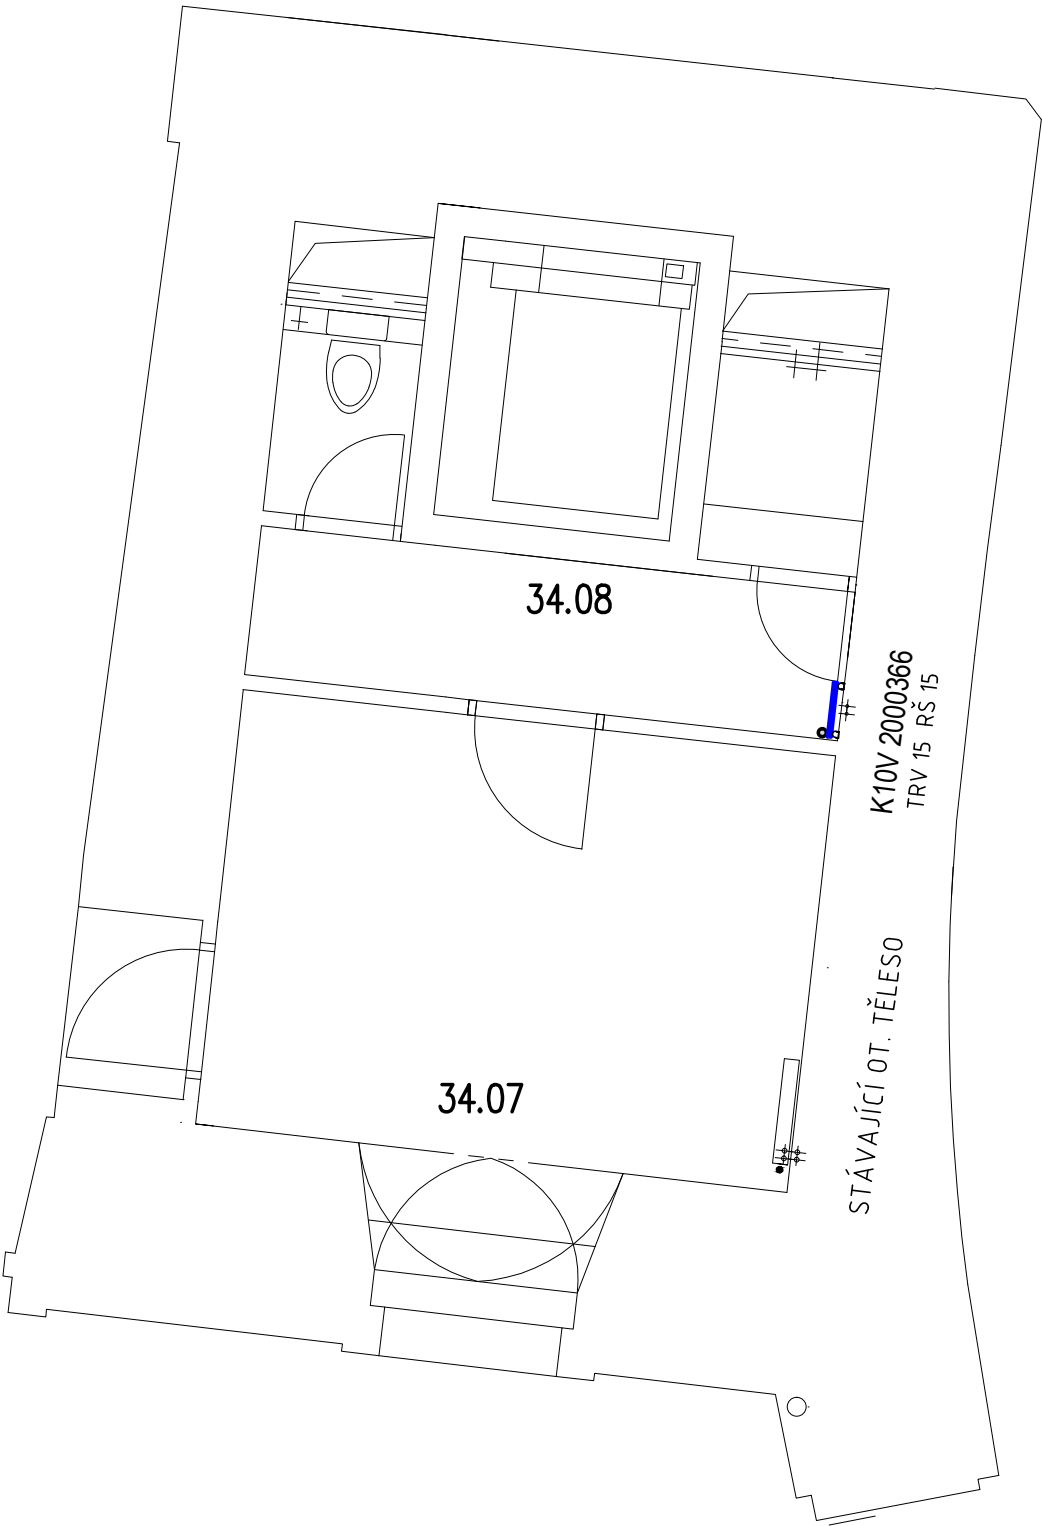

LEGENDA:

- K10V 2000366
TRV 15 RŠ 15
- DESKOVÁ OTOPNÁ STĚNA KORATHERM VERTIKAL
NA PŘÍVOD BUDE OSAZEN PŘÍMÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL RA-N DN 15 S RUČNÍ HLAVICÍ
NA ZPÁTEČNU PŘÍMÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ RLV DN 15

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

držitel certifikátu ISO 9001:2001

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENECS.r.o.		POLÁCH & BRAVENECS.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@quick.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092					
Zodpovědný projektant		Ing.arch. Jan POLÁCH		AUTORIZACE - ČKA 00 231	
		Ing. Robert BRAVENECS.r.o.		AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	
Autor		Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENECS.r.o.			
Projektant		Ing. Judita Bravencová			
Vypracoval		Ing. Judita Bravencová			
Projekt - název stavby					
UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI					
OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ					
Univerzitní 225/3, par.č. st 216/2 k.ú. Olomouc- město					
Investor				Číslo vyhotovení	
Univerzita Palackého v Olomouci					
Adresa		Křížkovského 511/8, Olomouc 779 00		IČO	
Místo		Univerzitní 225/3, par.č. st 216/2 k.ú. Olomouc- město		Kraj OLOMOUCKÝ	
Status dok.		dokumentace pro ohlášení stavby a provedení stavby		Datum 2020-06	
Část dok.				Měřítko 1:50	
Číslo zakázky		14/2020		Jazyk CZ	
PŮDORYS MEZIPODLAŽÍ MEZI 3NP - 4NP					D.14.2-08