


PŮDORYS 1PP

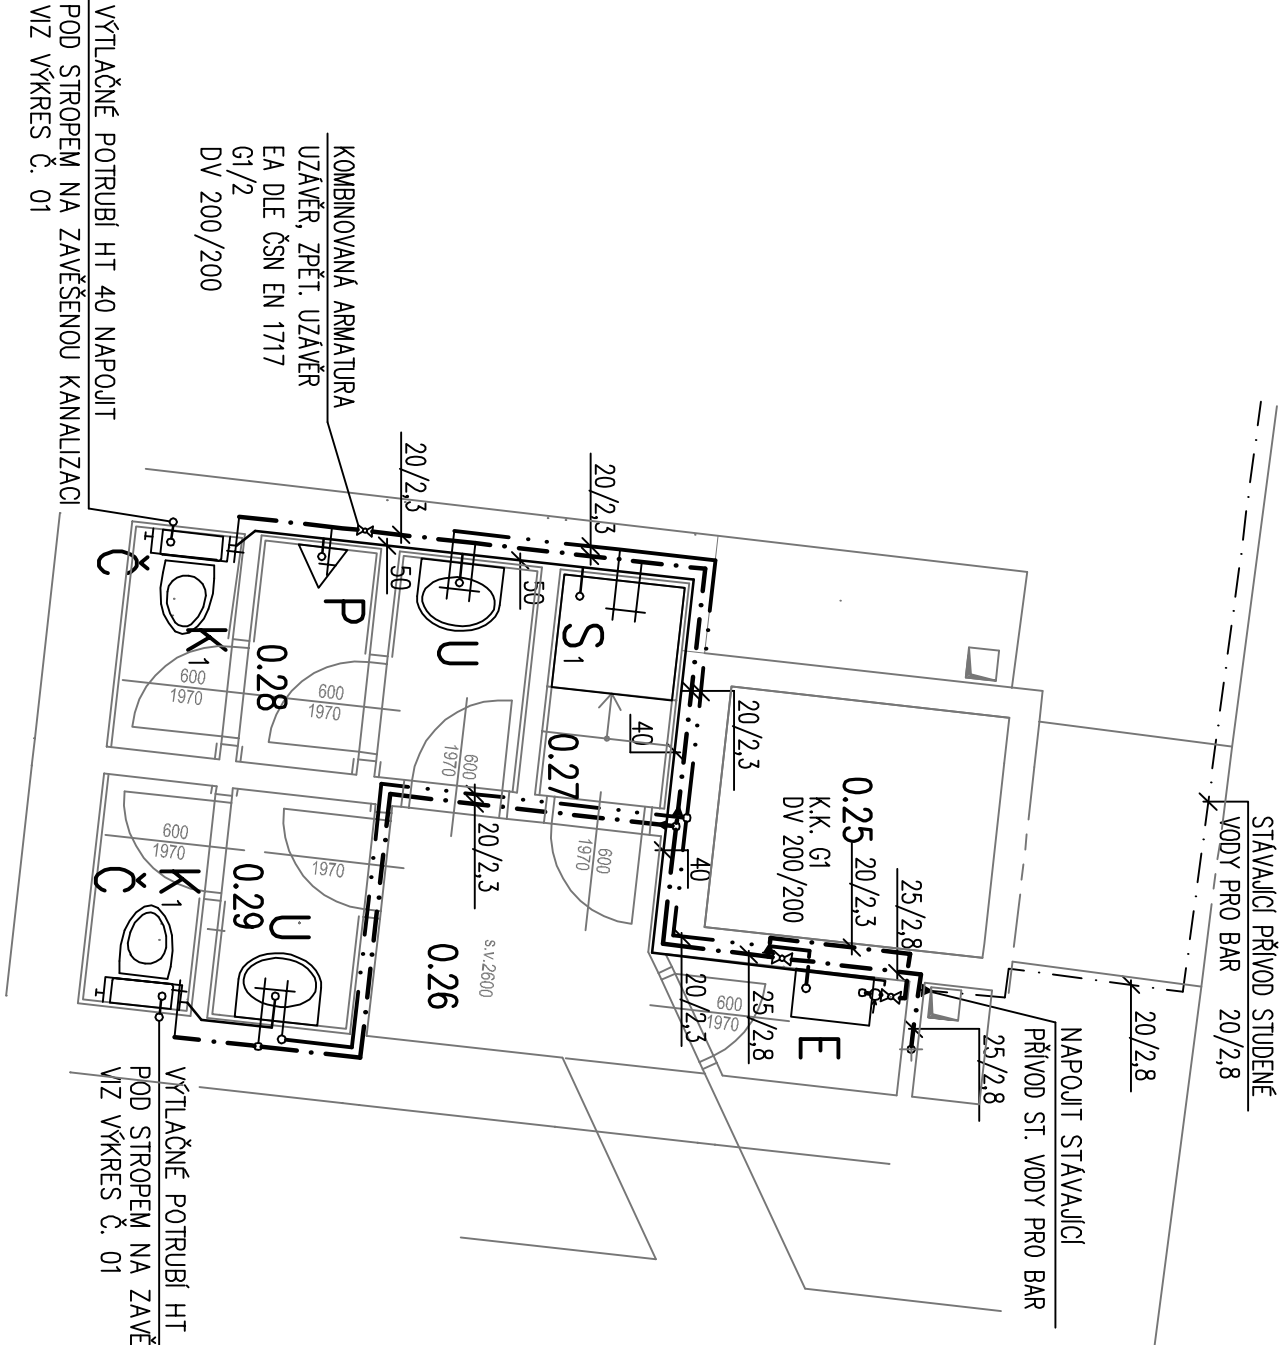

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
0,25	VÝTĚH
0,26	PŘEDSÍN
0,27	SPRCHA
0,28	WC MUŽI
0,29	WC ŽENY

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K <sub>1</sub>	KOMBIKLOZET VÝŠKA 400mm, DL. 630mm, INSTALAČNÍ SADA PRO KLOZET, DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM PRO KOMBIKLOZETÝ, ÚCHYTÝ Z NEREZU, VENTIL ROHOVÝ S PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI HADICI G1/2
Č	PŘEČERPÁVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO 1WC + 3DN 40, VÝTLAK H=5m (NAPŘ. HISeWint 3–35 Wilo)
U	UMÝVADLO 550x420mm, UMÝVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ, KRYT NA SIFON S INSTALAČNÍ SADOU, BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ S AUTOMATICKOU ZÁTKOU, CHROM,
E	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 100l (NAPŘ. OKHE ONE 100 – DZ DRAŽICE) K.K. G3/4, ZPĚTNÁ KLAPKA S POJISTNÝM VENTILEM G3/4, PDOMÍTKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NEREZ KRYT 160 x 110mm
P	URINÁL KERAMICKÝ 430 x 665 x 315mm, BARVA BILÁ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ, SÍŤOVÉ NÁPAJENÍ 24V SIFON
S <sub>1</sub>	SPRCHOVÁ VANIČKA Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 800/800/30mm, SPRCHOVÉ DVEŘE TROUDILNÉ 770–810mm VSTUP 395mm, S OCHRANNOU VRSTVOU, VANIČKOVÝ SIFON S KOVOVOU KRYTKOU /30l/minutu, BATERIE SPRCHOVÁ PAKOVÁ, SPRCHOVÁ SADA (RUČNÍ SPRCHA 3 FUNKCE, SPRCHOVÁ TÝČ, HADICE 1,7m), CHROM

1NP = ±0,00 =228,440

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant				ATELIER POLÁCH & BRAVENEC I.S.O.		
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.						
HAVEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, telefon: 585 225 509, e-mail: atelier@atelierpach.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092						
Zodp.	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE – ČKA 00 231				
projektant	Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE – ČKA IT 1301711				
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH	Ing. Robert BRAVENEC				
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH					
Výpracoval	Petr ŘEZNÍČEK		<i>Amelia</i>			
Projekt – název stavby						
UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI						
OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENECKÉHO ZAŘÍZENÍ						
UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUC-MĚSTO						
Investor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8 OLOMOUC 779 00				Číslo výtisku		
Adresa KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, OLOMOUC 779 00				IČ	619 885 92	
Místo UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUC-MĚSTO				Kraj	OLOMOUCKÝ	
Status DOKUM. PRO OHLÁŠENÍ A PROVEDENÍ STAVBY				Datum	2020 – 06	
Část D.11.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				Verze	1 : 50	
Č. zakázky				14 / 2020	Účt.	CZ
Název dokumentu				Číslo dokumentu		
PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OD ZAŘÍZOVACÍCH				02		
PŘEDMĚTŮ A ROZVODY VODY V 1PP						