


PUDORYS 1PP

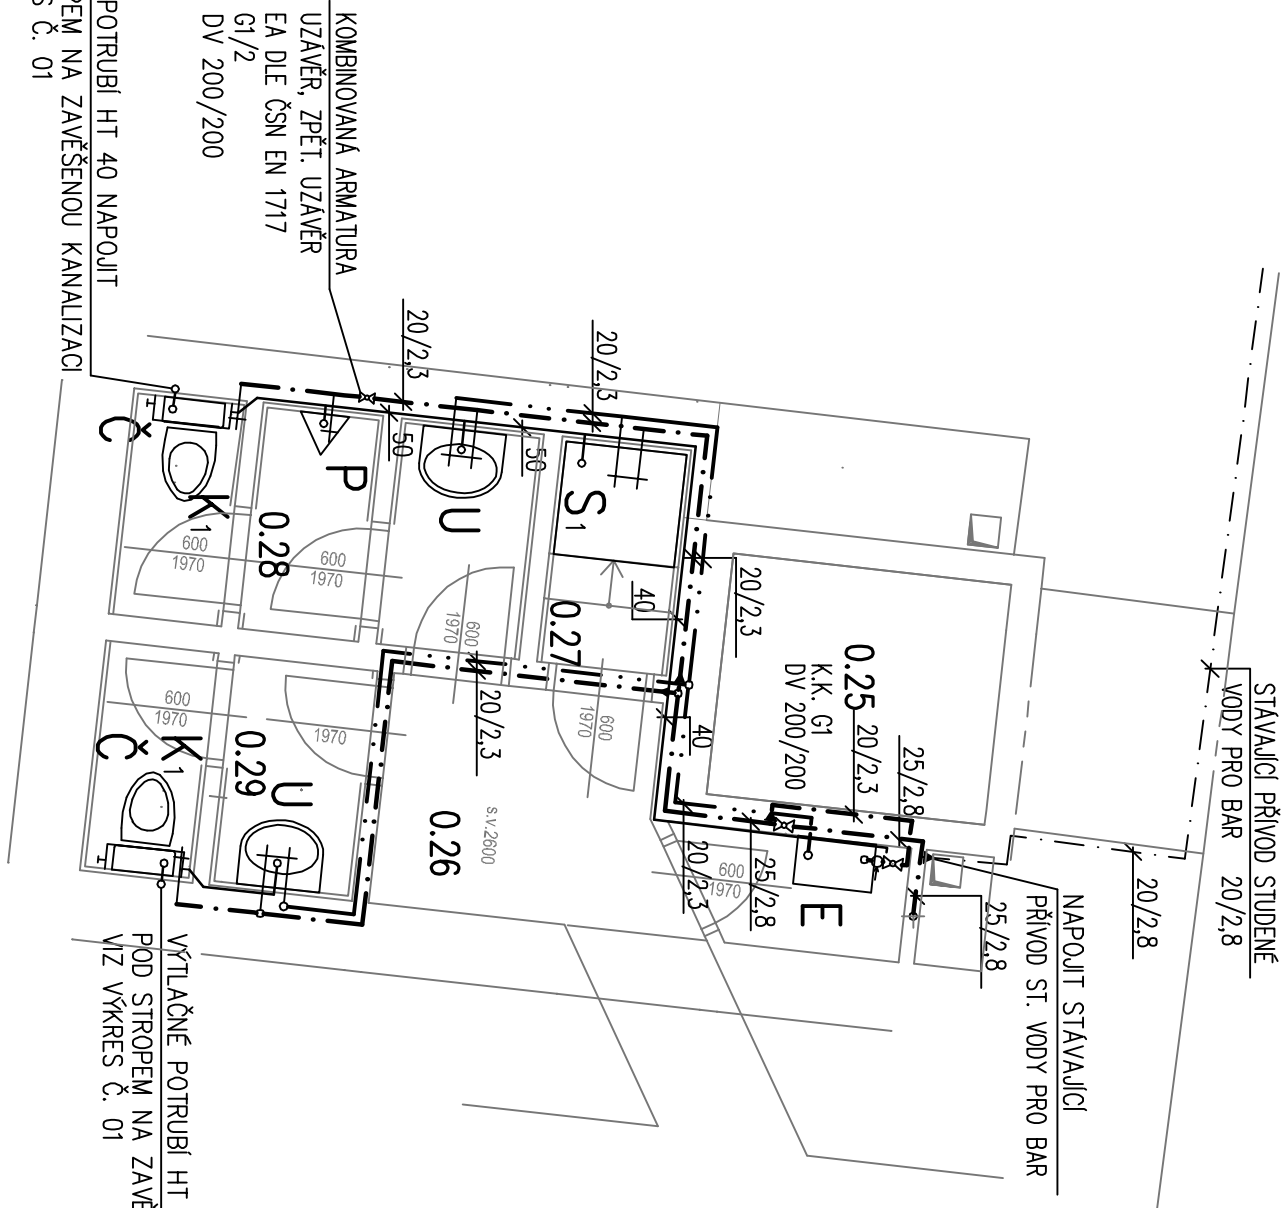


Č.M.	MÁZEV MÍSTNOSTI
0.25	VÝTAH
0.26	PŘEDSÍN
0.27	SPRCHA
0.28	WC MUŽI
0.29	WC ŽENY

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K ₁	KOMBIKLOZET VÝŠKA 400mm, DL. 630mm, INSTALAČNÍ SADA PRO KLOZET, DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM PRO KOMBIKLOZETY, ÚCHYTÝ Z NEREZU, VENTIL ROHOVÝ S PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI HADICI G1/2
Č	PŘEČERPÁVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO 1WC + 3DN 40, VÝTLAK H=5m
U	UMÝVADLO 550x420mm, UMÝVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ, KRYT NA SIFON S INSTALAČNÍ SADOU, BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ S AUTOMATICKOU ZÁTKOU, CHROM,
E	ELEKTRICKÝ ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 100l PLOCHÝ (š52 x hl32 x výš. 155cm) K.K. G3/4, ZPĚTNÁ KLAPKA S POJISTNÝM VENTILEM G3/4, PDOMITKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NEREZ KRYT 160 x 110mm
P	URINÁL KERAMICKÝ 430 x 665 x 315mm, BARVA BILÁ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ, SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ 24V SIFON
S ₁	SPRCHOVÁ VANIČKA Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 800/800/30mm, SPRCHOVÉ DVEŘE TROUDILNÉ 770-810mm VSTUP 395mm, S OCHRANNOU VRSTVOU, VANIČKOVÝ SIFON S KOVOVOU KRYTKOU /30l/minutu, BATERIE SPRCHOVÁ PÁKOVÁ, SPRCHOVÁ SADA (RUČNÍ SPRCHA 3 FUNKCE, SPRCHOVÁ TYČ, HADICE 1,7m), CHROM



LEGENDA ROZVODŮ



ROZVODY STUDENÉ I TEPLÉ VODY V DRÁŽKÁCH VE ZDVU	
20/2,3, 25/2,8, 32/3,6	POTRUBÍ PLASTOVÉ POLYPROPYLENOVÉ EVO PP-RCT S 4 (SDR 9) NUTNÝ HYGIENICKÝ ATEST V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 252/2004 Sb A VYHL. č. 37/2001 POTRUBÍ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 6mm

$$1NP = \pm 0,00 = 228,440$$

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl
			Popis

Generální projektant		ATELIER POLAČH & BRAVENEC s.r.o.		 POLAČH & BRAVENEC I.S.O.	
MAIEROVA 15, 772 00 OLOMOUČ, telefon 585 225 509, e-mail: atelier@atelierpolac.cz, č.č. 25870092, DIČ: CZ 25870092					
Zodp.	Ing. arch. Jan POLAČH	AUTORIZACE – ČKA 00 231			
projektant	Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE – ČKANIT 1307711			
Autor	Ing. arch. Jan POLAČH	Ing. Robert BRAVENEC			
Projektant	Ing. arch. Jan POLAČH				
Vypracoval	Peetr ŘEZNÍČEK				
Projekt – názvy staveb UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ-MĚSTO					
Investor			Číslo vyhotovení		
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8 OLOMOUČ 779 00					
Adresa KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, OLOMOUČ 779 00		Číslo	619 885 92		
Místo	UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ-MĚSTO	Kraj	OLOMOUCKÝ		
Stavba	DOPLNKA PRO OHLAŠENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	Datum	2020 – 06		
Část	D.1.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Metriko	1 : 50		
Číslo zakázky	14 / 2020	bezpečnost	CZ		
Název dokumentu PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ROZVODY VODY V 1PP			Číslo dokumentu 02		