

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv  
±0,000=262,550m n. m.

Název a stupeň projektu

## Archiv UP v Olomouci

### DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Datum zpracování projektu:

10/2019 | Kat. území:

Neředín | Zakázkové číslo GP:

8-019/116/04

Generální projektant



**ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.**

Tylova 1136/4; 772 00; Olomouc

tel.: 585 206 060; fax: 585 227 166

e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com

IČ: 258 49 280

Architekt projektu

*Ing. Jaroslav Štěpán*  
**ING. ARCH. JAROSLAV ŠTĚPÁN**

Manažer projektu

*Ing. František Babica*  
**ING. FRANTIŠEK BABICA**

Hlavní inženýr projektu

*Ing. Petr Zachrdle*  
**ING. PETR ZACHRDLE**

Zodpovědný projektant

Antonín ŽIBRITA

Vypracoval

Antonín ŽIBRITA

Objekt/Soubor

**SO01 ARCHIV**

Část dokumentace

**Technika prostředí staveb**

Zařízení pro měření a regulaci

Název přílohy

ROZVADĚČ MaR

Autorizace



Zpracovatel části projektu

**ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.**

Tylova 1136/4; 772 00; Olomouc

tel.: 585 206 060; fax: 585 227 166

e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com

IČ: 258 49 280

Zakázkové číslo: 8-019/116/04

Formát: 09xA4

Měřítko: -

Datum 1. vydání: 20.12.2019

Kód části

**D.1.1.4.6**

Paré

Číslo přílohy

**301.**

Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize
<b>DPS</b>	<b>SO01</b>	<b>MaR</b>	<b>301</b>	<b>MAR</b>	<b>00</b>

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:  
3/PE/N 230V; 50Hz +10%, -6% / TN-S  
2 – DC 24 V

OVLÁDACÍ NAPĚTÍ:  
1/PE/N 230V; 50Hz  
2 – DC 12 V

JMENOVITÝ PROUD:  
In = 25A

OCHRANA:  
Dle ČSN 33 2000 4-41 ed.2 čl.411 – automatické odpojení od zdroje  
Dle ČSN 33 2000 4-41 ed.2 čl.414 – malým napětím  
Dle ČSN 33 2000 4-41 ed.2 čl.415.2 – doplňující ochranné pospojování


KRYTÍ:  
IP 54/20

ROZMĚRY:  
1200 x 800 x 250 (V x Š x H)

BARVA:  
RAL 7032

PŘÍVODY A VÝVODY:  
VRCHEM

DĚLENÍ:  
CELEK

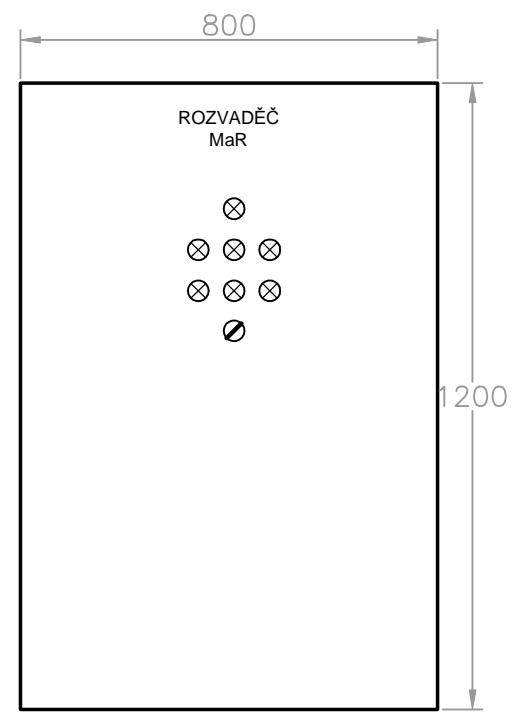

KRESLIL:	Antonín ŽIBRITA
PROJEKTANT:	Antonín ŽIBRITA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Antonín ŽIBRITA

STAVBA:	Archiv UP v Olomouci
INVESTOR:	UP Olomouc

ROZVADĚČ MaR  
SCHÉMA

DATUM:	20.12.2019
MĚŘÍTKO:	-
STUPEŇ:	DPS
	MaR

ČÍSLO VÝKRESU:	
D.1.1.4.6.301	
LISTŮ:	02
LIST:	09

