
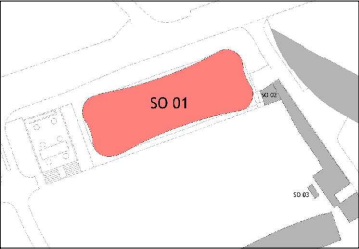


FUNKCE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE – DLE KOUŘ. SEKCE:	
SEKCE:	VENTILÁTORY+KLAPKY PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE
SIGNÁL "POŽÁR" K. SEKCE FOYER	OTEVŘENÍ VYHRAZENÝCH DVEŘÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU V PŘÍZEMÍ OD EPS OTEVŘENÍ KLAPEK ZOKT.ZK1 – 4 IHNEĎ, OSTATNÍ ZAVŘÍT START VENTILÁTORŮ ZOKT.V1 – 4 10S OD AKTIVACE, KASKÁDA PO 1 KS/5S, SOFTSTART
SIGNÁL "POŽÁR" K. SEKCE AULA	OTEVŘENÍ KLAPEK ZOKT.K1 – 3. OSTATNÍ ZAVŘÍT START VENTILÁTORŮ ZOKT.V5 10S OD AKTIVACE, ZOKT.V7 15S OD AKTIVACE, ZOKT.V6 20S OD AKTIVACE, VŠECHNY STARTY SOFTSTART
SIGNÁL "POŽÁR V OBJEKTU"	VŠECHNY Klapky OKAMŽITĚ ZAVŘÍT

SYSTÉM ZOKT LZE MÍ AKTIVNÍ V JEDEN OKAMŽIK POUZE V JEDNÉ KOUŘOVÉ SEKCI. MANUALNÍ AKTIVACE PŘEPÍNAČI MÁ VYŠŠÍ PRIORITY NEŽ AKTIVACE OD EPS. V KLIDOVÉM REŽIMU JE Klapka ZOKT.K4 OTEVŘENÁ, OSTATNÍ ZAVŘENÉ.

PRIORITY ŘÍZENÍ: MANUÁLNÍ AKTIVACE > AKTIVACE OD EPS > "POŽÁR V OBJEKTU" > KLIDOVÝ STAV

PRŮŘEZ KABELÁŽE NAVRHUJE PROFESE ELEKTRO.
VEŠKERÁ KABELÁŽ FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU, P30-R.
ROZBOČOVACÍ KRAJICE FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU.
DODÁVKA A MONTÁŽ KABELÁŽE VČETNĚ ROZBOČOVACÍCH KRAJIC JE DODÁVKOU PROFESE SILNOPROUD.
ZAPOJENÍ KABELÁŽE SYSTÉMU ZOKT (ROZVÁDĚČ I VENTILÁTORY/KLAPKY) ZAJIŠŤUJE DODAVATEL ZOKT.
SOUČÁSTÍ SIGNALIZACE SUM. PORUCHA BUDE I VÝPADEK NAPÁJENÍ ROZVÁDĚČE R.ZOKT A AKTIVACE TLAČÍTKA VYPNUTÍ ZOKT.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		SCHEMA OBJEKTU:		Č. PARÉ:	AUTORIZACE:
 Atelier VELEHRADSKÝ Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936					
NÁZEV AKCE:	Dostavba kampusu LF v Olomouci	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Josef Jaroš	DATUM:	19.02.2021
STAVEBNÍK:	Univerzita Palackého v Olomouci	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		FORMÁT:	420x400
MÍSTO STAVBY:	Olomouc, Hněvotínská	VYPRACOVAL:	Ing. Tomáš Mihal	STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
SUBDODAVATEL:	COLT Internartional, spol. s r.o. Strakonická 1199, 150 00 Praha 5			STAVEBNÍ OBJEKT:	OBJEKT LF
				ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ
				PROFESNÍ ČÁST:	D.1.4.1.11 ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT)
				ČÍSLO REVIZE:	
1449		DPS	SO 01	D.1.4.11	SCHEMA
					07