

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- M MYŠKA NADÍV VĚŠTAVÁ  
PŘÍPRAVA ZTI  
VODA SV. RV DNIS +100
- D1 DŘEZ JEDNODUCHÝ ZÁRUSTNÝ S OKRAPI  
PŘÍPRAVA NAPĚJENÍ ZTI  
OPAD DNIS +50  
VODA SV/TV, ZÁV DNIS +50
- D2 DŘEZ JEDNODUCHÝ ZÁRUSTNÝ BEZ OKRAPI  
PŘÍPRAVA NAPĚJENÍ ZTI  
OPAD DNIS +50  
VODA SV/TV, ZÁV DNIS +50
- U1 UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ - KERAMICKÉ, ZAKULACÉ  
SÍRKA 600 mm  
HORŇ HRANA +80  
OPAD DNIS +50  
VODA SV/TV, ZÁV DNIS +50  
+ STUJANOVÁ PÁKOVÁ SPĚŠOVACÍ BATERE  
+ UMÝVADLOVÝ SFON VOJNÍ DNIS - NEREZ
- U2 UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ - KERAMICKÉ, ZAKULACÉ  
SÍRKA 600 mm  
HORŇ HRANA +80  
OPAD DNIS +50  
VODA SV/TV, ZÁV DNIS +50  
+ STUJANOVÁ PÁKOVÁ SPĚŠOVACÍ BATERE  
+ UMÝVADLOVÝ SFON VOJNÍ DNIS - NEREZ
- U3 UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ - KERAMICKÉ, HRANATÉ  
SÍRKA 600 mm  
HORŇ HRANA +80  
OPAD DNIS +50  
VODA SV/TV, ZÁV DNIS +50  
+ STUJANOVÁ PÁKOVÁ SPĚŠOVACÍ BATERE  
+ UMÝVADLOVÝ SFON VOJNÍ DNIS - NEREZ
- U4 UMÝVADLO ZÁRUSTNÉ KRUHOVÉ  
PŘÍPRAVA NAPĚJENÍ ZTI  
OPAD DNIS +50  
VODA SV/TV, ZÁV DNIS +50
- UPI UMÝVADLOVÝ PULT - LITÝ HRAMOR - 2 UMÝVADLA  
SÍRKA 1200 mm, HLUBKA 500 mm  
HORŇ HRANA +80  
OPAD DNIS +50  
VODA SV/TV, ZÁV DNIS +50  
+ STUJANOVÁ PÁKOVÁ SPĚŠOVACÍ BATERE  
+ UMÝVADLOVÝ SFON VOJNÍ DNIS - NEREZ
- UP2 UMÝVADLOVÝ PULT - LITÝ HRAMOR - 1 UMÝVADLO  
SÍRKA 1200 mm, HLUBKA 500 mm  
HORŇ HRANA +80  
OPAD DNIS +50  
VODA SV/TV, ZÁV DNIS +50  
+ STUJANOVÁ PÁKOVÁ SPĚŠOVACÍ BATERE  
+ UMÝVADLOVÝ SFON VOJNÍ DNIS - NEREZ
- UP3 UMÝVADLOVÝ PULT - LITÝ HRAMOR - 1 UMÝVADLO  
SÍRKA 2000 mm, HLUBKA 500 mm  
HORŇ HRANA +80  
OPAD DNIS +50  
VODA SV/TV, ZÁV DNIS +50  
+ STUJANOVÁ PÁKOVÁ SPĚŠOVACÍ BATERE  
+ UMÝVADLOVÝ SFON VOJNÍ DNIS - NEREZ
- UP4 UMÝVADLOVÝ PULT - LITÝ HRAMOR - 3 UMÝVADLA  
SÍRKA 1450 mm, HLUBKA 500 mm  
HORŇ HRANA +80  
OPAD DNIS +50  
VODA SV/TV, ZÁV DNIS +50  
+ STUJANOVÁ PÁKOVÁ SPĚŠOVACÍ BATERE  
+ UMÝVADLOVÝ SFON VOJNÍ DNIS - NEREZ
- UPS UMÝVADLOVÝ PULT - LITÝ HRAMOR - 5 UMÝVADEL  
SÍRKA 1450 mm, HLUBKA 500 mm  
HORŇ HRANA +80  
OPAD DNIS +50  
VODA SV/TV, ZÁV DNIS +50  
+ STUJANOVÁ PÁKOVÁ SPĚŠOVACÍ BATERE  
+ UMÝVADLOVÝ SFON VOJNÍ DNIS - NEREZ
- UZ1 UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ PRO VOZÍTKÁŘE - KERAMICKÉ  
SÍRKA 1400 mm, HLUBKA 300 mm  
HORŇ HRANA +80  
OPAD DNIS +50  
VODA SV/TV, ZÁV DNIS +50  
+ STUJANOVÁ PÁKOVÁ SPĚŠOVACÍ BATERE  
+ UMÝVADLOVÝ SFON VOJNÍ DNIS - NEREZ
- UZ2 UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ PRO VOZÍTKÁŘE - KERAMICKÉ  
SÍRKA 1400 mm, HLUBKA 300 mm  
HORŇ HRANA +80  
OPAD DNIS +50  
VODA SV/TV, ZÁV DNIS +50  
+ STUJANOVÁ PÁKOVÁ SPĚŠOVACÍ BATERE  
+ UMÝVADLOVÝ SFON VOJNÍ DNIS - NEREZ
- K1 ZÁVĚSNÝ KLIZET - KERAMICKÝ  
HORŇ HRANA +400  
OPAD DNIS +25  
VODA SV DNIS +000  
+ NEDNÝ PODDÍTKOVÝ MODUL  
S NÁDRŽÍ S INTEGROVANÝM RHOVÝM VENTILEM  
+ OVLÁDÁNÍ MODUL, TLAČÍTKOVÝ PRO 2 SPRACHOVACÍ MÍSTNOSTI
- K2 ZÁVĚSNÝ KLIZET - KERAMICKÝ  
HORŇ HRANA +400  
OPAD DNIS +25  
VODA SV DNIS +000  
+ NEDNÝ PODDÍTKOVÝ MODUL  
S NÁDRŽÍ S INTEGROVANÝM RHOVÝM VENTILEM  
+ OVLÁDÁNÍ MODUL, TLAČÍTKOVÝ PRO 2 SPRACHOVACÍ MÍSTNOSTI
- KZ ZÁVĚSNÝ KLIZET ZDRAVOTNÍ URČENÝ PRO VOZÍTKÁŘE - KERAMICKÝ  
SÍRKA 1800 mm  
HORŇ HRANA +400  
OPAD DNIS +25  
VODA SV DNIS +000  
+ NEDNÝ PODDÍTKOVÝ MODUL  
S NÁDRŽÍ S INTEGROVANÝM RHOVÝM VENTILEM  
+ OVLÁDÁNÍ MODUL PRO 2 SPRACHOVACÍ MÍSTNOSTI
- SK1 SPRACHOVÝ KÚT - SPRACHOVÝ ŽLAB 400 mm  
BATERE NÁSTĚBNÁ BEZDÍTKOVÁ, CHOD, PEVNÁ SPRACHOVÁ HLAVICE  
ZÁRACHOVÁ ULZÁVĚRA DNIS/0, BŮJNÍ NAPĚJENÍ  
VODA SV DNIS +000
- SK2 SPRACHOVÝ KÚT - SPRACHOVÝ ŽLAB 400 mm  
BATERE NÁSTĚBNÁ BEZDÍTKOVÁ, CHOD, PEVNÁ SPRACHOVÁ HLAVICE  
ZÁRACHOVÁ ULZÁVĚRA DNIS/0, BŮJNÍ NAPĚJENÍ  
VODA SV DNIS +000
- SK3 SPRACHOVÝ KÚT - SPRACHOVÝ ŽLAB 400 mm  
BATERE NÁSTĚBNÁ BEZDÍTKOVÁ, CHOD, PEVNÁ SPRACHOVÁ HLAVICE  
ZÁRACHOVÁ ULZÁVĚRA DNIS/0, BŮJNÍ NAPĚJENÍ  
VODA SV DNIS +000
- YV1 ZÁVĚSNÁ VĚŠTAVÁ S NÁSTĚBNOU SPĚŠOVACÍ BATERÍ  
HORŇ HRANA +400  
OPAD DNIS +25  
VODA SV/TV, ZÁV DNIS +000  
+ PODDÍTKOVÝ MODUL S NÁDRŽÍ S INTEGROVANÝM RHOVÝM VENTILEM
- H HYDRANTOVÝ SYSTÉM  
S TVAROVÉ STÁLCE NADÍV DÍK 30 mm  
PŘÍPRAVA NAPĚJENÍ ZTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.062	SCHODIŠTĚ	31,39
1.063	TECHNICKÁ MÍSTNOST HZS	19,07
1.064	CHODBA	5,76
1.065	WC PŘEDSÍN ŽENY	4,52
1.065a	WC ŽENY	5,42
1.066	WC ŽIP	3,76
1.067	WC PŘEDSÍN MUŽI	4,52
1.067a	WC MUŽI	5,17
1.068	CHODBA	22,99
1.069	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	24,71
1.070	PŘEDSÍN	12,29
1.071	ŠATNA	19,07
1.071a	HYGIENICKÉ ZÁŽENÍ	21,01
1.072	RECEPCE WELLNESS	11,31
1.073	ŠATNA	20,07
1.073a	HYGIENICKÉ ZÁŽENÍ	21,01
1.074	WELLNESS - BAR	58,06
1.074a	WELLNESS	93,19
1.074b	WELLNESS - SAUNOVÁ ČÁST	45,17
1.074c	TECHNOLÓGIE - OHLAZOVÁNÍ	4,77
1.074d	TECHNOLÓGIE - VÍRIVKY	16,63
1.074e	TECHNOLÓGIE - KNEPOVÝ CHODBÁ	3,75
1.074f	WELLNESS - ODPOČÍNOVÁ ČÁST	45,02
1.075	PYZOTERAPIE	26,09
1.076	VÝPĚNKOVÁ STANICE - VZT	31,16
1.077	WC	3,57
1.078	OKLID	2,25
1.079	PRACOVNÍ	12,00
1.080	PRACOVNÍ	12,00
1.081	TŘÉNINKOVÁ HALA	165,38
1.081a	SKLAD SPORTOVNÍCH POMŮCK	21,65
1.082	STŘIDOVNÁ SZ	26,97
1.083	GYMNASTICKÝ SÁL	72,57
1.083a	SKLAD SPORTOVNÍCH POMŮCK	22,44
1.084	CHODBA	10,23
1.085	OKLID	8,03
1.086	ŠATNA OKLID	21,23
1.086a	HYGIENICKÉ ZÁŽENÍ	4,85
1.087	TECHNICKÁ MÍSTNOST - UPS	9,68
1.088	ROZVOJNÁ ELEKTRO	11,83
1.089	SCHODIŠTĚ	31,39
1.090	ŠATNA	33,96
1.091	ŠATNA	33,93
1.091a	HYGIENICKÉ ZÁŽENÍ	19,47

LEGENDA ZNAČENÍ


- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE / VEJEDNO POD STROP  
POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE / VEJEDNO POD STROP  
OVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE S POPISEM DN
- STOUPACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE S POPISEM DN
- STOUPACÍ OVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ S POPISEM DN

LEGENDA VPUSŤÍ

- VP VPUSŤ PODLAHOVÁ - PLAST  
NEREZOVÁ VÝKOVÁ HRÉKA  
KORUNOVANÁ ZÁRACHOVÁ ULZÁVĚRA  
SVISLÝ OTVOR DN 75
- VP1 VPUSŤ PODLAHOVÁ - PLAST  
NEREZOVÁ VÝKOVÁ HRÉKA  
KORUNOVANÁ ZÁRACHOVÁ ULZÁVĚRA  
SVISLÝ OTVOR DN 110
- VP2 VPUSŤ PODLAHOVÁ - PLAST  
PLASTOVÁ VÝKOVÁ HRÉKA  
KORUNOVANÁ ZÁRACHOVÁ ULZÁVĚRA  
SVISLÝ OTVOR DN 110

POZNÁMKA PROFESE

SVJZNÁ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ULOŽENÁ POD PODLAHOVÝ BUDO V PŘÍMÝM SPÁDU 2%  
SVJZNÁ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE ULOŽENÁ POD PODLAHOVÝ BUDO V PŘÍMÝM SPÁDU 1%  
NAPĚJENÍ SVJZLNO POTRUBÍ NA SVJZNE BUDE PROVĚDENO POMOCÍ DVOU KULIN 40° S NEZVÝŠENÝM 200 mm NEBO ZVÝŠENÝM DÍKEM A DVOU KULIN 45°  
PŘÍPOJNACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVĚDENO 2% PŘÍPOJNACÍ TYPU 110  
STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ (DEŠŤOVÉ) KANALIZACE BUDE PROVĚDENO Z OHLAZOVANÉHO MATERIÁLU  
PŘÍPOJNACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ (DEŠŤOVÉ) KANALIZACE OD ZÁRACHOVACÍHO PŘESNĚTÍ BUDE VE SPÁDU 1%  
VE VNĚJŠÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VYVEDENO 3% A NAD STŘEŠNÍ ROVNĚ A VOKNĚ VĚTRACÍ HLAVICE  
ČISTIČ TVAROVÝ BUDO OSAZEN NA STOUPACÍM POTRUBÍ V 1NP A NAD PODLAHOVÝM ZA REZOVNÍ VÝŠKÍ  
POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU OD VĚTRACÍ JEDNOTEK BUDE 1% PŘI A BUDE VEDENO V PŘÍMÝM SPÁDU 0,5%

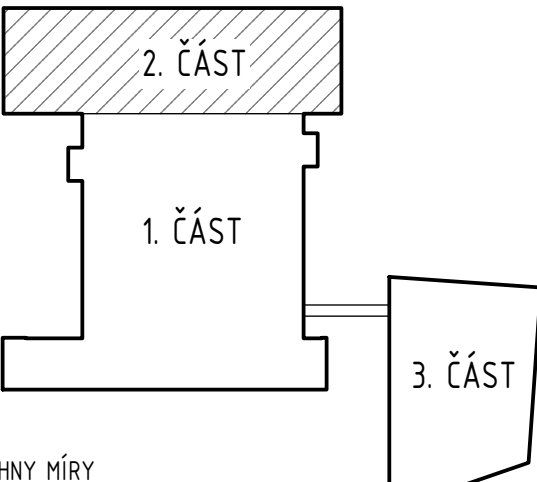

POZNÁMKA:  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ PŘEDM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY  
A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0.000 SPORTOVNÍ HALY = 213,500 m n.m.,  
±0.000 PARKOVACÍHO DOMU = 213,020 m n.m.

ČÍSLO	POPIS	PROJEKTANT
1	PROJEKTANT	Ing. Martin ULIČNÝ
2	PROJEKTANT	Ing. Martin ULIČNÝ

INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci  
Křídlo 5118, 771 47 Olomouc  
tel: 585 611 111  
e-mail: up@univzita.cz

PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
VYPRACOVAL:	Domina ČERNÝCH	Domina ČERNÝCH
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	Ing. Martin ULIČNÝ

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci SPORTOVNÍ HALA	FORMÁT: 14-A4 DATUM: 12/2022 STUPEŇ: DZS ZAKAZOVATEL: TO-520-DZS OBJEDNATEL: ČESKÝ VÝROBCE
PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE - 2.ČÁST	1:100 D.1.4.1.b.10.