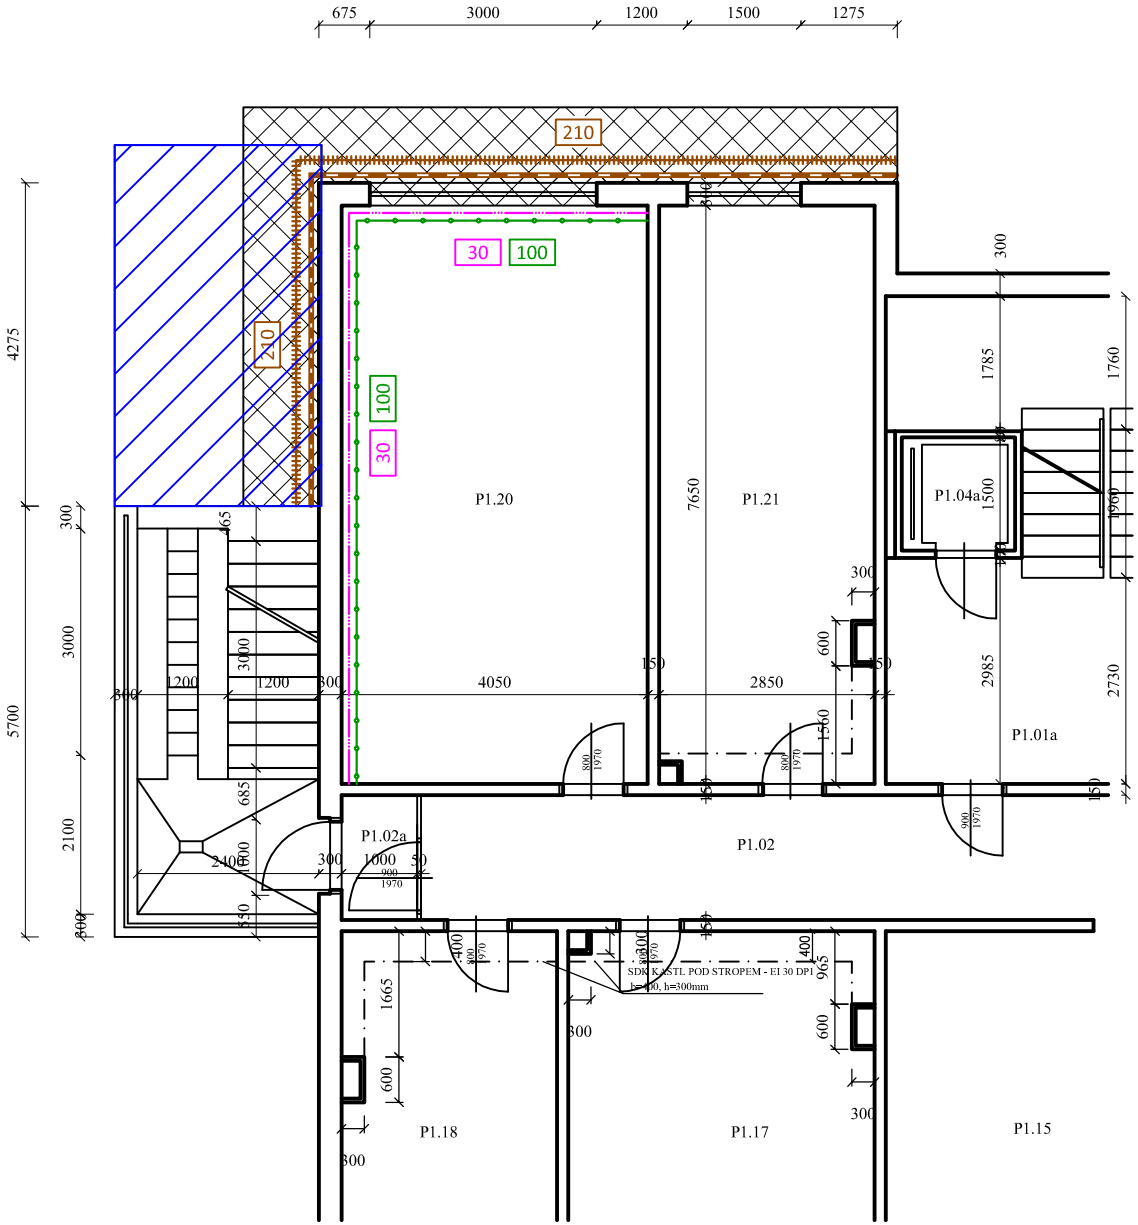

LEGENDA

- Aplikace vnitřního sanačního tepelně izolačního omítkového systému
- 100 — Výška aplikace vnitřního sanačního tepelně izolačního omítkového systému [cm]
- Aplikace hydroizolační stěrky - zesilující spoj po dodatečných izolací z vnitřní strany, provedenou dvouvrstvou hydroizolační silikátovou stěrkou
- 100 — Výška zesilovací spoje hydroizolační stěrkou [cm]
- Provedení odkopu po obvodu objektu, šířka v patě výkopu min. 600 mm, rubová izolace dvousložkovou bitumenovou hydroizolační stěrkou, perimetr, nopová fólie s kluznou vrstvou a ukončovací lištou
- 100 — Hloubka provedení odkopu [v cm]
- Provedení rubové izolace zdiva dvousložkovou bitumenovou hydroizolační stěrkou vč. zesílení spoje v úrovni podlahy dvousložkovou bitumenovou stěrkou s výztužnou tkaninou, tepelná izolace perimetrem, kluzná geotextílie, příp. nepískovaná lepenka s ochrannou nopovou fólií ukončenou ukončovací lištou
- Plošný geodrén v šířce 1 000 mm, položen ve spádu od objektu, položen v hloubce cca 200 mm pod úrovní venkovního terénu, položení betonových dlaždic rozměru 500x 500 mm
- Předláždění chodníku stávající dlažbou, přespádování od objektu

Hl. Inženýr projektu	Zodp. projektant	Kresli
Ing. Josef Kolář	Ing. Josef Kolář	Bc. David Spurný

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 8, Olomouc

Okres: Olomouc	Místo: U Sportovní haly 4, Olomouc

Akce: SANACE VLHKÉHO ZDIVA SUTERÉNNÍHO PROSTORU KOLEJE EVŽENA ROŠICKÉHO

Obsah: PŮDORYS 1.PP - NÁVRH SANACE

PRINS IZOLACE A SANACE BETONU
Havlíčkova 24,750 00 Přerov
Tel./fax: 581 201 454

Formát: A4	
Datum: 11/2023	
Stupeň: návrh	
Měřítko: 1:100	
Z.č.: 25850	Výkr.č.: 1